ДОГОВОР
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

г. Москва «____» _____ 20____ г

Общество с ограниченной ответственностью «СМАРТ ОСТРОВ» (лицензия № 077002550 от 02.06.2023), именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице Генерального директора Куликова Ярослава Владимировича, действующего на основании Устава, и

_____,

именуемое в дальнейшем «Владелец», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор управления многоквартирным домом (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Владельцу принадлежит помещение или помещения, перечень и площадь которых указаны в Приложении к Договору (далее вне зависимости от количества именуется «Помещение»), в многоквартирном доме по адресу: **г. Москва, ул. Нижние Мневники, д. 12** (далее - «Дом»), а также на основании закона Владельцу принадлежит доля в общем имуществе Дома.

1.2. Договор является договором управления многоквартирным домом. Условия Договора устанавливаются одинаковыми для всех владельцев помещений в Доме (п. 4 ст. 162 Жилищного кодекса РФ).

1.3. Состав общего имущества Дома определяется в соответствии с действующими нормами и правилами на основании технической документации Дома, переданной застройщиком. Состав общего имущества Дома указан в приложении к настоящему Договору.

1.4. Размер доли Владельца в общем имуществе в Доме определяется в соответствии с Жилищным кодексом РФ. Границы общего имущества в Доме и имущества Владельца определяются на основании действующего законодательства. В отношении отдельных коммунальных и инженерных систем границы согласованы Сторонами в актах разграничения с учетом действующих обязательных требований законодательства (Приложение к Договору). Акты разграничения эксплуатационной ответственности подлежат подписанию, когда помещения, указанные в актах, имеют предназначенный для них ввод коммунальных или инженерных систем.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Управляющий обязуется за плату выполнять работы и оказывать услуги по управлению Домом, по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в Доме, предоставлять коммунальные услуги Владельцу путем приобретения соответствующих коммунальных ресурсов у ресурсоснабжающих организаций. Коммунальные услуги для индивидуального потребления не подлежат оказанию в случае принятия соответствующего решения общим собранием собственников помещений в Доме и в иных установленных законодательством случаях.

2.2. Перечень услуг/работ, указанный в Приложении, может изменяться на основании решения общего собрания собственников помещений или по иным основаниям, предусмотренным законодательством.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющий обязуется:

3.1.1. Оказывать своими силами и/или с привлечением третьих лиц услуги и выполнять работы, направленные на достижение целей по обеспечению благоприятных и безопасных условий проживания в Доме, а именно:

- оказывать услуги и работы по содержанию общего имущества в Доме, перечень и периодичность проведения которых указана в Приложении к Договору;
- оказывать коммунальные услуги, перечень которых установлен в Приложении к Договору, для чего от своего имени заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры в соответствии с действующими нормативными правовыми актами;
- оказывать услуги по управлению Домом, перечень которых установлен в Приложении к Договору.

3.1.2. Обеспечить подготовку и представлять Владельцу платежные документы об оплате услуг по настоящему Договору в сроки, установленные Договором.

3.1.3. По письменному требованию уполномоченного собственниками помещений в Доме лица (председателя совета дома) не чаще, чем раз в год оформлять акт выполненных работ и оказанных услуг в двух экземплярах и предоставлять его уполномоченному лицу в срок до 28 марта года, следующего за отчетным. Уполномоченное собственниками лицо в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает экземпляры акта и возвращает один экземпляр Управляющему либо предоставляет мотивированный отказ. Если в указанный срок Управляющий не получил мотивированный отказ от приёмки работ (услуг), то работы (услуги) считаются принятыми. Акт составляется Управляющим в соответствии с установленными нормативными актами и требованиями жилищного законодательства.

3.1.4. Предоставлять Владельцу отчет о выполнении Договора за истекший календарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия Договора в порядке и в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.1.5. Информировать о проведенных в Доме работах ежеквартально путем размещения информации на сайте в сети Интернет.

3.1.6. Соблюдать требования к качеству предоставляемых коммунальных услуг. Порядок изменения размера оплаты услуг Управляющего при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, установлены Приложением к Договору.

3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, отключение электричества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством, а при отсутствии сроков, - в разумный срок.

3.1.8. Организовать и вести прием обращений, жалоб Владельца по вопросам, касающимся данного Договора, в следующем порядке:

- в случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора, Управляющий обязан в установленный нормативными актами срок рассмотреть жалобу или претензию и проинформировать Владельца о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении Управляющий обязан указать причины отказа;

- в случае получения заявления о перерасчете размера платы за Помещение направить Владельцу извещение о дате его получения, регистрационном номере и последующем удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.

Уведомить Владельца о месте и графике приема по указанным вопросам предусмотренным настоящим Договором способом.

3.2. Управляющий вправе:

3.2.1. Самостоятельно, с учетом требований Договора и законодательства, определять порядок, сроки выполнения работ/оказания услуг и способ выполнения своих обязательств по содержанию и текущему ремонту общего имущества Дома.

3.2.2. Без дополнительных согласований с Владельцем поручать выполнение отдельных работ или оказание услуг иным лицам, отвечая за их действия как за свои собственные.

3.2.3. В случае возникновения экстренной или аварийной ситуации, возникшей не по вине Управляющего, последствия которой угрожают здоровью граждан или могут привести к дальнейшему разрушению общего имущества Дома, а работы не предусмотрены в перечне работ/услуг по содержанию и ремонту общего имущества (Приложение к Договору), Управляющий вправе добросовестно и с должной осмотрительностью самостоятельно определить необходимый объем и сроки проведения работ, необходимых для предотвращения дальнейшей порчи, гибели общего имущества Дома, их стоимость и выполнить необходимые ремонтные работы. Стоимость проведенных работ оплачивается Владельцем дополнительно. Размер платежа для Владельца рассчитывается пропорционально доле Помещения Владельца в общем имуществе Дома. Оплата в установленном случае производится Владельцем в соответствии с выставленным Управляющим на основании акта выполненных работ платежным документом в сроки, установленные для перечисления платы за помещение и коммунальные услуги. Иные не предусмотренные перечнем работ/услуг по содержанию и ремонту общего имущества работы, производятся на основании решения общего собрания собственников помещений в Доме.

3.2.4. Принимая во внимание, что собственники помещений в Доме обязаны создавать условия для качественного оказания услуг Управляющим, использовать помещения, предназначенные для размещения офиса Управляющего раздевалок, хранения, размещения оборудования, материалов и техники, а также иного служебного использования, связанного с управлением Домом, а также использовать в целях исполнения обязательств по Договору иные минимально возможные площади относящихся к общему имуществу Дома помещений, если такое использование не противоречит назначению помещений, и общим собранием собственников не принято решения об ином использовании этих помещений.

3.2.5. В случае нарушения архитектурного облика многоквартирного дома предъявлять требования, в том числе в судебном порядке, о необходимости приведения архитектурного облика многоквартирного дома в первоначальное состояние в соответствии с проектной документацией многоквартирного дома.

3.3. Владелец обязуется:

3.3.1. Соблюдать правила пользования общим имуществом и правила проживания в жилых помещениях, установленные решениями общего собрания собственников помещений и законодательством, в том числе требования Закона г. Москвы от 12 июля 2002 г. N 42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве».

3.3.2. Своевременно и полностью вносить плату за Помещение и коммунальные услуги, исходя из расчета, указанного в Приложении к Договору, а также иные платежи, которые могут быть установлены Управляющим в соответствии с Договором и законодательством РФ.

3.3.3. При принятии решения о проведении работ по капитальному ремонту, переустройству или перепланировке Помещения, а также ремонту/замене оборудования в Помещении уведомить до начала таких работ в письменной форме Управляющего об их проведении. При проведении ремонта в коммерческом нежилом Помещении Владелец обязан обеспечить закрытие витрины Помещения на период ремонта баннером с указанием на нем информации об услугах, которые будут оказываться после открытия Помещения для коммерческой эксплуатации.

3.3.4. Обеспечивать доступ представителей Управляющего и/или уполномоченных им лиц в Помещение для осмотра технического и санитарного состояния инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в Помещении и относящегося к общему имуществу Дома, и для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющим время, а работников аварийных служб – в любое время.

3.3.5. Предоставить Управляющему документы, подтверждающие права на Помещение. В случае прекращения прав Владельца на Помещение полностью или в части, перехода права собственности на Помещение полностью или в части к иным лицам представить Управляющему не позднее пятого числа месяца, следующего за месяцем прекращения и/или перехода прав на Помещение, письменное уведомление о дате, основаниях перехода прав с приложением выписки из реестра прав, подтверждающей вышеуказанные изменения.

3.3.6. В письменной форме сообщить Управляющему об изменении реквизитов Владельца, указанных в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора, в том числе об изменении электронного адреса Владельца в сети интернет.

3.3.7. По обоснованному требованию иного Владельца помещения и/или Управляющего незамедлительно прекратить размещение на земельном участке Дома объектов благоустройства, иных нестационарных объектов в случае нарушения такими объектами внешнего архитектурно-художественного облика, стилистики Дома и/или несоблюдения при их размещении требований безопасности, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, иных установленных нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы.

3.3.8. В случае обнаружения недостатков в работах/услугах по настоящему Договору Владелец указывает на них Управляющему в письменном виде.

3.3.9. Не допускать любые изменения, затрагивающие архитектурный облик многоквартирного дома, включая создание, ликвидация, изменение формы оконных и дверных проемов во внешних ограждающих конструкциях (стенах, крышах), изменение цвета фасада, изменение цвета или раскладки створок окон, витражей, изменение конструкции остекления балконов, лоджий, предусмотренных проектной документацией многоквартирного дома, кроме предусмотренных нормативными актами и решением собственников общего имущества случаев.

3.4. Владелец имеет право:

3.4.1. Осуществлять контроль за выполнением Управляющим обязательств по настоящему Договору в соответствии с Жилищным кодексом РФ и иными нормативными актами в сфере жилищного регулирования, в том числе путем ознакомления с информацией, раскрытой Управляющим в соответствии с действующим законодательством, получения отчетов Управляющего на годовых общих собраниях собственников помещений Дома.

3.4.2. Участвовать в проверках и обследованиях Дома, а также в составлении актов по фактам непредставления, некачественного или несвоевременного предоставления коммунальных услуг и иных услуг по Договору.

3.4.3. Обращаться к Управляющему с письменным заявлением о предоставлении Универсального передаточного документа (далее – УПД) по форме, рекомендованной ФНС России. Управляющий до 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором получено заявление, направляет Владельцу подписанный со своей стороны УПД об оказании услуг, выполнении работ за месяц, в течение которого было получено заявление. Владелец в 3-хдневный срок после получения подписывает экземпляр УПД и возвращает один экземпляр Управляющему. Если в указанный срок Управляющий не получил мотивированный отказ от приёмки работ (услуг), то работы (услуги) считаются принятыми.

В случае если Владелец не является плательщиком налога на добавленную стоимость или освобождён от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, УПД не составляются.

3.4.4. Обращаться к Управляющему с письменным заявлением о предоставлении вместе с платежными документами счета на оплату в сроки, установленные для выставления платежных документов, если Владельцем является юридическое лицо. Не выставление счета не является основанием для невнесения платы за содержание Помещения и коммунальные услуги в установленный Договором срок и не препятствует начислению штрафных санкций за просрочку оплаты.

3.4.5. Располагать на земельном участке Дома объекты благоустройства, иные нестационарные объекты (нестационарные сезонные (летние) кафе, вазоны и т.п.) при принадлежащем Помещении Владельца на расстоянии не более 2 м от лицевой стороны Дома на уровне земли, непосредственно примыкающей к Помещению Владельца. Такие объекты должны не нарушать прав других собственников, внешний архитектурно-художественный облик и обеспечивать соответствие эстетических характеристик стилистике Дома.

3.4.6. Располагать на открытых площадках (террасах и т.п.), непосредственно примыкающих к Помещению Владельца, объекты благоустройства для эксплуатации сезонных (летних) кафе при принадлежащем Помещении Владельца, если это предусмотрено проектом строительства Дома и не нарушает прав других собственников, внешний архитектурно-художественный облик и обеспечивает соответствие эстетических характеристик стилистике Дома.

4. РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Плата за Помещение и коммунальные услуги включает в себя:

- плату за содержание Помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению Домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в Доме, а также, включающую плату за коммунальные ресурсы и отведение сточных вод для содержания общего имущества в Доме, набор которых и размер платы указан в Приложении к Договору;
- плату за коммунальные услуги для индивидуального потребления в Помещении;

- взнос на капитальный ремонт общего имущества Дома (подлежит перечислению по правилам, установленным законодательством).

Владельцы жилых помещений в Доме вносят плату за коммунальные услуги Управляющему, кроме оплаты коммунальных услуг для индивидуального потребления в случае принятия решения общим собранием собственников помещений в Доме о заключении прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями или в иных установленных законодательством случаях.

Владельцы нежилых помещений в Доме (за исключением Владельцев машиномест, кладовых помещений) обязаны заключить в письменной форме договоры ресурсоснабжения (поставка холодной воды, горячей воды, тепловой энергии, электрической энергии) в нежилое помещение в Доме, а также отведение сточных вод из нежилого помещения в Доме непосредственно с ресурсоснабжающей организацией с момента приобретения прав Владельца на нежилое помещение.

В случае отсутствия у Владельца нежилого помещения какого-либо из вышеуказанных договоров объем коммунальных ресурсов, потребленных в таком нежилом помещении, определяется ресурсоснабжающей организацией расчетными способами для случаев бездоговорного потребления (самовольного пользования) (п. 6 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 (далее – «Правила»).

Владелец нежилого помещения в Доме обязан в течение 5 дней после заключения договоров ресурсоснабжения с ресурсоснабжающими организациями представить Управляющему их копии, а также передавать Управляющему в порядке и сроки, которые установлены Правилами для передачи потребителями информации о показаниях индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета, - данные об объемах коммунальных ресурсов, потребленных за расчетный период по указанным договорам.

4.2. Плата за содержание Помещения рассчитывается как произведение общей площади Помещения и ставки платы за 1 кв. метр (Приложение к Договору).

Управляющий по основаниям и в порядке, установленным в соответствии с действующим законодательством, исключает из платы за содержание Помещения стоимость услуг/работ, если они не оказываются (не проводятся) в расчетном периоде, в том числе в силу причин, которые не зависят от Управляющего (временная неработоспособность внутридомовых инженерных систем по вине владельцев помещений в Доме или третьих лиц, отсутствие инфраструктуры Дома, которая необходима для оказания услуг/выполнения работ, проведение гарантийных или иных работ, связанных с ремонтом общего имущества Дома третьими лицами и т. д.).

Управляющий ежегодно в течение первого квартала года, следующего за расчетным годом, проводит перерасчет платы за коммунальные ресурсы и отведение сточных вод для содержания общего имущества в Доме с учетом фактического потребления за прошедший год на основании коллективных приборов учета Дома.

4.3. Размер платы за содержание Помещения в Доме согласован Сторонами в Приложении к Договору с учетом состава и характеристик общего имущества собственников Дома. При согласовании размера платы за содержание Помещения Стороны учитывали индивидуальные характеристики общего имущества Дома, и исходили из его нестандартности, сложности, а также рисков и ответственности Управляющего при оказании услуг, выполнении работ по настоящему Договору.

4.3.1. В случае отсутствия ежегодного изменения платы за содержание помещения общим собранием собственников помещений, Управляющий вправе не чаще одного раза в год производить индексацию размера платы за содержание Помещения, а также размера платы за дополнительные работы, услуги по содержанию общего имущества в доме на индекс потребительских цен в г. Москве на жилищно-коммунальные услуги, рассчитываемый уполномоченным органом за каждый предыдущий год, при этом подписание дополнительного соглашения к договору и принятие общим собранием собственников дополнительного решения о размере платы, определяемом в порядке индексации, не требуется.

При этом, если в течение двух и более лет подряд размер платы за содержание Помещения не изменялся по решению общего собрания собственников помещений МКД и не индексировался Управляющим, Управляющий вправе в порядке, установленном настоящим пунктом, произвести индексацию размера платы за содержание Помещения за любой истекший период, в течение которого размер платы не изменялся.

Владелец уведомляется о произведённой индексации в платежном документе за месяц, в котором произошла такая индексация.

4.3.2. Стороны согласовали условие, устанавливающее порядок (механизм) определения платы (индексацию), поэтому изменение суммы платы в случае индексации не требует внесения соответствующих изменений в договор.

4.4. Плата за содержание Помещения и коммунальные услуги вносится Владельцем не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за истекшим, на основании платежных документов, представленных Управляющим. Управляющий предъявляет платежные документы до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за истекшим, путем их вложения в почтовые ящики Владельца в Доме или путем направления по адресу электронной почты Владельца, указанному в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора или путем размещения платежного документа в Мобильном приложении Управляющего, а в установленных законодательством случаях – путем размещения в официальной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. В отношении Владельца – юридического лица моментом совершения безналичного платежа признается дата зачисления средств на расчетный счет Управляющего.

4.5. В платежный документ, помимо сведений, размещаемых в соответствии с требованиями действующего законодательства, Управляющий вправе включать суммы задолженности Владельца по возмещению расходов Управляющего на оплату государственных пошлин, юридических услуг, иных судебных расходов по требованиям Управляющего к Владельцу, а также дополнительные услуги Управляющего и иные целевые взносы.

4.6. Размер платы за Помещение и коммунальные услуги может изменяться в случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги и/или вступления в силу норм и правил, которые влекут изменение размера платежей.

Управляющий применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов государственной власти.

4.7. Оплата за услуги связи (телефон, Интернет), эфирное и кабельное телевидение не входит в стоимость услуг по Договору.

4.8. Неиспользование Помещения Владельцем не является основанием для невнесения платы за управление, содержание и текущий ремонт общего имущества Дома, иных платежей по Договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Управляющий несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Доме в порядке, установленном законодательством.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством РФ.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 3 (Три) месяца. После окончания каждого очередного срока действия Договор считается продленным на тот же срок в соответствии с правилами, предусмотренными законодательством. Количество пролонгаций Договора не ограничено.

При условии утверждения условий Договора общим собранием собственников помещений срок действия Договора составляет 1 (Один) год с момента его подписания. После окончания каждого очередного срока действия Договор считается продленным на тот же срок в соответствии с правилами, предусмотренными законодательством. Количество пролонгаций Договора не ограничено.

Основания для внесения платы за Помещение и коммунальные услуги Владельцем возникают в соответствии с действующим законодательством, при этом заключение настоящего Договора позднее даты возникновения указанных выше обязанностей Владельца не освобождает Владельца от их исполнения.

6.2. Расторжение и изменение Договора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным законодательством. Расторжение Договора не является основанием для прекращения обязательств Владельца по оплате оказанных Управляющим услуг и работ.

6.3. По требованию Управляющего Договор может быть расторгнут по решению суда, если общее собрание собственников не примет решение по какому-либо вопросу, вынесенному на рассмотрение Управляющим, в частности, по вопросу о размере платы за помещение в предусмотренном п. 4.3 Договора случае, о размере взноса в фонд капитального ремонта, о проведении текущего ремонта, о составе работ и услуг по содержанию общего имущества, о пользовании общим имуществом третьими лицами, о наделении Управляющего необходимыми для исполнения решений общего собрания собственников полномочиями.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все споры по искам Управляющего, связанные с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением настоящего Договора, подлежат рассмотрению Арбитражным судом города Москвы, если дело подведомственно арбитражному суду, а в случае, если гражданское дело подведомственно суду общей юрисдикции, споры по искам Управляющего подлежат рассмотрению Хорошевским районным судом города Москвы или Мировым судьей судебного участка №156 района Хорошево-Мневники г. Москвы, если гражданское дело подсудно мировому судье, в том числе по заявлениям о вынесении судебного приказа.

Иски Владельца (гражданина) о защите прав могут быть предъявлены по его выбору, в том числе в суд в соответствии с подсудностью, установленной законодательством.

7.2. Любые письменные уведомления Управляющий вправе по своему усмотрению направлять Владельцу следующим способом: путем размещения уведомления на стенде в подъезде Дома, где находится Помещение, или путем вложения уведомления в почтовый ящик Владельца в Доме, или путем направления по почте или курьером по адресу, указанному в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора, или путем направления по адресу электронной почты Владельца, указанному в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора или в письменном заявлении Владельца. Иные способы уведомления применяются, если они установлены в качестве обязательных способов уведомления нормативными актами или Договором.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, каждый из которых имеют одинаковую юридическую силу.

8.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

8.3. Приложение:

I. Перечень Помещений в Доме, принадлежащих Владельцу.

II. Расчет стоимости услуг/работ.

III. Перечень услуг/работ.

IV.Требования к качеству оказываемых коммунальных услуг и порядок изменения размера оплаты услуг Управляющего при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность.

V. Состав общего имущества Дома.

VI. Сведения о приборах учета (ПУ)

VII. Акты разграничения эксплуатационной ответственности:

Акт разграничения эксплуатационной ответственности системы отопления;

Акт разграничения эксплуатационной ответственности домофонной связи;

Акт разграничения эксплуатационной ответственности системы внутреннего противопожарного водопровода и автоматического водяного пожаротушения;

Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности системы автоматической пожарной сигнализации для адресной системы автоматической пожарной сигнализации с блоком разветвительно-изолирующим;

Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности системы автоматической пожарной сигнализации для адресной системы автоматической пожарной сигнализации;

Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности системы автоматической пожарной сигнализации для адресной и безадресной систем автоматической пожарной сигнализации;

Инструкция выполнения работ по системам автоматической противопожарной защиты и порядок приема их в эксплуатацию;

Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок напряжением до 1000В;

Акт разграничения эксплуатационной ответственности системы канализации;

Акт разграничения эксплуатационной ответственности системы вентиляции;

Акт разграничения эксплуатационной ответственности (балансовой принадлежности) сторон по системе водоснабжения.

VIII. Информация о дополнительных услугах/работах по договору.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Владелец:

Управляющий:
ООО «СМАРТ ОСТРОВ»
Юридический адрес: 119330, Москва г,
ул. Мосфильмовская, д. 70, помещ. 1П
ИНН 9729344574
КПП 772901001
р/с 40702810506800002788
в Банк ВТБ (ПАО) г. Москва,
к/с 30101810700000000187
БИК 044525187
E-mail: smart@dsinv.ru

Генеральный директор

_____ /_____/

_____**/Я.В. Куликов/**
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к договору управления многоквартирным домом
по адресу: г. Москва, ул. Нижние Мневники, д. 12 от «___» _____ 20___ г.

I. Перечень помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ул. Нижние Мневники, д. 12, принадлежащих Владельцу

Наименование	№ пом. по БТИ	Этаж	Площадь (без летних помещений), кв. м.	Документ (Основание владения)	Дата

Владелец:

_____/ /

Генеральный директор

_____/Я.В. Куликов/
М.П.

II. Расчет стоимости услуг/работ
в многоквартирном доме
по адресу: г. Москва, ул. Нижние Мневники, д. 12

№п/п	Наименование работ и услуг	Стоимость на 1 кв. метр общей площади рублей в месяц
Базовый перечень работ/услуг по содержанию общего имущества МКД		
1.	**Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома**	
	Работы, выполняемые в отношении фундаментов	**17,37**
	Работы, выполняемые в подвалах	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок	
	Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций, предназначенных для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	
2.	**Содержание и текущий ремонт оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома**	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления	**56,93**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и насосных станций	
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов)	
	Работы, выполняемые для обеспечения требований пожарной безопасности	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта системы домофонной связи	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта СКУД	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта систем видеонаблюдения	
	Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению инженерно-технических систем и иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	
	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения	
3.	**Работы и услуги по содержанию мест общего пользования и иного общего имущества**	

	Содержание помещений, входящих в состав общего имущества (уборка внутренних помещений, подземного паркинга)	**71,30**
	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества	
	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года	
	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года (уборка придомовой территории)	
	Работы выполняемы в целях надлежащего содержания помещений временного хранения мусора на жилых этажах. Вынос мусора из помещений временного хранения мусора на жилых этажах.	
	Работы по озеленению придомовой территории и мест общего пользования	
	Работы по благоустройству придомовой территории и мест общего пользования	
	Вывоз снега	
4.	**Комендантская служба**	**14,57**
5.	**Работы и услуги по управлению многоквартирным домом**	**18,31**
ИТОГО стоимость для всех видов помещений, в том числе НДС		**178,48**

Коммунальные услуги		
6.	**Коммунальные ресурсы/услуги в целях содержания общего имущества Дома**:**	**определяется Управляющим на основании норм действующего законодательства и решений общего собрания Дома при их принятии по вопросу**
	холодная вода	
	отведение сточных вод	
	электрическая энергия	
7.	**Плата по обращению с твердыми коммунальными отходами***	**определяется на основании норм действующего законодательства**
8.	**Коммунальные услуги для индивидуального потребления в Помещении*** и отопление общего имущества Дома**	**по факту потребления**

Сбор, вывоз и утилизация строительного мусора		
9.	**Сбор, вывоз и утилизация строительного мусора, не являющегося твердыми коммунальными отходами (для жилых помещений и офисов) ******	**366,00 для жилых помещений/ 610,00 для встроенных коммерческих помещений, для жилых помещений с отделкой 132,00**

Примечание к расчету:

1. Коммунальные услуги для индивидуального потребления в Помещении рассчитываются по показаниям индивидуальных приборов учета.
2. Объем коммунальных ресурсов/услуг в целях содержания общего имущества Дома рассчитывается по показаниям общедомовых приборов учета.
3. Тарифы на Коммунальные услуги утверждаются Постановлением Правительства г. Москвы.
4. Изменение тарифов на Коммунальные услуги не является изменением условий Договора управления.
5. В случае отсутствия показаний приборов учета, расчет за коммунальные услуги производится по нормативам потребления.
6. Стоимость услуг/работ рассчитана с учетом нормы прибыли Управляющего
7. Стоимость услуг/работ указана с учетом НДС.
8. * Обеспечение вывоза твердых коммунальных отходов отнесено к числу коммунальных услуг Управляющего с даты вступления в силу соответствующих требований законодательства РФ. При этом, размер платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами будет рассчитываться на основе тарифов и нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов.
9. ** Если иной порядок не следует из и действующего законодательства.
10. *** Коммунальные услуги для индивидуального потребления не подлежат оказанию в случае принятия решения общим собранием собственников помещений в Доме о заключении собственниками жилых помещений прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями и в иных установленных законодательством случаях.
11. **** Дополнительная плата за дополнительную услугу сбора, вывоза и утилизации отходов от текущего ремонта помещений и строительного мусора, не являющегося твердыми коммунальными отходами, вносится однократно в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания передаточного акта, составления одностороннего акта о передаче объекта долевого строительства или иного документа о передаче помещения (жилые помещения и офисы) в многоквартирном доме, период оказания услуги - 3 года с даты начала управления многоквартирным домом.

Владелец:	Генеральный директор
_____/ /	_____/Я.В. Куликов/
	М.П.

Ш. Перечень услуг/работ

в многоквартирном доме
по адресу: г. Москва, ул. Нижние Мневники, д. 12

№ п/п	Наименование работ и услуг	Периодичность выполнения работ и оказания услуг
1.	**Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома**	
	Работы, выполняемые в отношении фундаментов Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: - признаков неравномерных осадок фундаментов; - коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций. Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	Работы, выполняемые в подвалах Проверка температурно-влажностного режима подвальных/паркинговых помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения. Проверка технического состояния помещений подвалов/паркингов, расположенных в них приямков, входов в подвалы/паркинги и принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение помещений, а также мер, обеспечивающих их санитарное состояние в соответствии с нормативными требованиями. Контроль за состоянием дверей, ворот подвалов/паркингов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен Выявление отклонений планировки помещений от проектных решений, несанкционированного изменения конструктивного решения, наличия деформаций, образование трещин, наличие следов коррозии закладных элементов и арматуры, нарушения теплоизоляционных и гидроизоляционных свойств, неисправности водоотводящих систем. Выявление деформаций каменной кладки, наличия и характера трещин, выветривания швов, отклонение от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней. В случае выявления дефектов - детальное обследование поврежденных конструкций (в том числе с привлечением специализированных организаций), определение причин повреждений и проведение мероприятий по приведению конструкций в проектное положение.	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме Проверка целостности оконных и дверных заполнений, отсутствие трещин и сколов, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу. При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	4 раза в год (1 раз в квартал)
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий Выявление нарушений условий эксплуатации, в т.ч. превышение предельно допустимой нагрузки на перекрытия и покрытие, несанкционированное изменение конструктивного решения, выявление трещин и сколов. Выявление наличия, характера и величины трещин в перекрытиях, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры. Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия).	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев, нарушения защитных слоев отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию, нарушения целостности отделки - устранение выявленных нарушений.	2 раза в год
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу Проверка состояния основания, поверхностного слоя. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	по мере необходимости, но не реже 1 раз в год
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости и несущей способности, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона. Выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами. Контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	по мере необходимости, но не реже 1 раз в год
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин. Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне. Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	по мере необходимости, но не реже 1 раз в год

	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш Проверка кровли на отсутствие протечек, в т.ч. методом пролива.Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше.Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока.Проверка состояния парапетов и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных элементов на эксплуатируемых крышах.Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на технических этажах.Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек. Устройство систем снегозадержания.Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий.Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод.Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи.Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами. Проверка и при необходимости восстановление тротуарной плитки (брусчатки) на эксплуатируемой кровле.Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель.Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей.При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. Выявление дефектов отделки лестниц (потолки, стены, марши и площадки), проведение восстановительных работ.	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков. Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.). Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках. Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами. Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы). При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. Очистка и помывка фасада	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	Очистка и помывка остекления мест общего пользования и квартирного остекления	2 раза в год

	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения инженерных коммуникаций . Проверка звукоизоляции и огнезащиты. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций, предназначенных для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома.	ежедневно
2.	**Содержание и текущий ремонт оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома**	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем. Контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки. Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них. Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений. Проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения. Контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления. Сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха. Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	по мере необходимости, но не реже 2 раза в год
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и насосных станций Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах. Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования. Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	ежедневно по мере необходимости
	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек. Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений.	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах).Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем.Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.).Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.Контроль состояния и незамедлительное	ежедневно по мере необходимости

	восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации.Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	
	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе. Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления. Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки). Удаление воздуха из системы отопления. Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения.	1 раз в 3 года
	Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования.	2 раза в год, по мере необходимости
	Осмотр электрощитовых и лифтовых холлов.	ежедневно
	Осмотр этажных электрощитов и протяжка контактных соединений.	1 раз в месяц
	Протяжка контактов в электрощитовых. Замена ламп и оборудования.	по мере необходимости
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта. Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов). Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов). Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования.	ежедневно
	Страхование лифтов.	1 раз в год
	Работы, выполняемые для обеспечения требований пожарной безопасности. Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения.	ежедневно
	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния систем пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.	по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта системы домофонной связи. Внешний осмотр составных частей системы на отсутствие повреждений. Проверка подачи команды открытия на запирающие устройства. Выборочная проверка работоспособности оконечных устройств. Проверка работоспособности модульных вызывных панелей. Проверка качества голосовой и видеосвязи. Проверка выходных напряжений системных блоков питания. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц
	Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно (при наличии). Профилактика механических элементов пультов охраны/консьержей. Удаление пыли из шкафов коммутации (ШК). Контроль правильности программирования режимов работы.	по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта СКУД. Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, усилителей, коммутаторов, шлейфов и т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений. Подстройка запирающих устройств. Проверка работоспособности оконечных устройств, проверка исправности световой индикации, положения переключателей. Проверка экстренной разблокировки дверей при пожаре (без фактической разблокировки запирающих устройств). При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. Резервное копирование данных.	по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц
	Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. Удаление пыли из корпусов контроллеров. Контроль правильности программирования режимов работы.	по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта систем видеонаблюдения. Внешний осмотр видеоконтрольных устройств (видеорегистраторы, компьютеры): - проверка надежности установки прибора; - чистка корпуса от загрязнений; - проверка технического состояния блока питания (резервного); - проверка исправности органов управления; - контроль исправности элементов индикации; - проверка соответствия номинала и исправности защитных устройств; - проверка надежности разъемных соединений. Внешний осмотр видеокамер: - проверка надежности крепления видеокамеры; - устранение загрязнений корпуса камеры; - устранение механических повреждений корпуса; - проверка исправности органов управления; - проверка соответствия номинала и исправности защитных устройств; - проверка надежности электрических соединений. Проверка конфигурации зоны обнаружения и чувствительности видеокамер. Проверка правильности установки видеокамеры. Контроль площади охраняемой зоны и чувствительности видеокамеры. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц
	Проверка питания приборов от сети переменного тока и резервного блока питания. Проверка хранения работоспособности прибора при переходе на резервное питание и обратно. Измерение электрических параметров устройств: - потребляемого тока от резервного источника питания; - потребляемой мощности от сети переменного тока. Контроль правильности программирования режимов работы. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал
	Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению инженерно-технических систем и иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома.	ежедневно
	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.	Ежедневно (круглосуточно)
3.	**Работы и услуги по содержанию мест общего пользования и иного общего имущества**	
	Содержание помещений, входящих в состав общего имущества Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей Мытье пола в тамбурах, холлах, коридорах, галереях, лифтовых площадках нижних 2-х этажей	ежедневно

	Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов Мытье пола кабины лифта Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов).	
	Мытье пола в тамбурах, холлах, коридорах, галереях, лифтовых площадках выше 2-го этажа	по мере необходимости, не реже 5 раз в неделю
	Сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей, пандусов. Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек.	1 раз в неделю
	Работы выполняемы в целях надлежащего содержания помещений временного хранения мусора на жилых этажах. Вынос мусора из помещений временного хранения мусора на жилых этажах.	ежедневно
	Мытье окон мест общего пользования (с внутренней стороны)	2 раза в год
	Работы по уходу за озеленением придомовой территории и мест общего пользования	по мере необходимости
	Работы по благоустройству придомовой территории и мест общего пользования	по мере необходимости
	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества.	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период годаОчистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см.Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см.Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова).Очистка придомовой территории от наледи и льда.Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома.Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.	ежедневно по мере необходимости
	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: подметание и уборка придомовой территории; Подметание и уборка придомовой территории. Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома. Уборка и выкашивание газонов. Прочистка ливневой канализации. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.	ежедневно по мере необходимости
	Промывка мусорных урн.	1 раз в неделю
	Вывоз снега	по мере необходимости
4	**Комендантская служба**	5 дней в неделю (пн.-пт.)
5	**Работы и услуги по управлению многоквартирным домом**	5 дней в неделю (пн.-пт.)
6	**Коммунальные услуги для индивидуального потребления в Помещении: водоснабжение, водоотведение, электроснабжение**	Ежедневно (круглосуточно) (услуги отопления предоставляются в отопительный период, установленный законодательством)
7	**Коммунальные услуги в целях содержания общего имущества Дома: водоснабжение, водоотведение, электроснабжение**	Ежедневно (круглосуточно)

Владелец: Генеральный директор

_____/ / _____/Я.В. Куликов/

М.П.

IV. Требования к качеству оказываемых коммунальных услуг
и порядок изменения размера оплаты услуг Управляющего
при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность
в многоквартирном доме
по адресу: г. Москва, ул. Нижние Мневники, д. 12

Требования к качеству коммунальных услуг	Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества	Условия изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества
1. Холодное водоснабжение		

1.1. Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года	Допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: а) 8 часов (суммарно) в течение одного месяца; б) 4 часа единовременно (в том числе при аварии)	За каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности перерыва подачи воды – размер ежемесячной платы снижается на 0,15% от размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета, или при определении платы исходя из нормативов потребления коммунальных услуг с учетом примечания 1
1.2. Постоянное соответствие состава и свойств воды действующим санитарным нормам и правилам: нарушение качества не допускается	Отклонение состава и свойств холодной воды от действующих санитарных норм и правил не допускается	При несоответствии состава и свойств воды действующим санитарным нормам и правилам – плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета)
1.3. Давление в системе холодного водоснабжения в точке разбора: а) в многоквартирных жилых домах: - не менее 0,03 МПа (0,3 кгс/кв.см); - не более 0,6 МПа (6 кгс/кв.см); б) у водоразборных колонок – не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв.см)	Отклонение давления не допускается	За каждый час (суммарно за расчетный период) периода подачи воды: а) при давлении, отличающемся от установленного до 25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%; б) при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качество (независимо от показаний приборов учета)
2. Горячее водоснабжение		
2.1. Обеспечение температуры горячей воды в точке разбора: а) не менее 60°С для открытых систем централизованного теплоснабжения; б) не менее 50°С для закрытых систем централизованного теплоснабжения; в) не более 75°С для любых систем теплоснабжения	Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбор: а) в ночное время (с 23 до 6 часов) не более чем на 5°С; б) в дневное время (с 6 до 23 часов) не более чем на 3°С	а) за каждые 3°С снижения температуры свыше допустимых отклонений – размер платы снижается на 0,1% за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности превышения; б) при снижении температуры горячей воды ниже 40°С – оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду
2.2. Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды действующим санитарным нормам и правилам	Отклонение состава и свойств горячей воды от действующих санитарных норм и правил не допускается	При несоответствии состава и свойств воды действующим санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета)
2.3. Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора: - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв.см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв.см)	Отклонение давления не допускается	За каждый час (суммарно за расчетный период) периода подачи воды: а) при давлении, отличающемся от установленного до 25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%; б) при давлении отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной

		услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета)
3. Водоотведение		
3.1. Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года	Допустимая продолжительность перерыва водоотведения: а) не более 8 часов (суммарно) в течение одного месяца; б) 4 часа единовременно (в том числе при аварии)	За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва электроснабжения (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается на 0,15% от размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета, или, при определении платы исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом примечания 1
4. Электроснабжение		
4.1 Бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года	Допустимая продолжительность перерыва электроснабжения: а) 2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; б) 24 часа – при наличии одного источника питания	За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва электроснабжения (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается на 0,15% от размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета, или, при определении платы исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом примечания 1
4.2. Постоянное соответствие напряжения, частоты действующим федеральным стандартам	Не допускается	За каждый час периода снабжения электрической энергией, не соответствующей установленному стандарту (суммарно за расчетный период) – размер платы снижается на 0,15% от размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета, или, при определении платы исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом примечания 1
5. Отопление		
5.1. Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода	Допустимая продолжительность перерыва отопления: а) не более 24 часов (суммарно) в течение одного месяца; б) не более 16 часов – при температуре воздуха в жилых помещениях от нормативной до 12°С; в) не более 8 часов – при температуре воздуха в жилых помещениях от 12 до 10°С; г) не более 4 часов – при температуре воздуха в жилых помещениях от 10 до 8°С	За каждый час превышающий (суммарно за расчетный период) допустимую продолжительность перерыва отопления размер ежемесячной платы снижается на 0,15% от размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета, или при определении платы исходя из нормативов потребления коммунальных услуг с учетом примечания 1
5.2. Обеспечение температуры воздуха: а) в жилых помещениях не ниже +18°С (в угловых комнатах +20°С); б) в других помещениях – в соответствии с ГОСТ Р 51617-2000 Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0 до 5	Отклонение температуры воздуха в жилом помещении не допускается	За каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении от указанной в настоящем пункте (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается: а) на 0,15% от размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета за

часов) – не более 3°С. Допустимое превышение нормативной температуры – не более 4°С		каждый градус отклонения температуры; б) на 0,15% за каждый градусотклонения при определении платы исходя из нормативов потребления
5.3 Давление во внутридомовой системе отопления: а) с чугунными радиаторами – не более 0,6 МПа (6 кгс/кв.см) б) с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами – не более 1,0 МПа (10 кгс/кв.см); в) с любыми отопительными приборами – не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв.см) выше статического давления, требуемого для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем	Отклонение давления более установленных значений не допускается	За каждый час (суммарно за расчетный период) периода отклонения установленного давления во внутридомовой системе отопления при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета)

Права и обязанности Управляющего, связанные с предоставлением коммунальных услуг:

1) Управляющий обязан проводить проверки состояния установленных и введенных в эксплуатацию индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и распределителей, факта их наличия или отсутствия, а также проводить проверки достоверности представленных потребителями сведений о показаниях индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и распределителей путем сверки их с показаниями соответствующего прибора учета на момент проверки (в случаях, когда снятие показаний таких приборов учета и распределителей осуществляют потребители).

Указанные проверки должны проводиться не реже 1 раза в год, а если проверяемые приборы учета расположены в жилом помещении Владельца, то не чаще 1 раза в 6 месяцев.

При непредставлении Владельцем Управляющему показаний индивидуального или общего (квартирного) прибора учета в течение 6 месяцев подряд Управляющий не позднее 15 (Пятнадцати) дней со дня истечения указанного 6-месячного срока, обязан провести проверку и снять показания прибора учета.

Проверка, если для ее проведения требуется доступ в жилое или нежилое помещение Владельца, осуществляется в следующем порядке:

а) Управляющий направляет Владельцу способом, позволяющим определить дату получения такого сообщения, или вручает под роспись письменное извещение с предложением сообщить об удобных для Владельца дате (датах) и времени допуска Управляющего для совершения проверки и разъяснением последствий бездействия Владельца или его отказа в допуске Управляющего к приборам учета;

б) Владелец обязан в течение 7 календарных дней со дня получения указанного извещения сообщить Управляющему способом, позволяющим определить дату получения такого сообщения Управляющим, об удобных для Владельца дате (датах) и времени в течение последующих 10 календарных дней, когда Владелец может обеспечить допуск Управляющего в занимаемое им жилое или нежилое помещение для проведения проверки. Если Владелец не может обеспечить допуск Управляющего в занимаемое им жилое помещение по причине временного отсутствия, то он обязан сообщить Управляющему об иных возможных датах (дате) и времени допуска для проведения проверки;

в) при невыполнении Владельцем обязанности, указанной в подпункте "б" настоящего пункта, Управляющий повторно направляет Владельцу письменное извещение в порядке, указанном в подпункте "а" настоящего пункта, а Владелец обязан в течение 7 календарных дней со дня получения такого извещения сообщить Управляющему способом, позволяющим определить дату получения такого сообщения исполнителем, информацию, указанную в подпункте "б" настоящего пункта;

г) Управляющий в согласованные с Владельцем в соответствии с подпунктом "б" или "в" настоящего пункта дату и время обязан провести проверку и составить акт проверки и передать один экземпляр акта Владельцу. Акт проверки подписывается Управляющим и Владельцем, а в случае отказа Владельца от подписания акта - исполнителем и двумя незаинтересованными лицами;

д) если Владелец не ответил на повторное уведомление Управляющего либо два и более раза не допустил Управляющего в занимаемое им жилое или нежилое помещение в согласованные Владельцем дату и время и при этом в отношении Владельца, проживающего в жилом помещении, у Управляющего отсутствует информация о его временном отсутствии в занимаемом жилом помещении, Управляющий составляет акт об отказе в допуске к прибору учета. Акт об отказе в допуске Управляющего к приборам учета, расположенным в жилом или в нежилом помещении Владельца, подписывается Управляющим и Владельцем, а в случае отказа Владельца от подписания акта – Управляющим и двумя незаинтересованными лицами. В акте указываются дата и время прибытия Управляющего для проведения проверки, причины отказа Владельца в допуске Управляющего к приборам учета (если Владелец заявил исполнителю о таких причинах), иные сведения, свидетельствующие о действиях (бездействии) Владельца,

препятствующих Управляющему в проведении проверки. Управляющий обязан передать один экземпляр акта Владельцу;

е) Управляющий обязан в течение 10 дней после получения от Владельца, в отношении которого оставлен акт об отказе в допуске к прибору учета, заявления о готовности допустить Управляющего в помещение для проверки провести проверку, составить акт проверки и передать 1 экземпляр акта Владельцу. Акт проверки подписывается Управляющим и Владельцем, а в случае отказа Владельца от подписания акта – Управляющим и двумя незаинтересованными лицами.

2) Управляющий вправе ограничить или приостановить предоставление коммунальных услуг без предварительного уведомления Владельца в случае:

а) возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения, по которым осуществляются водо-, тепло-, электро- и газоснабжение, а также водоотведение - с момента возникновения или угрозы возникновения такой аварийной ситуации;

б) возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их локализации и устранения последствий - с момента возникновения таких ситуаций, а также с момента возникновения такой необходимости;

в) выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования Владельца к внутридомовым инженерным системам или централизованным сетям инженерно-технического обеспечения - с момента выявления несанкционированного подключения;

г) использования Владельцем бытовых машин (приборов, оборудования), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей, - с момента выявления нарушения;

д) получения Управляющим предписания органа, уполномоченного осуществлять государственный контроль и надзор за соответствием внутридомовых инженерных систем и внутриквартирного оборудования установленным требованиям, о необходимости введения ограничения или приостановления предоставления коммунальной услуги, в том числе предписания о неудовлетворительном состоянии внутридомовых инженерных систем или внутриквартирного оборудования, угрожающем аварией или создающем угрозу жизни и безопасности граждан, - со дня, указанного в документе соответствующего органа.

3) Управляющий ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальной услуги, предварительно уведомив об этом Владельца, в случае:

а) неполной оплаты Владельцем коммунальной услуги - через 30 дней после письменного предупреждения (уведомления) Владельца в порядке, указанном в настоящем разделе;

б) проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных сетей инженерно-технического обеспечения и (или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу собственников помещений в Доме, - через 10 рабочих дней после письменного предупреждения (уведомления) Владельца.

Под неполной оплатой Владельцем коммунальной услуги понимается наличие у Владельца задолженности по оплате одной коммунальной услуги в размере, превышающем сумму двух месячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных исходя из норматива потребления коммунальной услуги независимо от наличия или отсутствия индивидуального или общего (квартирного) прибора учета и тарифа на соответствующий вид коммунального ресурса, действующих на день ограничения предоставления коммунальной услуги.

4) Управляющий в случае неполной оплаты Владельцем коммунальной услуги вправе после письменного предупреждения (уведомления) Владельца-должника ограничить или приостановить предоставление такой коммунальной услуги в следующем порядке:

а) Управляющий в письменной форме направляет Владельцу-должнику предупреждение (уведомление) о том, что в случае непогашения задолженности по оплате коммунальной услуги в течение 20 дней со дня передачи Владельцу указанного предупреждения (уведомления) предоставление ему такой коммунальной услуги может быть сначала ограничено, а затем приостановлено либо при отсутствии технической возможности введения ограничения приостановлено без предварительного введения ограничения. Предупреждение (уведомление) доводится до сведения Владельцу путем вручения ему под расписку или направления по почте заказным письмом (с описью вложения);

б) при непогашении Владельцем-должником задолженности в течение установленного в предупреждении (уведомлении) срока Управляющий при наличии технической возможности вводит ограничение предоставления указанной в предупреждении (уведомлении) коммунальной услуги с предварительным (за 3 суток) письменным извещением потребителя-должника путем вручения ему извещения под расписку;

в) при отсутствии технической возможности введения ограничения в соответствии с подпунктом "б" настоящего пункта либо при непогашении образовавшейся задолженности и по истечении 30 дней со дня введения ограничения предоставления коммунальной услуги Управляющий приостанавливает предоставление такой коммунальной услуги, за исключением отопления и холодного водоснабжения - с предварительным (за 3 суток) письменным извещением Владельца-должника путем вручения ему извещения под расписку.

Предоставление коммунальных услуг возобновляется в течение 2 календарных дней со дня устранения причин ограничения или приостановления оказания услуг, в том числе со дня полного погашения задолженности или заключения соглашения о порядке погашения задолженности, если Управляющий не примет решение возобновить предоставление коммунальных услуг с более раннего момента.

5) В случае отсутствия индивидуальных или иных (общих (квартирных), комнатных) относящихся к Помещению приборов учета (далее – «ИПУ») на дату заключения Договора обратиться к Управляющему с письменным заявлением о вводе ИПУ в эксплуатацию немедленно после их установки. Управляющий не позднее месяца, следующего за датой установки ИПУ и получения письменного заявления от Владельца, проверяет правильность

монтажа ИПУ и устанавливает пломбы, оформляет акт ввода ИПУ в эксплуатацию с указанием первоначальных показаний ИПУ. Акт подписывается Управляющим и Владельцем.

В случае, если Управляющий не имеет доступа к ИПУ по какой-либо причине, своевременно и самостоятельно снимать показания ИПУ и в период по 10 (Десятое) число каждого месяца (по результатам прошедшего месяца) предоставлять эти показания Управляющему. Показания ИПУ предоставляются одним из владельцев Помещения или нанимателем (арендатором) в соответствии с согласованными ими порядком. Управляющий вправе самостоятельно снимать показания ИПУ, расположенных за пределами Помещения, а также в порядке, установленном нормативными актами и Договором, снимать показания ИПУ, расположенных в Помещении.

6) В случае перерывов в предоставлении коммунальных услуг, превышающих установленную продолжительность, плата за коммунальные услуги, при отсутствии индивидуальных или коллективных приборов учета, снижается на размер стоимости не предоставленных коммунальных услуг. Объем (количество) не предоставленного коммунального ресурса рассчитывается исходя из норматива потребления коммунальной услуги, количества потребителей (для водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электроснабжения) или общей площади (для отопления) жилых помещений, а также времени не предоставления коммунальной услуги.

7) Перерыв электроснабжения (пункт 4.1 таблицы) не допускается, если он может повлечь отключение насосного оборудования, автоматических устройств технологической защиты и иного оборудования, обеспечивающего безаварийную работу внутридомовых инженерных систем и безопасные условия проживания граждан.

8) Требования пункта 5.2 таблицы применяются при температуре наружного воздуха не ниже расчетной при проектировании системы отопления и при условии выполнения обязательных мер по утеплению помещений.

9) Установление факта предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества осуществляется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354) в следующем порядке.

Управляющий обязан зарегистрировать в электронном и (или) бумажном журнале регистрации таких фактов дату, время начала и причины нарушения качества коммунальных услуг (если они известны Управляющему). Если исполнителю такие причины ему неизвестны, то он обязан незамедлительно принять меры к их выяснению.

В течение суток с момента обнаружения указанных фактов Управляющий обязан проинформировать Владельца о причинах и предполагаемой продолжительности нарушения качества коммунальных услуг.

Дату и время возобновления предоставления Владельцу коммунальных услуг надлежащего качества Управляющий обязан зарегистрировать в электронном и (или) бумажном журнале учета таких фактов.

При обнаружении факта нарушения качества коммунальной услуги Владелец уведомляет об этом Управляющего.

Сообщение о нарушении качества коммунальной услуги может быть сделано Владельцем в письменной форме или устно (в том числе по телефону) и подлежит обязательной регистрации. При этом Владелец обязан сообщить свои фамилию, имя и отчество, точный адрес помещения, где обнаружено нарушение качества коммунальной услуги, и вид такой коммунальной услуги. Сотрудник Управляющего обязан сообщить Владельцу сведения о лице, принявшем сообщение Владельца (фамилию, имя и отчество), номер, за которым зарегистрировано сообщение, и время его регистрации.

В случае если Управляющему известны причины нарушения качества коммунальной услуги, он обязан немедленно сообщить об этом обратившемуся Владельцу и сделать соответствующую отметку в журнале регистрации сообщений.

В случае если Управляющему не известны причины нарушения качества коммунальной услуги он обязан согласовать с Владельцем дату и время проведения проверки факта нарушения качества коммунальной услуги.

Время проведения проверки в случаях, указанных в настоящем пункте, назначается не позднее 2 часов с момента получения от Владельца сообщения о нарушении качества коммунальной услуги, если с Владельцем не согласовано иное время. Отклонение от согласованного с Владельцем времени проведения проверки допускается в случаях возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе в связи с нарушениями (авариями), возникшими в работе внутридомовых инженерных систем и (или) централизованных сетей инженерно-технического обеспечения. При этом Управляющий обязан незамедлительно с момента, когда стало известно о возникновении таких обстоятельств, до наступления согласованного с Владельцем времени проведения проверки уведомить его о возникших обстоятельствах и согласовать иное время проведения проверки любым доступным способом.

По окончании проверки составляется акт проверки.

Если в ходе проверки будет установлен факт нарушения качества коммунальной услуги, то в акте проверки указываются дата и время проведения проверки, выявленные нарушения параметров качества коммунальной услуги, использованные в ходе проверки методы (инструменты) выявления таких нарушений, выводы о дате и времени начала нарушения качества коммунальной услуги.

Если в ходе проверки факт нарушения качества коммунальной услуги не подтвердится, то в акте проверки указывается об отсутствии факта нарушения качества коммунальной услуги.

Акт проверки составляется в количестве экземпляров по числу заинтересованных лиц, участвующих в проверке, подписывается такими лицами (их представителями), 1 экземпляр акта передается Владельцу (или его представителю), второй экземпляр остается у Управляющего, остальные экземпляры передаются заинтересованным лицам, участвующим в проверке.

При уклонении кого-либо из заинтересованных участников проверки от подписания акта проверки такой акт подписывается другими участниками проверки и не менее чем 2 незаинтересованными лицами.

Любой заинтересованный участник проверки вправе инициировать проведение экспертизы качества коммунальной услуги.

Расходы на проведение экспертизы, инициированной Владельцем, несет Управляющий. Если в результате экспертизы, инициированной Владельцем, установлено отсутствие факта нарушения качества коммунальной услуги, то Владелец обязан возместить Управляющему расходы на ее проведение.

Если ни один из заинтересованных участников проверки не инициировал проведение экспертизы качества коммунальной услуги, но при этом между Владельцем и Управляющим существует спор относительно факта нарушения качества коммунальной услуги, то определяются дата и время проведения повторной проверки с участием приглашенных исполнителем представителей государственной жилищной инспекции Российской Федерации, представителей общественного объединения потребителей. В этом случае в акте проверки должны быть указаны дата и время проведения повторной проверки.

Акт повторной проверки подписывается помимо заинтересованных участников проверки также представителем государственной жилищной инспекции в Российской Федерации и представителем общественного объединения потребителей. Указанным представителям исполнитель обязан передать по 1 экземпляру акта повторной проверки.

Владелец:	Генеральный директор
_____/ /	_____**/Я.В. Куликов/**
	М.П.

V. Состав
и состояние общего имущества в Многоквартирном доме по адресу:
г. Москва, ул. Нижние Мневники дом 12

№	Наименование элемента общего имущества	Параметры, описание(материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Характеристика состояния общего имущества
I. Помещения общего пользования			
1	**Помещения общего пользования (вкл. коридоры, лифтовые холлы, мусоропроводы, тамбуры, вестибюли)**	**Подземная часть:** **-2 этаж** Коридоры: количество -11 шт; площадь –215.1 м2; финишный материал пола– Керамический гранит 300х300; Лифтовые холлы: количество -10 шт; площадь лифтовых холлов–125.2м2; финишный материал пола – керамогранит. Проходы: количество -22 шт; площадь проходов–1313.9м2; финишный материал пола– Керамический гранит 300х300. **-1 этаж** Лифтовые холлы: количество -10 шт; площадь лифтовых холлов–118.9м2; финишный материал пола – керамогранит. Проходы: количество -6шт; площадь проходов –223,0м2; финишный материал пола – Керамический гранит 300х300. **Надземная часть:** **1 Корпус** Коридоры: количество -40 шт; площадь –920 м2; финишный материал пола типового этажа– керамогранит; Тамбуры: количество – 20 шт; площадь –118 м2; финишный материал пола типового этажа– керамогранит; Лифтовые холлы: количество -40 шт; площадь лифтовых холлов жилой части одного этажа–12.4м2; финишный материал пола – керамогранит. Лобби -1шт. площадь лобби 77,42м2 Финишный материал пола – керамогранит. Загрузочная: количество -1 шт; площадь –13.6 м2; финишный материал пола – керамогранит; **2 Корпус**: Коридоры: количество -42 шт; площадь –955.5 м2; финишный материал пола типового этажа– керамогранит; Тамбуры: количество – 21 шт; площадь –119,7 м2; финишный материал пола типового этажа– керамогранит; Лифтовые холлы: количество -42 шт; площадь лифтовых холлов жилой части одного этажа–12.8м2; финишный материал пола – керамогранит. Лобби -1шт. площадь лобби 82,51м2 Финишный материал пола – керамогранит. Загрузочная: количество -1 шт; площадь –13.6 м2; финишный материал пола – керамогранит; **3 корпус**: Коридоры: количество -40 шт; площадь –984 м2; финишный материал пола типового этажа– керамогранит; Тамбуры: количество – 20 шт; площадь –116 м2; финишный материал пола типового этажа– керамогранит; Лифтовые холлы: количество -40 шт; площадь лифтовых холлов жилой части одного этажа–12.5м2; финишный материал пола – керамогранит. Лобби -1шт. площадь лобби 272,97м2 Финишный материал пола – керамогранит. Загрузочная: количество -1 шт; площадь –13.1 м2; финишный материал пола – керамогранит; **4 корпус**: 1секция Коридоры: количество -15 шт; площадь –459.6 м2; финишный материал пола типового этажа– керамогранит;	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%

		Лифтовые холлы: количество -30 шт; площадь лифтовых холлов жилой части одного этажа–16.28м2; финишный материал пола – керамогранит. Лобби -1шт. площадь лобби 252,63м2 Финишный материал пола – керамогранит. Загрузочная: количество -1 шт; площадь –4.3 м2; финишный материал пола – керамогранит; **4 корпус**: 2секция Коридоры: количество -15 шт; площадь –562.5 м2; финишный материал пола типового этажа– керамогранит; Лифтовые холлы: количество -30 шт; площадь лифтовых холлов жилой части одного этажа–16.70м2; финишный материал пола – керамогранит. Загрузочная: количество -1 шт; площадь –6.1 м2; финишный материал пола – керамогранит; **5 корпус**: Коридоры: количество -40 шт; площадь –768 м2; финишный материал пола типового этажа– керамогранит; Лифтовые холлы: количество -40 шт; площадь лифтовых холлов жилой части одного этажа–17.60м2; финишный материал пола – керамогранит. Лобби -1шт. площадь лобби 88,85м2 Финишный материал пола – керамогранит. Загрузочная: количество -1 шт; площадь –5.5 м2; финишный материал пола – керамогранит **6 корпус**:1 секция Коридоры: количество -17 шт; площадь –489.43 м2; финишный материал пола типового этажа – керамогранит; Лифтовые холлы: количество -17 шт; площадь лифтовых холлов жилой части одного этажа–15.25м2; финишный материал пола – керамогранит. Лобби -1шт. площадь лобби 94,31м2 Финишный материал пола – керамогранит. Загрузочная: количество -1 шт; площадь –16.9 м2; финишный материал пола – керамогранит **6 корпус**:2 секция Коридоры: количество -21 шт; площадь –2112.6 м2; финишный материал пола типового этажа – керамогранит; Лифтовые холлы: количество -21 шт; площадь лифтовых холлов жилой части одного этажа–37.40м2; финишный материал пола – керамогранит. Лобби -1шт. площадь лобби 191,49м2 Финишный материал пола – керамогранит Загрузочная: количество -1 шт; площадь –21.7 м2; финишный материал пола – керамогранит **6 корпус**:3 секция Коридоры: количество -17 шт; площадь –510 м2; финишный материал пола типового этажа – керамогранит; Лифтовые холлы: количество -17 шт; площадь лифтовых холлов жилой части одного этажа–15.28м2; финишный материал пола – керамогранит. Загрузочная: количество -1 шт; площадь –9.4 м2; финишный материал пола – керамогранит **6 корпус**:4 секция Коридоры: количество -17 шт; площадь –1654.95 м2; финишный материал пола типового этажа – керамогранит; Лифтовые холлы: количество -17 шт; площадь лифтовых холлов жилой части одного этажа–15.51м2; финишный материал пола – керамогранит. Лобби -1шт. площадь лобби 97,35м2 Финишный материал пола – керамогранит; Загрузочная: количество -1 шт; площадь –15.4 м2; финишный материал пола – керамогранит	
2	**Технические помещения**	**Лобби** –1157,53м2 (8 шт) Финишный покрытие пола – Керамогранит Arch-skin, 1200х2800х6мм **ПУИ** – 29,67 м2 (8 шт) Финишный материал пола - Керамический гранит 300х300	Состояние работоспособное, соответствует

	(вкл. санузлы, комната отдыха консьержа, мусорокамера, ПУИ, серверная, тамбур, диспетчерская коридор, видео-мониторная)	**Фитнес-центр** – 38,58 м2(1 шт) Финишный материал пола - Регупол белый 15%, толщина 10мм, ширина 1250мм, Грязезащитная алюминевая решетка Стандарт РЕЗИНА + Ворс, 1400х1930 мм. **Коворкинг** – 88,22 м2(1 шт)) Финишный материал пола - Керамогранит Arch-skin, 1200х2800х6мм, Грязезащитная алюминевая решетка Стандарт РЕЗИНА + Ворс, 1400х1930 мм. **Досуговый центр** – 49,7 м2 (1 шт) Финишный материал пола - Керамогранит Arch-skin, Color-CLF.AVA.ABWH.NT 1200х2800х5,6 мм, Натуральный линолеум Oat (Forbo Marmoleum Fresco), толщина 3,5 мм, ширина 200 см, длина 33 м, Грязезащитная алюминевая решетка Стандарт РЕЗИНА + Ворс, 1400х2520 мм. **Диспетчерская** – 11,70 м2 Финишный материал пола – Ламинат 6мм.	проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
3	**Технические помещения (вкл. ИТП, насосная, электрощитовые,венткамеры)**	Электрощитовая – 333,5 м2 (10 шт) Финишный материал пола - Керамогранит 300х300 Венткамера – 1036,6 м2 (19 шт) Финишный материал пола -Керамогранит 300х300 Помещение СС– 211,9 м2 (11 шт) Финишный материал пола - Топпинг MasterTop 450 ИТП – 227,4 м2 (1 шт) Финишный материал пола - Керамогранит 300х300 Насосная станция ПТ- 99,3 м2 (1 шт) Финишный материал пола - Керамогранит 300х300 Насосная станция Х/П – 75,7 м2 (1 шт) Финишный материал пола - Керамогранит 300х300 Помещение узлов учета – 146,2 м2 (12 шт) Финишный материал пола – Керамогранит 300х300 Складские помещения (мастерские) – 275,5 м2 (12 шт) Финишный материал пола - Топпинг MasterTop 450 Техническое помещение мойки колёс – 100,6 м2 (1 шт) Финишный материал пола - Керамогранит 300х300 Технический коридор – 60,2 м2 (1 шт) Финишный материал пола - Топпинг MasterTop 450 Помещение ТП – 468,6 м2 (1 шт) Финишный материал пола - Керамогранит 300х300 Помещение контрольно-приемного оборудования диспетчеризации – 20,5 м2 (1 шт) Финишный материал пола - Керамогранит 300х300	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
4	**Лестницы**	Кол-во лестниц надземной части – 10шт. Площадь лестничных клеток – 3209,43 м.кв Финишный материал лестничных маршей подземной части – Керамогранитная плитка 6032-0410 Lasselsberger Гарден Серый 300х300–7 м. Кол-во маршей – 411 шт. Финишный материал лестничных площадок надземной части – Керамогранитная плитка 6032-0410 Lasselsberger Гарден Серый 300х300–7 м; 10 металлических лестниц выхода на кровлю. **Кол-во лестниц подземной части** - 2 этаж кол-во -13 шт.Кол-во маршей – 26 шт. площадь –181.3 м.кв - 1 этаж кол-во -13 шт. Кол-во маршей – 39 шт. площадь –258.7 м.кв Финишный материал лестничных маршей подземной части – Керамогранитная плитка 6032-0410 Lasselsberger Гарден Серый 300х300–7 м; 1 металлическая лестница выхода на кровлю. Материал ограждения – металлические.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
5	**Лифтовые и иные шахты**	Количество лифтовых шахт – 25 шт. Шахт мусороудаления -2шт В паркинге – 27 шт.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены.

			Процент износа 0,0%
II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома			
6	**Фундаменты**	Вид фундамента – железобетонная монолитная фундаментная плита (Стилобат – от 400 до 1500 мм; корпус 1 -от 400 до 1000 мм; корпус 2 - от 400 до 1000мм; корпус 3 - от 400 до 1000мм; корпус 4 - от 600 до 3000мм; корпус 5 - от 500 до 1000мм; корпус 6 - от 600 до 1600мм).	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
7	**Стены, перегородки, потолки внутри помещений общего пользования**	**Подземная часть:** Лифтовые холлы: **1 корпус:** Площадь потолка лифтовых холлов жилой части–16.2м2; финишный материал потолка – кассетные панели; площадь стен лифтовых холлов - 51,1м2; финишный материал стен –Крупноформатный керамогранит; Лифтовые холлы: **2 корпус**: Площадь потолка лифтовых холлов жилой части–16,2 м2; финишный материал потолка – кассетные панели; площадь стен лифтовых холлов -96,5м2; финишный материал стен –Крупноформатный керамогранит; Лифтовые холлы: **3 корпус:** Площадь потолка лифтовых холлов жилой части–16,3 м2; финишный материал потолка - кассетные панели; площадь стен лифтовых холлов -54,8м2; финишный материал стен –Крупноформатный керамогранит; **4 корпус:** Площадь потолка лифтовых холлов жилой части–50,8 м2; финишный материал потолка – кассетные панели; площадь стен лифтовых холлов -166,8 м2; финишный материал стен –Крупноформатный керамогранит; **5 корпус:** Площадь потолка лифтовых холлов жилой части–37,7 м2; финишный материал потолка – кассетные панели; площадь стен лифтовых холлов -121,3 м2; финишный материал стен –Крупноформатный керамогранит; **6 корпус:** Площадь потолка лифтовых холлов жилой части–107 м2; финишный материал потолка – кассетные панели; площадь стен лифтовых холлов -166,6 м2; финишный материал стен –Крупноформатный керамогранит; **Надземная часть:** **1 корпус**: **Лобби** Площадь потолка-77,42м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –313,06м2. Материал стен – белый стемалит, тонированные зеркала. **ПУИ** Площадь потолка-4,91м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен 41,42м2. Материал стен – керамогранит, тонированные зеркала. **Колясочная** Площадь потолка-10,1м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен 53,23м2. Материал стен – керамогранит. **МОП** **Лифтовой холл** Площадь потолка-7,9м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –19,81м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит **Лифтовой холл**	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%

		Площадь потолка-4,5м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –22,58м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит **Тамбур** Площадь потолка-5,9м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –28,17м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит **Коридор** Площадь потолка-25,2м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –72,77м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит **Коридор** Площадь потолка-20,8м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –59,43м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит **ПУИ** Площадь потолка-2,7м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –19,24м2. Материал стен –керамогранит **2 корпус**: **Лобби** Площадь потолка-81,35м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –272,97м2. Материал стен – белый стемалит, тонированные зеркала. **Санузел** Площадь потолка-4,02м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен 31,08м2. Материал стен – керамогранит. **ПУИ** Площадь потолка-4,47м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен 34,56м2. Материал стен – керамогранит, тонированные зеркала. **Колясочная** Площадь потолка-17,39м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен 36,89м2. Материал стен – керамогранит. **МОП** **Лифтовой холл** Площадь потолка-8,0м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –15,42м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит **Лифтовой холл** Площадь потолка-4,8м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –18,99м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит **Тамбур** Площадь потолка-5,7м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –22,55м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит **Коридор** Площадь потолка-22,4м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –61,87м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит **Коридор** Площадь потолка-23,1м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –63,81м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит **ПУИ** Площадь потолка-2,9м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –17,25м2. Материал стен – керамогранит **3 корпус**: **Лобби** Площадь потолка-272,97м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –629,06м2. Материал стен – белый стемалит, тонированные зеркала. **Санузел** Площадь потолка-3,88м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен 12,17м2. Материал стен – керамогранит. **ПУИ** Площадь потолка-2,9м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен 8,13м2. Материал стен – керамогранит, тонированные зеркала. **Колясочная** Площадь потолка-18,69м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен 115,35м2. Материал стен – керамогранит. **МОП** **Лифтовой холл** Площадь потолка-7,9м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –15,75м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит	

		Лифтовой холл Площадь потолка-4,6м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –17,89м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит **Тамбур** Площадь потолка-5,8м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –21,86м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит **Коридор** Площадь потолка-24,0м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –76,27м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит **Коридор** Площадь потолка-25,2м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –79,91м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит **ПУИ** Площадь потолка-3,1м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –20,96м2. Материал стен – керамогранит **4 корпус**: 1-2 секция **Лобби** Площадь потолка-252,63м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –766,92м2. Материал стен – белый стемалит, тонированные зеркала. **Санузел** Площадь потолка-2,57м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен 51,01м2. Материал стен – керамогранит. **ПУИ** Площадь потолка-3,16м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен 57,33м2. Материал стен – керамогранит, тонированные зеркала. **Колясочная** Площадь потолка-16,4м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен 80,84м2. Материал стен – керамогранит. **МОП Секция 1** **Лифтовой холл** Площадь потолка-13,27м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –36,01м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит **Лифтовой холл** Площадь потолка-3,01м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –14,35м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит **Коридор** Площадь потолка-30,64м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –84,76м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит **ПУИ** Площадь потолка-1,35м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –10,68м2. Материал стен – керамогранит **МОП Секция 2** **Лифтовой холл** Площадь потолка-13,51м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –37,06м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит **Лифтовой холл** Площадь потолка-3,19м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –14,33м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит **Коридор** Площадь потолка-37,50м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –97,97м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит **ПУИ** Площадь потолка-1,46м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –13,78м2. Материал стен – керамогранит **5 корпус**: **Лобби** Площадь потолка-88,85м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –305,66м2. Материал стен – белый стемалит, тонированные зеркала. **Санузел** Площадь потолка-3,77м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен 50,73м2. Материал стен – керамогранит **ПУИ** Площадь потолка-2,86м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен 46,75м2. Материал стен – керамогранит	

		Колясочная Площадь потолка-9,78м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен 79,35м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит. **МОП** **Лифтовой холл** Площадь потолка-14,9м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –42,54м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит **Лифтовой холл** Площадь потолка-2,7м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –15,00м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит **Коридор** Площадь потолка-21,4м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –66,77м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит **Коридор** Площадь потолка-17,0м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –56,41м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит **ПУИ** Площадь потолка-2,0м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –14,89м2. Материал стен – керамогранит **6 корпус**:1 секция **Лобби** Площадь потолка-94,31м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –349,94м2. Материал стен – белый стемалит, тонированные зеркала. **ПУИ** Площадь потолка-3,54м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен 25,87м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит **Колясочная** Площадь потолка-10,47м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен 44,81м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит. **МОП** 1 секция **Лифтовой холл** Площадь потолка-12,3м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –36,82м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит **Лифтовой холл** Площадь потолка-2,95м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –17,74м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит **Коридор** Площадь потолка-28,79м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –87,40м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит **ПУИ** Площадь потолка-1,41м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –11,96м2. Материал стен – керамогранит **6 корпус**:2-3 секция **Лобби** Площадь потолка-191,49м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –419,58м2. Материал стен – белый стемалит, тонированные зеркала. **Санузел** Площадь потолка-4,58м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен 63,25м2. Материал стен – керамогранит **ПУИ** Площадь потолка-4,57м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен 35,1м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит **Колясочная** Площадь потолка-21,32м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен 84,10м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит. **МОП** 2 секция **Лифтовой холл** Площадь потолка-30,00м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –34,35м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит **Лифтовой холл** Площадь потолка-7,40м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –16,75м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит **Коридор** Площадь потолка 100,60м2. Материал потолка – кассетные панели.	

		Площадь стен –150,56м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит **ПУИ** Площадь потолка-7,40м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –17,06м2. Материал стен – керамогранит **МОП** 3 секция **Лифтовой холл** Площадь потолка-12,66м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –33,90м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит **Лифтовой холл** Площадь потолка-2,62м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –15,76м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит **Коридор** Площадь потолка-30,00м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –74,32м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит **ПУИ** Площадь потолка-1,18м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –9,83м2. Материал стен – керамогранит **6 корпус**:4 секция **Лобби** Площадь потолка-97,35м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –281,65м2. Материал стен – белый стемалит, тонированные зеркала. **ПУИ** Площадь потолка-3,26м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен 27,81м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит **Колясочная** Площадь потолка-12,28м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен 59,61м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит. **МОП** 4 секция **Лифтовой холл** Площадь потолка-12,66м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –35,59м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит **Лифтовой холл** Площадь потолка-2,85м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –16,32м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит **Коридор** Площадь потолка-30,00м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –77,09м2. Материал стен – крупноформатный керамогранит **ПУИ** Площадь потолка-1,18м2. Материал потолка – кассетные панели. Площадь стен –9,90м2. Материал стен – керамогранит	
8	**Стены, перегородки, потолки внутри технических помещений (вкл. санузлы, комната отдыха консьержа, мусорокамера, ПУИ, серверная, тамбур, диспетчерская, коридор, видео-мониторная)**	**<u>СТЕНЫ:</u>** Лобби –3278,06м2 (8 шт) Материал стен – белый стемалит, тонированные зеркала. ПУИ – 276,97м2 (8 шт) Финишный материал стен - Грунтовка / Керамический гранит 300х300 Фитнес-центр – 144,52 м2(1 шт) Финишный материал стен - Керамогранит Arch-skin,1200х2800х3,5мм, Отделка тонированными зеркалами в цвете "Графит" габаритом 1500 х 3000 мм и толщиной 6 мм Коворкинг – 169,27 м2(1 шт) Финишный материал стен - Белый стемалит-2v2 6 мм, крашенный по RAL 9016 1500 х 3000 мм, Отделка тонированными зеркалами в цвете "Графит" габаритом 1500 х 3000 мм и толщиной 6 мм Досуговый центр – 48,54 м2 (1 шт) Финишный материал стен -ЛДСП, Керамогранит; Диспетчерская – 77,20 м2 Финишный материал пола – . Краска светло-серая матовая - 2мм **<u>ПОТОЛОК:</u>** Лобби –1157,53м2 (8 шт) Финишный покрытие потолка - кассетные панели. ПУИ – 29,67 м2 (8 шт) Финишный покрытие потолка - кассетные панели. Фитнес-центр – 38,37 м2(1 шт) Финишный покрытие потолка - кассетные панели. Коворкинг – 98,10 м2(1 шт) Финишный покрытие потолка - кассетные панели.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%

		Досуговый центр – 56,28 м2 (1 шт) Финишный покрытие потолка - кассетные панели. **Диспетчерская** – 11,70 м2 Финишный материал пола – краска белая матовая	
9	**Стены, перегородки, потолки внутри технических помещений (вкл. ИТП, насосная, электрощитовые, венткамеры)**	СТЕНЫ: Электрощитовая – 1185,5 м2 (10 шт) Финишный материал стен - Краска Венткамера – 3411,9 м2 (19 шт) Финишный материал стен - Краска Помещение СС– 1127,1 м2 (11 шт) Финишный материал стен - Краска ИТП – 352,7 м2 (1 шт) Финишный материал стен - Краска Насосная станция ПТ- 289,2 м2 (1 шт) Финишный материал стен - Краска Насосная станция Х/П – 241,6 м2 (1 шт) Финишный материал стен - Краска Помещение узлов учета – 633,9 м2 (12 шт) Финишный материал стен - Краска Складские помещения (мастерские) – 1051 м2 (12 шт) Финишный материал стен - Краска Техническое помещение мойки колёс – 199,1 м2 (1 шт) Финишный материал стен - Краска Технический коридор – 256,2 м2 (1 шт) Финишный материал стен - Краска Помещение ТП – 1653,4 м2 (1 шт) Финишный материал стен - Краска Помещение контрольно-приемного оборудования диспетчеризации – 101,9 м2 (1 шт) Финишный материал стен - Краска ПОТОЛОК: Электрощитовая – 333,5 м2 (10 шт) Финишный материал потолка - Грунтовка Кнауф Венткамера – 1036,6 м2 (19 шт) Финишный материал потолка - Грунтовка Кнауф Помещение СС– 211,9 м2 (11 шт) Финишный материал потолка - Грунтовка Кнауф ИТП – 227,4 м2 (1 шт) Финишный материал потолка - Грунтовка Кнауф Насосная станция ПТ- 99,3 м2 (1 шт) Финишный материал потолка - Окраска светло-серая матовая Насосная станция Х/П – 75,7 м2 (1 шт) Финишный материал потолка - Окраска светло-серая матовая Помещение узлов учета – 146,2 м2 (12 шт) Финишный материал потолка – Грунтовка Кнауф Складские помещения (мастерские) – 275,5 м2 (12 шт) Финишный материал потолка - Водоэмульсионная покраска Техническое помещение мойки колёс – 100,6 м2 (1 шт) Финишный материал потолка - Окраска светло-серая матовая Технический коридор – 60,2 м2 (1 шт) Финишный материал потолка - Грунтовка Кнауф Помещение ТП – 468,6 м2 (1 шт) Финишный материал потолка - Краска Помещение контрольно-приемного оборудования диспетчеризации – 20,5 м2 (1 шт) Финишный материал потолка - Грунтовка Кнауф	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
10	**Стены, перегородки, потолки внутри лестничных клеток**	**Подземная часть**: Лестницы потолки –1328.5 м.кв. Лестницы стены - 1 354,6 м кв. Финишный материал потолков лестничных клеток подземной части – окраска. **Надземная часть:** Корпус 1: Стены лестниц – 1 222,15 кв.м; Корпус 2: Стены лестниц – 1 418,44 кв.м; Корпус 3: Стены лестниц – 1 241,60 кв м; Корпус 4.1: Стены лестниц – 1 046,31 кв.м; Корпус 4.2: Стены лестниц – 1 008,93 кв.м; Корпус 5: Стены лестниц – 1 554,02 кв.м; Корпус 6.1: Стены лестниц – 1 177,10 кв.м; Корпус 6.2: Стены лестниц – 1 387,28 кв.м; Корпус 6.3: Стены лестниц – 1 091,44 кв.м; Корпус 6.4: Стены лестниц – 1 092,44 кв.м; Финишный материал потолков лестничных клеток надземной части – окраска.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации,
11	**Наружные стены**	Материал стен - монолитные железобетонные толщиной 300, 400 мм из бетона класса В 40 и газобетонные блоки D 600, толщиной 150, 200, 250, 300, 400 мм. Утеплитель минераловатный 50мм, 100мм, 150мм Фасады:	Состояние работоспособное, соответствует проектной и

		Корпуса 1: Оцинкованный нащельник - 2783,9 кв.м; Керамогранит крупноформатный - 9035,47 кв.м; Композитные панели Сибалюкс - 333,89 кв.м; Система мокрый фасад - 834,88 кв.м. **Корпус 2:** Алюминевая кассета - 85,97 кв.м; Керамогранит крупноформатный - 9932,34 кв.м; Композитные панели Сибалюкс - 107,26 кв.м. **Корпус 3:** Керамогранит крупноформатный - 9731,68 кв.м; Композитные панели Сибалюкс - 136,16 кв.м; Оцинкованный нащельник - 3423,92 кв.м. **Корпус 4:** Керамогранит крупноформатный - 11720,3 кв.м; Композитные панели Сибалюкс - 609,89 кв.м; Металлические кассеты с полимерным покрытием - 130,38 кв.м. **Корпус 5:** Керамогранит крупноформатный - 7268,86 кв.м; Система мокрый фасад - 636,23 кв.м; Металлические панели - 774,23 кв.м; Металлические кассеты - 222,31 кв.м; Металлические ламели - 5657,74 кв.м; Оцинкованный нащельник - 769,5 кв.м. **Корпус 6:** Керамогранит крупноформатный - 26212,48 кв.м; Металлические панели - 184,16 кв.м; Система мокрый фасад - 272,68 кв.м; Композитные панели Сибалюкс - 1266,73 кв.м; Оцинкованный нащельник - 1688,44 кв.м.	исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
12	**Перекрытия**	Кол-во этажей: 1 Корпус -21 этаж 2 Корпус -22 этажа 3 Корпус -21 этаж 4 Корпус -16 этажей 5 Корпус -21 этаж 6.1 Корпус -18 этажей 6.2 Корпус -22 этажей 6.3 Корпус -18 этажей 6.4 Корпус -18 этажей Материал - монолитный железобетон. Общая площадь надземной части – 107 355,7м2. Общая площадь подземной части- 41 343,3 м2. Паркинг - Кол-во этажей-2 шт. Материал - монолитный железобетон.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
13	**Кровля**	**Корпус 1** **Эксплуатируемая кровля тип К1-192 м2:** Слой гидро-пароизоляции Биполь ЭПП - 4 мм Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 2 слоя по 100 мм - 200 мм Слой пленки ПВХ Уклонообразующий слой из керамзитобетона D1100 – 60-180 мм Цементно-песчаная стяжка М200 с армированием металлической сеткой 100х100х3 – 60 мм Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя с заводом на стены на 300 мм от ч.п. – 8 мм на битумном праймере. **Не эксплуатируемая кровля тип К2-268,3 м2:** Слой гидро-пароизоляции Биполь ЭПП - 4 мм Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 2 слоя по 100 мм - 200 мм Слой пленки ПВХ Уклонообразующий слой из керамзитобетона D800 – 60-180 мм Цементно-песчаная стяжка М200 с армированием металлической сеткой 100х100х3 – 60 мм Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя с заводом на стены на 300 мм от ч.п. – 8 мм на битумном праймере.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%

		Слой геотекстиля 300 г/м2 Слой щебня гранитного фр. 20-40 М600 - 50 мм **Не эксплуатируемая кровля тип К2.1-684,13 м2:** Слой гидро-пароизоляции Биполь ЭПП - 4 мм Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 2 слоя по 100 мм - 200 мм Слой пленки ПВХ Уклонообразующий слой из керамзитобетона D800 – 60-180 мм Цементно-песчаная стяжка М200 с армированием металлической сеткой 100х100х3 – 60 мм Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя с заводом на стены на 300 мм от ч.п. – 8 мм на битумном праймере. Слой геотекстиля 300 г/м2 Слой щебня гранитного фр. 20-40 М600 - 50 мм **Не эксплуатируемая кровля тип К4 – 181,2 м2:** Слой гидро-пароизоляции Биполь ЭПП - 4 мм Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 2 слоя по 50 мм - 100 мм Слой пленки ПВХ Уклонообразующий слой из керамзитобетона D800 – 60-180 мм Цементно-песчаная стяжки М200 с армированием металлической сеткой 100х100х3 – 60 мм Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя с заводом на стены на 300 мм от ч.п. – 8 мм на битумном праймере. Слой геотекстиля 300 г/м2 Слой щебня гранитного фр. 20-40 М600 - 50 мм **Не эксплуатируемая кровля тип К5 – 37,91 м2:** Слой гидро-пароизоляции Биполь ЭПП - 4 мм Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 2 слоя по 100 мм - 200 мм Слой пленки ПВХ Уклонообразующий слой из керамзитобетона D1100 – 60-180 мм Цементно-песчаная стяжка М200 с армированием металлической сеткой 100х100х3 – 60 мм Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя с заводом на стены на 300 мм от ч.п. – 8 мм на битумном праймере. Тротуарная плитка 300х300 - 50мм **Не эксплуатируемая кровля тип К7-8,09 м2:** Слой гидро-пароизоляции Биполь ЭПП - 4 мм Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 2 слоя 100 мм и 50 мм - 150 мм Слой пленки ПВХ Уклонообразующий слой из керамзитобетона D800 – 60-180 мм Цементно-песчаная стяжка М200 с армированием металлической сеткой 100х100х3 – 60 мм Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя с заводом на стены на 300 мм от ч.п. – 8 мм на битумном праймере. Слой геотекстиля 300 г/м2 Слой щебня гранитного фр. 20-40 М600 - 50 мм **Не эксплуатируемая кровля тип К8 -7,83 м2:** Слой гидро-пароизоляции Биполь ЭПП - 4 мм Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 2 слоя по 100 мм - 200 мм Слой пленки ПВХ Уклонообразующий слой из керамзитобетона D1100 – 60-180 мм Цементно-песчаная стяжка М200 с армированием металлической сеткой 100х100х3 – 60 мм Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 1 слоя с заводом на стены на 300 мм от ч.п. – 4 мм на битумном праймере Гидроизоляция Техноэласт ЭКП 1 слоя с заводом на стены на 300 мм от ч.п. – 4 мм **Кровля террас квартир - 94,45 м2:** Слой гидро-пароизоляции Биполь ЭПП - 4 мм Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 2 слоя по 100 мм - 200 мм Слой пленки ПВХ Уклонообразующий слой из керамзитобетона D400 – 67-107 мм фр. 10-20	

		Цементно-песчаная стяжка М150 с армированием металлической сеткой 100х100х3 – 50 мм Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя с заводом на стены на 300 мм от ч.п. – 8 мм на битумном праймере. Регулируемая пластиковые опоры – 70 мм Тротуарная плитка 300х300 - 60мм **Корпус 2** **Эксплуатируемая кровля тип К1.2 -88,26 м2:** Слой гидро-пароизоляции Биполь ЭПП - 4 мм Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 2 слоя по 100 мм - 200 мм Слой пленки ПВХ Уклонообразующий слой из керамзитобетона D1100 – 60-180 мм Цементно-песчаная стяжка М200 с армированием металлической сеткой 100х100х3 – 60 мм Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя с заводом на стены на 300 мм от ч.п. – 8 мм на битумном праймере. **Не эксплуатируемая кровля тип К2.1-363,49 м2:** Слой гидро-пароизоляции Биполь ЭПП - 4 мм Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 2 слоя по 100 мм - 200 мм Слой пленки ПВХ Уклонообразующий слой из керамзитобетона D800 – 60-180 мм Цементно-песчаная стяжка М200 с армированием металлической сеткой 100х100х3 – 60 мм Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя с заводом на стены на 300 мм от ч.п. – 8 мм на битумном праймере. Слой геотекстиля 300 г/м2 Слой щебня гранитного фр. 20-40 М600 - 50 мм **Не эксплуатируемая кровля тип К3.1 – 8,24 м2:** Слой гидро-пароизоляции Биполь ЭПП - 4 мм Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 2 слоя по 100 мм - 200 мм Слой пленки ПВХ Уклонообразующий слой из керамзитобетона D800 – 50-120 мм Цементно-песчаная стяжка М200 с армированием металлической сеткой 100х100х3 – 60 мм Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя с заводом на стены на 300 мм от ч.п. – 8 мм на битумном праймере. Слой геотекстиля 300 г/м2 Слой щебня гранитного фр. 20-40 М600 - 50 мм **Не эксплуатируемая кровля тип К4 – 15,46 м2:** Слой гидро-пароизоляции Биполь ЭПП - 4 мм Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 2 слоя по 50 мм - 100 мм Слой пленки ПВХ Уклонообразующий слой из керамзитобетона D800 – 60-180 мм Цементно-песчаная стяжки М200 с армированием металлической сеткой 100х100х3 – 60 мм Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя с заводом на стены на 300 мм от ч.п. – 8 мм на битумном праймере. Слой геотекстиля 300 г/м2 Слой щебня гранитного фр. 20-40 М600 - 50 мм **Не эксплуатируемая кровля тип К5.1 – 17,37 м2:** Слой гидро-пароизоляции Биполь ЭПП - 4 мм Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 2 слоя по 100 мм - 200 мм Слой пленки ПВХ Уклонообразующий слой из керамзитобетона D800 – 60-180 мм Цементно-песчаная стяжка М200 с армированием металлической сеткой 100х100х3 – 60 мм Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя с заводом на стены на 300 мм от ч.п. – 8 мм на битумном праймере. Тротуарная плитка 300х300 - 50мм **Не эксплуатируемая кровля тип К7-6,86 м2:** Слой гидро-пароизоляции Биполь ЭПП - 4 мм	

		Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 2 слоя 100 мм и 50 мм - 150 мм Слой пленки ПВХ Уклонообразующий слой из керамзитобетона D800 – 60-180 мм Цементно-песчаная стяжка М200 с армированием металлической сеткой 100х100х3 – 60 мм Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя с заводом на стены на 300 мм от ч.п. – 8 мм на битумном праймере. Слой геотекстиля 300 г/м2 Слой щебня гранитного фр. 20-40 М600 - 50 мм **Не эксплуатируемая кровля тип К8.1 -7,43м2:** Слой гидро-пароизоляции Биполь ЭПП - 4 мм Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 2 слоя по 100 мм - 200 мм Слой пленки ПВХ Уклонообразующий слой из керамзитобетона D800 – 50-120 мм Цементно-песчаной стяжки М200 с армированием металлической сеткой 100х100х3 – 60 мм Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 1 слоя с заводом на стены на 300 мм от ч.п. – 4 мм Гидроизоляции Техноэласт ЭКП 1 слоя с заводом на стены на 300 мм от ч.п. – 4 мм **Кровля террас квартир - 88,83 м2:** Слой гидро-пароизоляции Биполь ЭПП - 4 мм Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 2 слоя по 100 мм - 200 мм Слой пленки ПВХ Уклонообразующий слой из керамзитобетона D400 – 67-107 мм фр. 10-20 Цементно-песчаная стяжка М150 с армированием металлической сеткой 100х100х3 – 50 мм Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя с заводом на стены на 300 мм от ч.п. – 8 мм на битумном праймере. Регулируемая пластиковые опоры – 70 мм Тротуарная плитка 300х300 - 60мм **Корпус 3** **Эксплуатируемая кровля тип К1.2 -191,84 м2:** Слой гидро-пароизоляции Биполь ЭПП - 4 мм Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 2 слоя по 100 мм - 200 мм Слой пленки ПВХ Уклонообразующий слой из керамзитобетона D1100 – 60-180 мм Цементно-песчаная стяжка М200 с армированием металлической сеткой 100х100х3 – 60 мм Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя с заводом на стены на 300 мм от ч.п. – 8 мм на битумном праймере. **Не эксплуатируемая кровля тип К2.1-464,76 м2:** Слой гидро-пароизоляции Биполь ЭПП - 4 мм Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 2 слоя по 100 мм - 200 мм Слой пленки ПВХ Уклонообразующий слой из керамзитобетона D800 – 60-180 мм Цементно-песчаная стяжка М200 с армированием металлической сеткой 100х100х3 – 60 мм Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя с заводом на стены на 300 мм от ч.п. – 8 мм на битумном праймере. Слой геотекстиля 300 г/м2 Слой щебня гранитного фр. 20-40 М600 - 50 мм **Не эксплуатируемая кровля тип К5.1 – 19,51 м2:** Слой гидро-пароизоляции Биполь ЭПП - 4 мм Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 2 слоя по 100 мм - 200 мм Слой пленки ПВХ Уклонообразующий слой из керамзитобетона D800 – 60-180 мм Цементно-песчаная стяжка М200 с армированием металлической сеткой 100х100х3 – 60 мм Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя с заводом на стены на 300 мм от ч.п. – 8 мм на битумном праймере.	

		Тротуарная плитка 300х300 - 50мм **Не эксплуатируемая кровля тип К7-10,50 м2:** Слой гидро-пароизоляции Биполь ЭПП - 4 мм Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 2 слоя 100 мм и 50 мм - 150 мм Слой пленки ПВХ Уклонообразующий слой из керамзитобетона D800 – 60-180 мм Цементно-песчаная стяжка М200 с армированием металлической сеткой 100х100х3 – 60 мм Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя с заводом на стены на 300 мм от ч.п. – 8 мм на битумном праймере. Слой геотекстиля 300 г/м2 Слой щебня гранитного фр. 20-40 М600 - 50 мм **Не эксплуатируемая кровля тип К8.1 -9,14м2:** Слой гидро-пароизоляции Биполь ЭПП - 4 мм Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 2 слоя по 100 мм - 200 мм Слой пленки ПВХ Уклонообразующий слой из керамзитобетона D800 – 50-120 мм Цементно-песчаной стяжки М200 с армированием металлической сеткой 100х100х3 – 60 мм Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 1 слоя с заводом на стены на 300 мм от ч.п. – 4 мм Гидроизоляции Техноэласт ЭКП 1 слоя с заводом на стены на 300 мм от ч.п. – 4 мм **Кровля террас квартир - 92,31 м2:** Слой гидро-пароизоляции Биполь ЭПП - 4 мм Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 2 слоя по 100 мм - 200 мм Слой пленки ПВХ Уклонообразующий слой из керамзитобетона D400 – 67-107 мм фр. 10-20 Цементно-песчаная стяжка М150 с армированием металлической сеткой 100х100х3 – 50 мм Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя с заводом на стены на 300 мм от ч.п. – 8 мм на битумном праймере. Регулируемая пластиковые опоры – 70 мм Тротуарная плитка 300х300 - 60мм **Корпус 4** **Эксплуатируемая кровля тип К1-507,51 м2:** Слой гидро-пароизоляции Биполь ЭПП - 4 мм Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 2 слоя по 100 мм - 200 мм Слой пленки ПВХ Уклонообразующий слой из керамзитобетона D1100 – 60-180 мм Цементно-песчаная стяжка М200 с армированием металлической сеткой 100х100х3 – 60 мм Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя с заводом на стены на 300 мм от ч.п. – 8 мм на битумном праймере. Слой гидро-пароизоляции Биполь ЭПП - 4 мм **Не эксплуатируемая кровля тип К2-392,42 м2:** Слой гидро-пароизоляции Биполь ЭПП - 4 мм Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 2 слоя по 100 мм - 200 мм Слой пленки ПВХ Уклонообразующий слой из керамзитобетона D800 – 60-180 мм Цементно-песчаная стяжка М200 с армированием металлической сеткой 100х100х3 – 60 мм Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя с заводом на стены на 300 мм от ч.п. – 8 мм на битумном праймере. Слой геотекстиля 300 г/м2 Слой щебня гранитного фр. 20-40 М600 - 50 мм **Не эксплуатируемая кровля тип К2.1-382,25 м2:** Слой гидро-пароизоляции Биполь ЭПП - 4 мм Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 2 слоя по 100 мм - 200 мм Слой пленки ПВХ Уклонообразующий слой из керамзитобетона D800 – 60-180 мм	

		Цементно-песчаная стяжка М200 с армированием металлической сеткой 100х100х3 – 60 мм Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя с заводом на стены на 300 мм от ч.п. – 8 мм на битумном праймере. Слой геотекстиля 300 г/м2 Слой щебня гранитного фр. 20-40 М600 - 50 мм **Не эксплуатируемая кровля тип К5 – 19,45 м2:** Слой гидро-пароизоляции Биполь ЭПП - 4 мм Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 2 слоя по 100 мм - 200 мм Слой пленки ПВХ Уклонообразующий слой из керамзитобетона D1100 – 60-180 мм Цементно-песчаная стяжка М200 с армированием металлической сеткой 100х100х3 – 60 мм Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя с заводом на стены на 300 мм от ч.п. – 8 мм на битумном праймере. Тротуарная плитка 300х300 - 50мм **Не эксплуатируемая кровля тип К7-10,02 м2:** Слой гидро-пароизоляции Биполь ЭПП - 4 мм Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 2 слоя 100 мм и 50 мм - 150 мм Слой пленки ПВХ Уклонообразующий слой из керамзитобетона D800 – 60-180 мм Цементно-песчаная стяжка М200 с армированием металлической сеткой 100х100х3 – 60 мм Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя с заводом на стены на 300 мм от ч.п. – 8 мм на битумном праймере. Слой геотекстиля 300 г/м2 Слой щебня гранитного фр. 20-40 М600 - 50 мм **Кровля террас квартир - 82,67 м2:** Слой гидро-пароизоляции Биполь ЭПП - 4 мм Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 2 слоя по 100 мм - 200 мм Слой пленки ПВХ Уклонообразующий слой из керамзитобетона D400 – 67-107 мм фр. 10-20 Цементно-песчаная стяжка М150 с армированием металлической сеткой 100х100х3 – 50 мм Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя с заводом на стены на 300 мм от ч.п. – 8 мм на битумном праймере. Регулируемая пластиковые опоры – 70 мм Тротуарная плитка 300х300 - 60мм **Корпус 5** **Не эксплуатируемая кровля тип К2-527,69 м2:** Слой гидро-пароизоляции Биполь ЭПП - 4 мм Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 2 слоя по 100 мм - 200 мм Слой пленки ПВХ Уклонообразующий слой из керамзитобетона D800 – 60-180 мм Цементно-песчаная стяжка М200 с армированием металлической сеткой 100х100х3 – 60 мм Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя с заводом на стены на 300 мм от ч.п. – 8 мм на битумном праймере. Слой геотекстиля 300 г/м2 Слой щебня гранитного фр. 20-40 М600 - 50 мм **Не эксплуатируемая кровля тип К3 32,93 м2:** Слой гидро-пароизоляции Биполь ЭПП - 4 мм Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 2 слоя по 100 мм - 200 мм Слой пленки ПВХ Уклонообразующий слой из керамзитобетона D1100 – 50-120 мм Цементно-песчаная стяжка М200 с армированием металлической сеткой 100х100х3 – 60 мм Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя с заводом на стены на 300 мм от ч.п. – 8 мм на битумном праймере. Слой геотекстиля 300 г/м2 Слой щебня гранитного фр. 20-40 М600 - 50 мм **Не эксплуатируемая кровля тип К4 – 283,98 м2:**	

		Слой гидро-пароизоляции Биполь ЭПП - 4 мм Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 2 слоя по 50 мм - 100 мм Слой пленки ПВХ Уклонообразующий слой из керамзитобетона D800 – 60-180 мм Цементно-песчаная стяжки М200 с армированием металлической сеткой 100х100х3 – 60 мм Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя с заводом на стены на 300 мм от ч.п. – 8 мм на битумном праймере. Слой геотекстиля 300 г/м2 Слой щебня гранитного фр. 20-40 М600 - 50 мм **Не эксплуатируемая кровля тип К5 – 55,00 м2:** Слой гидро-пароизоляции Биполь ЭПП - 4 мм Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 2 слоя по 100 мм - 200 мм Слой пленки ПВХ Уклонообразующий слой из керамзитобетона D1100 – 60-180 мм Цементно-песчаная стяжка М200 с армированием металлической сеткой 100х100х3 – 60 мм Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя с заводом на стены на 300 мм от ч.п. – 8 мм на битумном праймере. Тротуарная плитка 300х300 - 50мм **Не эксплуатируемая кровля тип К6 – 8,06 м2:** Слой гидро-пароизоляции Биполь ЭПП - 4 мм Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 2 слоя 100 мм и 50 мм - 150 мм Слой пленки ПВХ Цементно-песчаная стяжка М200 с армированием металлической сеткой 100х100х3 – 50-135 мм Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя с заводом на стены на 300 мм от ч.п. – 8 мм на битумном праймере. Тротуарная плитка 300х300 - 50мм **Кровля террас квартир - 88,22 м2:** Слой гидро-пароизоляции Биполь ЭПП - 4 мм Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 2 слоя по 100 мм - 200 мм Слой пленки ПВХ Уклонообразующий слой из керамзитобетона D400 – 67-107 мм фр. 10-20 Цементно-песчаная стяжка М150 с армированием металлической сеткой 100х100х3 – 50 мм Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя с заводом на стены на 300 мм от ч.п. – 8 мм на битумном праймере. Регулируемая пластиковые опоры – 70 мм Тротуарная плитка 300х300 - 60мм **Корпус 6** **Эксплуатируемая кровля тип К1-943,40 м2:** Слой гидро-пароизоляции Биполь ЭПП - 4 мм Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 2 слоя по 100 мм - 200 мм Слой пленки ПВХ Уклонообразующий слой из керамзитобетона D1100 – 60-180 мм Цементно-песчаная стяжка М200 с армированием металлической сеткой 100х100х3 – 60 мм Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя с заводом на стены на 300 мм от ч.п. – 8 мм на битумном праймере. Слой гидро-пароизоляции Биполь ЭПП - 4 мм **Не эксплуатируемая кровля тип К2-845,93 м2:** Слой гидро-пароизоляции Биполь ЭПП - 4 мм Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 2 слоя по 100 мм - 200 мм Слой пленки ПВХ Уклонообразующий слой из керамзитобетона D800 – 60-180 мм Цементно-песчаная стяжка М200 с армированием металлической сеткой 100х100х3 – 60 мм Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя с заводом на стены на 300 мм от ч.п. – 8 мм на битумном праймере. Слой геотекстиля 300 г/м2	

		Слой щебня гранитного фр. 20-40 М600 - 50 мм **Не эксплуатируемая кровля тип К2.1-15,68 м2:** Слой гидро-пароизоляции Биполь ЭПП - 4 мм Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 2 слоя по 100 мм - 200 мм Слой пленки ПВХ Уклонообразующий слой из керамзитобетона D800 – 60-180 мм Цементно-песчаная стяжка М200 с армированием металлической сеткой 100х100х3 – 60 мм Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя с заводом на стены на 300 мм от ч.п. – 8 мм на битумном праймере. Слой геотекстиля 300 г/м2 Слой щебня гранитного фр. 20-40 М600 - 50 мм **Не эксплуатируемая кровля тип К5 – 69,59 м2:** Слой гидро-пароизоляции Биполь ЭПП - 4 мм Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 2 слоя по 100 мм - 200 мм Слой пленки ПВХ Уклонообразующий слой из керамзитобетона D1100 – 60-180 мм Цементно-песчаная стяжка М200 с армированием металлической сеткой 100х100х3 – 60 мм Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя с заводом на стены на 300 мм от ч.п. – 8 мм на битумном праймере. Тротуарная плитка 300х300 - 50мм **Не эксплуатируемая кровля тип К7-46,93 м2:** Слой гидро-пароизоляции Биполь ЭПП - 4 мм Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 2 слоя 100 мм и 50 мм - 150 мм Слой пленки ПВХ Уклонообразующий слой из керамзитобетона D800 – 60-180 мм Цементно-песчаная стяжка М200 с армированием металлической сеткой 100х100х3 – 60 мм Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя с заводом на стены на 300 мм от ч.п. – 8 мм на битумном праймере. Слой геотекстиля 300 г/м2 Слой щебня гранитного фр. 20-40 М600 - 50 мм **Кровля террас квартир - 142,79 м2:** Слой гидро-пароизоляции Биполь ЭПП - 4 мм Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 2 слоя по 100 мм - 200 мм Слой пленки ПВХ Уклонообразующий слой из керамзитобетона D400 – 67-107 мм фр. 10-20 Цементно-песчаная стяжка М150 с армированием металлической сеткой 100х100х3 – 50 мм Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя с заводом на стены на 300 мм от ч.п. – 8 мм на битумном праймере. Регулируемая пластиковые опоры – 70 мм Тротуарная плитка 300х300 - 60мм	

14	**Двери**	Количество дверей внутренних: **Паркинг:** -металлические –847 ; -остеклённые – 39 ; **Корпус№1:** -металлические (ПУИ, ЛК, Тамбур) – 106 шт.; -остеклённые (лифтовой холл, коридор) – 43 шт.; -люки металлические (коммуникационные ниши) – 196 шт.; **Корпус№2:** -металлические (ПУИ, Коридор) – 114 шт.; -остеклённые (лифтовой холл, коридор) – 46 шт.; -люки металлические (коммуникационные ниши) – 205 шт.; **Корпус№3:** -металлические (ПУИ)– 80 шт.; -остеклённые (лифтовой холл, ЛК) – 62 шт.; -люки металлические (коммуникационные ниши) – 180 шт.: **Корпус№4**: -металлические (ПУИ)– 64 шт.; -остеклённые (лифтовой холл, ЛК) – 62 шт.; -люки металлические (коммуникационные ниши) – 174 шт.; **Корпус№5:** -металлические (ПУИ)– 56 шт.; -остеклённые (лифтовой холл, ЛК) – 62 шт.; -люки металлические (коммуникационные ниши) - 184 **Корпус№6:** -металлические (ПУИ)– 174 шт.; -остеклённые (лифтовой холл, ЛК) – 152 шт.; -люки металлические (коммуникационные ниши) -509 шт.;	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
15	**Окна**	Витражные конструкции 1-го этажа системы Reynaers CW50 с заполнением двухкамерным стеклопакетом – 2952,07 кв.м; Оконные блоки Reynaers MASTERLINE 8 Standart – 25246,56 кв.м. Конструкции лоджий безрамного остекления Albert Genau Optima 08 - 3040,76 кв.м; Ограждение лоджий безрамного остекления Albert Genau Optima 08 заполнением триплексом -1698,50 кв.м; Конструкции лоджий витражных конструкций Allprof прямой -43,74 кв.м; Ограждение лоджий безрамного остекления Allprof прямой 08 заполнением триплексом -274,44 кв.м; Витражные конструкции кровли Reynaers CW50 с заполнением двухкамерным стеклопакетом -1893,96 кв.м;	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование			
16	Лифты и лифтовое оборудование	Пассажирский лифт грузоподъемностью 1000 кг с 23 остановками, размер кабины 1300х1600х2500 мм Kleemann -6 шт; Пассажирский лифт грузоподъемностью 1600 кг с 23 остановками, размер кабины 2100х1600х2500 мм с проходной кабиной (два входа, проход выборочно), с возможностью перевозки пожарных подразделений Kleemann -2 шт; Пассажирский лифт грузоподъемностью 1000 кг с 24 остановками, размер кабины 1300х1600х2500 мм Kleemann-2 шт; Пассажирский лифт грузоподъемностью 1600 кг с 25 остановками, размер кабины 2100х1600х2500 мм с проходной кабиной (два входа, проход выборочно), с возможностью перевозки пожарных подразделений Kleemann -1 шт; Грузопассажирский (пожарный) лифт грузоподъемностью 1000 кг с 18 остановками, размер кабины 1400х1600х2500 мм Kleemann -2 шт; Грузопассажирский (пожарный) лифт грузоподъемностью 1600 кг с 18 остановками, размер кабины 2100х1600х2500 мм с проходной кабиной (два входа, проход выборочно), с возможностью перевозки пожарных подразделений Kleemann – 2 шт; Грузопассажирский (пожарный) лифт грузоподъемностью 1600 кг с 24 остановками, размер кабины 2100х1600х2500 мм с проходной кабиной (два входа, проход выборочно), с возможностью перевозки пожарных подразделений Kleemann -1 шт; Грузопассажирский (пожарный) лифт грузоподъемностью 1000 кг с 20 остановками, размер кабины 1400х1600х2500 мм Kleemann-3 шт;	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%

		Грузопассажирский (пожарный) лифт грузоподъемностью 1600 кг с 20 остановками, размер кабины 2100х1600х2500 мм с проходной кабиной (два входа, проход выборочно), с возможностью перевозки пожарных подразделений Kleemann -3 шт; Грузопассажирский (пожарный) лифтгрузоподъемностью 1000 кг с 24 остановками, размер кабины 1400х1600х2500 мм Kleemann-1шт; Грузопассажирский (пожарный) лифтгрузоподъемностью 1000 кг с 24 остановками, размер кабины 1300х1600х2500 мм Kleemann-1шт; Грузопассажирский (пожарный) лифт грузоподъемностью 1600 кг с 24 остановками, размер кабины 1550х2150х2500 мм с проходной кабиной (два входа, проход выборочно), с возможностью перевозки пожарных подразделений Kleemann-1шт;	
18	Вентиляция	Вентиляционное оборудование Общеобменная вентиляция ПВ1.1 Приточно вытяжная установка напольная ВТС 9*12 ВТС Компл. 1 ПВ2.1 Приточно вытяжная установка напольная ВТС 9*9 ВТС Компл. 1 В1КС1 Вытяжная установка напольная, наружного исполнения(агр для обр воздуха) ВТС 9*9 ВТС Компл. 2 (1 рез.) В2КС1 Вытяжная установка напольная, наружного исполнения(агр для обр воздуха) ВТС 9*9 ВТС Компл. 2 (1 рез.) П2.1 Надземная Приточная Расход воздуха 1130 м3/ч, Рсв 250 Па SHUFT В4.1 надземная Вытяжная Расход воздуха 70 м3/ч, Рсв 300 Па SHUFT шт 1 В5.1 надземная Вытяжная Расход воздуха 40 м3/ч, Рсв 300 Па SHUFT шт 1 В12.1 надземная Вытяжная Расход воздуха 1130 м3/ч, Рсв 300 Па SHUFT шт 1 В3.1 надземная Вытяжная Расход воздуха 500 м3/ч, Рсв 300 Па SHUFT шт 1 ПВ1.2 Приточно вытяжная установка напольная ВТС 9*9 ВТС Компл. 1 Бактерицидная секция UVC 30W G13 ИНТЕХ шт. 1 ПВ2.2 Приточно вытяжная установка напольная ВТС 12*9 ВТС Компл. 1 Бактерицидная секция UVC 30W G13 ИНТЕХ шт. 1 В1КС2 Вытяжная установка напольная, наружного исполнения ВТС 9*9 ВТС Компл. 2 (1 рез.) В2КС2 Вытяжная установка напольная, наружного исполнения ВТС 9*9 ВТС Компл. 2 (1 рез.) П2.2 Надземная Приточная SHUFT DRr 600х350 воздушный клапан с подставкой под электропривод DRr 600х350 SHUFT шт 1 В3.2 надземная Вытяжная SHUFT В4.2 надземная Вытяжная SHUFT В5.2 надземная Вытяжная SHUFT В12.2 надземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 315 XL TUBE 315 XL SHUFT шт 1 В6.2 надземная Вытяжная Вентилятор крышный SHUFT RMVE 250/400-2 VIM RMVE 250/400-2 VIM SHUFT шт 1 Пк24 Приточная вентустановка в составе: TUBE 315 XL SHUFT Пк25 Надземная Приточная Вентилятор прямоугольный канальный RFD 500х300-4 VIM SHUFT шт 1 Вк24 надземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 200 XL SHUFT шт 1 Вк25 надземная Вытяжная SHUFT Круглый канальный вентилятор TUBE 315 XL SHUFT шт 1 Шумоглушитель SCr 315/600 SHUFT шт 1 ПВ1.3 Приточно вытяжная установка напольная ВТС 9*9 ВТС Компл. 1 Бактерицидная секция UVC 30W G13 ИНТЕХ шт. 1 ПВ2.3 Приточно вытяжная установка напольная ВТС 9*9 ВТС Компл. 1 В1КС3 Вытяжная установка напольная, наружного исполнения (агр для обр воздуха) ВТС 9*9 ВТС Компл. 2 (1 рез.) В2КС3 Вытяжная установка напольная, наружного исполнения(агр для обр воздуха) ВТС 9*9 ВТС Компл. 2 (1 рез.) П2.3 надземная Приточная Расход воздуха 2200 м3/ч, Рсв 250 Па Вентилятор прямоугольный канальный SHUFT RFD 700х400-4 VIM RFD 700х400-4 VIM шт 1 В3.3 надземная Вытяжная Расход воздуха 20 м3/ч, Рсв 300 Па Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1 В4.3 надземная Вытяжная Расход воздуха 120 м3/ч, Рсв 300 Па Круглый канальный вентилятор TUBE 160 XL TUBE 160 XL SHUFT шт 1 В5.3 надземная Вытяжная Расход воздуха 50 м3/ч, Рсв 300 Па Вентилятор крышный SHUFT RMVE 250/400-2 VIM RMVE 250/400-2 VIM SHUFT шт 1	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%

		В12.3 надземная Вытяжная Расход воздуха 2200 м3/ч, Рсв 300 Па Вентилятор прямоугольный канальный SHUFT ПВ1.4 Приточно вытяжная установка напольная ВТС 9*12 ВТС Компл. 1 Бактерицидная секция UVC 30W G13 ИНТЕХ шт. 1 ПВ2.4 Приточно вытяжная установка напольная ВТС 9*12 ВТС Компл. 1 Бактерицидная секция UVC 30W G13 ИНТЕХ шт. 1 В2КС4 Вытяжная установка напольная, наружного исполнения(агр для обр воздуха) ВТС 9*6 ВТС Компл. 2 (1 рез.) В1КС4 Вытяжная установка напольная, наружного исполнения(агр для обр воздуха) ВТС 9*6 ВТС Компл. 2 (1 рез.) В4КС4 Вытяжная установка напольная, наружного исполнения(агр для обр воздуха) ВТС 9*6 ВТС Компл. 2 (1 рез.) В3КС4 Вытяжная установка напольная, наружного исполнения(агр для обр воздуха) ВТС 9*9 ВТС Компл. 2 (1 рез.) П3.4 надземная Приточная Расход воздуха 3240 м3/ч, Рсв 250 Па Вентилятор прямоугольный канальный SHUFT RFD 700x400-4 VIM RFD 700x400-4 VIM SHUFT шт 1 В1.4 надземная Вытяжная Расход воздуха 30 м3/ч, Рсв 300 Па Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1 В2.4 надземная Вытяжная Расход воздуха 110 м3/ч, Рсв 300 Па Круглый канальный вентилятор TUBE 160 XL TUBE 160 XL SHUFT шт 1 В3.4 надземная Вытяжная Расход воздуха 50 м3/ч, Рсв 300 Па Круглый канальный вентилятор TUBE 160 XL TUBE 160 XL SHUFT шт 1 В17.4 надземная Вытяжная Расход воздуха 3240 м3/ч, Рсв 300 Па Вентилятор прямоугольный канальный SHUFT RFD 600x350-4 VIM RFD 600x350-4 VIM SHUFT шт 1 В9.4 надземная Вытяжная Расход воздуха 375 м3/ч, Рсв 300 Па Вентилятор крышный SHUFT RMVE 250/400-2 VIM RMVE 250/400-2 VIM SHUFT шт 1 В10.4 надземная Вытяжная Расход воздуха 375 м3/ч, Рсв 300 Па SHUFT Вентилятор крышный SHUFT RMVE 250/400-2 VIM RMVE 250/400-2 VIM SHUFT шт 1 ПВ1.5 Приточно вытяжная установка напольная ВТС 9*9 ВТС Компл. 1 ПВ2.5 Приточно вытяжная установка напольная ВТС 9*9 ВТС Компл. 1 В1КС5,иВ1КС5а Вытяжная установка напольная, наружного исполнения ВТС 12*9 ВТС Компл. 2 (1 рез.) В2КС5, В2КС5а Вытяжная установка напольная, наружного исполнения ВТС 9*9 ВТС Компл. 2 (1 рез.) П2.5 надземная Приточная Вентилятор прямоугольный канальный SHUFT RFD 600x300-4 VIM RFD 600x300-4 VIM SHUFT шт 1 В1.5 надземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1 В2.5 надземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 160 XL TUBE 160 XL SHUFT шт 1 В3.5 надземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 160 XL TUBE 160 XL SHUFT шт 1 В11.5 надземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 315 XL TUBE 315 XL SHUFT шт 1 В16.5 надземная Вытяжная Вентилятор крышный SHUFT RMVE 250/400-2 VIM RMVE 250/400-2 VIM SHUFT шт 1 ПВ1.6Приточно вытяжная установка напольная в комплекте со смесительным узлом ВТС 9*12 ВТС Компл. ПВ2.6Приточно вытяжная установка напольная в комплекте со смесительным узлом ВТС 12*12 ВТС Компл. 1 ПВ3.6ПВ4.6Приточно вытяжная установка напольная в комплекте со смесительным узлом ВТС 9*12 ВТС Компл. 2 В1КС6Вытяжная установка напольная, наружного исполнения(агр для обр воздуха) ВТС 9*9 ВТС Компл. 2 (1 рез.) В2КС6Вытяжная установка напольная, наружного исполнения(агр для обр воздуха) ВТС 9*9 ВТС Компл. 2 (1 рез.) В3КС6Вытяжная установка напольная, наружного исполнения(агр для обр воздуха) ВТС 12*9 ВТС Компл. 2 (1 рез.) В4КС6Вытяжная установка напольная, наружного исполнения(агр для обр воздуха) ВТС 12*9 ВТС Компл. 2 (1 рез.) В5КС6Вытяжная установка напольная, наружного исполнения(агр для обр воздуха) ВТС 6*6 ВТС Компл. 2 (1 рез.)	

		В6КС6Вытяжная установка напольная, наружного исполнения(агр для обр воздуха) ВТС 9*9 ВТС Компл. 2 (1 рез.) В7КС6Вытяжная установка напольная, наружного исполнения(агр для обр воздуха) ВТС 6*6 ВТС Компл. 2 (1 рез.) В8КС6Вытяжная установка напольная, наружного исполнения(агр для обр воздуха) ВТС 9*9 ВТС Компл. 2 (1 рез.) Приточные установки П6.6 надземная Приточная Вентилятор прямоугольный канальный SHUFT RFD 600x350-4 VIM RFD 600x350-4 VIM SHUFT шт 1 П7.6 надземная Приточная Вентилятор прямоугольный канальный SHUFT RFD 700x400-4 VIM RFD 700x400-4 VIM SHUFT шт 1 П8.6 надземная Приточная Вентилятор прямоугольный канальный SHUFT RFD 600x350-4 VIM RFD 600x350-4 VIM SHUFT шт 1 В1.6 надземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1 В2.6 надземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 160 XL TUBE 160 XL SHUFT шт 1 В3.6 надземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 160 XL TUBE 160 XL SHUFT шт 1 В4.6 надземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1 В24.6 надземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 160 XL TUBE 160 XL SHUFT шт 1 В32.6 надземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1 В33.6 надземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 160 XL TUBE 160 XL SHUFT шт 1 В42.6 надземная Вытяжная Вентилятор прямоугольный канальный SHUFT RFD 600x300-4 VIM RFD 600x300-4 VIM SHUFT шт 1 В44.6 надземная Вытяжная Вентилятор прямоугольный канальный SHUFT RFD 500x300-4 VIM RFD 500x300-4 VIM SHUFT шт 1 В43.6 надземная Вытяжная Вентилятор прямоугольный канальный SHUFT RFD 600x300-4 VIM RFD 600x300-4 VIM SHUFT шт 1 В45.6 надземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 160 XL TUBE 160 XL SHUFT шт 1 В6.6 надземная Вытяжная Вентилятор крышный SHUFT RMVE 250/400-2 VIM RMVE 250/400-2 VIM SHUFT шт 1 В9.6 надземная Вытяжная Вентилятор крышный SHUFT RMVE 250/400-2 VIM RMVE 250/400-2 VIM SHUFT шт 1 В10.6 надземная Вытяжная Вентилятор крышный SHUFT RMVE 250/400-2 VIM RMVE 250/400-2 VIM SHUFT шт 1 В12.6 надземная Вытяжная Вентилятор крышный SHUFT RMVE 250/400-2 VIM RMVE 250/400-2 VIM SHUFT шт 1 Противодымная вентиляция ДП5.1а Вентиляционная установка для подачи воздуха SGK-C (25) 10 R 2702060 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП2.1 Вентилятор осевой крышный ЯВОСК-6,3-Н-5,5/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП3.1 Вентилятор осевой крышный ЯВОСК-6,3-Н-5,5/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП4.1 Вентилятор осевой крышный ЯВОСК-9-Н-4/1500-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 Переходник крышный ПЕК-ЯВОС-9-С ООО "ЯЛКА" шт 1 ДВ1.1 Вентилятор радиальныйЯВР-1-9-ДУ400-Н-11/1000-У1-1-П0 ООО "ЯЛКА шт 1 ДВ2.1Вентилятор радиальный ЯВР-1-9-ДУ400-Н-11/1000-У1-1-П0 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП5.1 Вентилятор осевой ЯВОС-5/Б-50-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП7.1 Вентилятор осевой ЯВОС-4/А-45-Н-0,75/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП9.1 Вентилятор осевой ЯВОС-5/Б-50-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП8.1 Вентилятор осевой ЯВОС-5,6/И-50-Н-5,5/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП1.1 Вентилятор осевой ЯВОС-5,6/Б-50-Н-7,5/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП6.1 Вентилятор осевой ЯВОС-5,6/Л-60-Н-1,5/1500-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1	

		ДП5.2а Вентиляционная установка для подачи воздуха SGK-C (25) 10 R 2702060 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП2.2 Вентилятор осевой крышный ЯВОСК-6,3-Н-5,5/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП3.2 Вентилятор осевой крышный ЯВОСК-6,3-Н-5,5/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП4.2 Вентилятор осевой крышный ЯВОСК-7,1-Н-7,5/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДВ1.2 Вентилятор радиальныйЯВР-1-9-ДУ400-Н-7,5/1000-У1-1-П0 ООО "ЯЛКА"шт 1 ДВ2.2 Вентилятор радиальный ЯВР-1-10-ДУ400-Н-7,5/750-У1-1-П0ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП5.2 Вентилятор осевой ЯВОС-5/Б-50-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП9.2 Вентилятор осевой ЯВОС-5/Б-50-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП8.2 Вентилятор осевой ЯВОС-5,6/И-50-Н-5,5/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП1.2 Вентилятор осевой ЯВОС-6,3/А-47-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП7.2 Вентилятор осевой ЯВОС-6,3/А-47-Н-0,55/1500-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП6.2 Вентилятор осевой ЯВОС-6,3/Б-52-Н-1,1/1500-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП5.3а Вентиляционная установка для подачи воздуха SGK-C (25) 10 R 2702060 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП2.3 Вентилятор осевой крышный ЯВОСК-6,3-Н-5,5/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП3.3 Вентилятор осевой крышный ЯВОСК-6,3-Н-5,5/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП4.3 Вентилятор осевой крышный ЯВОСК-7,1-Н-7,5/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДВ1.3 Вентилятор радиальный ЯВР-1-9-ДУ400-Н-11/1000-У1-1-П0 ООО "ЯЛКА"шт 1 ДВ 2.3 Вентилятор радиальныйЯВР-1-9-ДУ400-Н-7,5/1000-У1-1-П0ООО "ЯЛКА"шт 1 ДП5.3 Вентилятор осевой ЯВОС-5/Б-50-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП7.3 Вентилятор осевой ЯВОС-4/А-50-Н-1,1/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 П9.3 Вентилятор осевой ЯВОС-5/Б-50-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП1.3 Вентилятор осевой ЯВОС-5,6/И-50-Н-5,5/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП6.3 Вентилятор осевой ЯВОС-6,3/А-50-Н-5,5/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП5.4а Вентиляционная установка для подачи воздуха SGK-C (25) 10 R 2702060 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП10.4а Вентиляционная установка для подачи воздуха SGK-C (25) 10 R 2702060 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП3.4 Вентилятор осевой крышный ЯВОСК-5,6-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДВ1.4Вентилятор радиальный ЯВР-1-6,3-ДУ400-Н-5,5/1500-У1-1-П0ООО "ЯЛКА"шт 1 ДВ2.4Вентилятор радиальныйЯВР-1-6,3-ДУ400-Н-5,5/1500-У1-1-П0ООО "ЯЛКА"шт 1 ДВ2.4Вентилятор радиальный ЯВР-1-6,3-ДУ400-Н-5,5/1500-У1-1-П0ООО "ЯЛКА"шт 1 ДП11.4 Вентилятор осевой ЯВОС-6,3/А-47-Н-0,55/1500-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП9.4 Вентилятор осевой ЯВОС-4/А-40-Н-0,55/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП4.4 Вентилятор осевой ЯВОС-4/А-40-Н-0,55/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП5.4 Вентилятор осевой ЯВОС-5/Б-50-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП10.4 Вентилятор осевой ЯВОС-5/Б-50-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП1.4 Вентилятор осевой ЯВОС-5/Б-50-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП6.4 Вентилятор осевой ЯВОС-5/Б-52-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП2.4 Вентилятор осевой ЯВОС-7,1/Л-55-Н-2,2/1500-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1	

		ДП7.4 Вентилятор осевой ЯВОС-7,1/Л-55-Н-2,2/1500-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП8.4 Вентилятор осевой ЯВОС-7,1/Л-55-Н-2,2/1500-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП5.5а Вентиляционная установка для подачи воздуха SGK-C (25) 10 R 2702060 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП2.5 Вентилятор осевой крышный ЯВОСК-8-Н-4/1500-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП3.5 Вентилятор осевой крышный ЯВОСК-8-Н-4/1500-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП4.5 Вентилятор осевой крышный ЯВОСК-8-Н-5,5/1500-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДВ1.5Вентилятор радиальный ЯВР-1-7,1-ДУ400-Н-7,5/1500-У1-1-П0ООО "ЯЛКА"шт 1 ДВ2.5Вентилятор радиальныйЯВР-1-6,3-ДУ400-Н-5,5/1500-У1-1-П0ООО "ЯЛКА"шт 1 ДП9.5а Вентилятор осевой ЯВОС-4/Б-50-Н-1,5/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП1.5 Вентилятор осевой ЯВОС-4,5/Б-60-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП7.5 Вентилятор осевой ЯВОС-5/Б-50-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП5.5 Вентилятор осевой ЯВОС-5/Б-50-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП9.5 Вентилятор осевой ЯВОС-10/Б-50-Н-4/1500-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП5.6а, Вентиляционная установка для подачи воздуха SGK-C (25) 10 R 2702060 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП10.6а, Вентиляционная установка для подачи воздуха SGK-C (25) 10 R 2702060 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП15.6а, Вентиляционная установка для подачи воздуха SGK-C (25) 10 R 2702060 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП21.6а Вентиляционная установка для подачи воздуха SGK-C (25) 10 R 2702060 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП17.6 Вентилятор осевой крышный ЯВОСК-6,3-Н-2,2/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП22.6 Вентилятор осевой крышный ЯВОСК-6,3-Н-2,2/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП7.6 Вентилятор осевой крышный ЯВОСК-5,6-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП8.6 Вентилятор осевой крышный ЯВОСК-5,6-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП14.6 Вентилятор осевой крышный ЯВОСК-5,6-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП13.6 Вентилятор осевой крышный ЯВОСК-5,6-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП19.6 Вентилятор осевой крышный ЯВОСК-5,6-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП20.6 Вентилятор осевой крышный ЯВОСК-5,6-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП9.6 Вентилятор осевой крышный ЯВОСК-7,1-Н-3/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДВ2.6Вентилятор радиальныйЯВР-1-8-ДУ400-Н-4/1000-У1-1-П0ООО "ЯЛКА"шт 1 ДВ1.6 ЯВР-1-6,3-ДУ400-Н-5,5/1500-1-1-П0 ООО "ЯЛКА"шт 1 ДВ3.6Вентилятор радиальный ЯВР-1-8-ДУ400-Н-5,5/1000-У1-1-ПООО "ЯЛКА"шт 1 ДВ4.6 Вентилятор радиальный ЯВР-1-8-ДУ400-Н-5,5/1000-У1-1-П0ООО "ЯЛКА"шт 1 ДП4.6а Вентилятор осевой ЯВОС-6,3/А-47-Н-0,55/1500-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП11.6а Вентилятор осевой ЯВОС-6,3/А-47-Н-0,55/1500-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДВ3.6Вентилятор радиальныйЯВР-1-8-ДУ400-Н-5,5/1000-У1-1-П0ООО "ЯЛКА"шт 1 ДВ4.6 Вентилятор радиальныйЯВР-1-8-ДУ400-Н-5,5/1000-У1-1-П0ООО "ЯЛКА"шт 1 ДП4.6а Вентилятор осевой ЯВОС-6,3/А-47-Н-0,55/1500-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1	

		ДП11.6а Вентилятор осевой ЯВОС-6,3/А-47-Н-0,55/1500-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП17.6а Вентилятор осевой ЯВОС-6,3/А-47-Н-0,55/1500-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП22.6а Вентилятор осевой ЯВОС-6,3/А-47-Н-0,55/1500-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП1.6 Вентилятор осевой ЯВОС-4,5/Б-57-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП6.6 Вентилятор осевой ЯВОС-4,5/Б-60-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП12.6 Вентилятор осевой ЯВОС-5/Б-50-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП18.6 Вентилятор осевой ЯВОС-5/Б-50-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП5.6 Вентилятор осевой ЯВОС-5/Б-50-Н-4/3000-У1ООО"ЯЛКА"шт 1 ДП10.6 Вентилятор осевой ЯВОС-5/Б-50-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП11.6 Вентилятор осевой ЯВОС-4,5/Б-52-Н-3/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП15.6 Вентилятор осевой ЯВОС-5/Б-50-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП21.6 Вентилятор осевой ЯВОС-5/Б-50-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП4.6 Вентилятор осевой ЯВОС-5/Б-52-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП3.6 Вентилятор осевой ЯВОС-7,1/Л-57-Н-3/1500-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП2.6 Вентилятор осевой ЯВОС-7,1/Л-57-Н-3/1500-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 Установка передвижная для удаления дыма после пожара в комплекте с напорным рукавом и воздуховодом Дымосос L=1500 м3/ч, N=0.75 кВт, n=3000 об/мин ДПЭ-7(1ЦМ)ТУ 4854-008-13358737-03шт 6 **Паркинг** П1.1С Приточная установка напольная ВТС 15х9 ВТС Компл. 1 П2.1С Приточная установка напольная ВТС 9х9 ВТС Компл. 1 П3.1С Приточная установка напольная ВТС 15х12 ВТС Компл. 1 П4.1С Приточная установка напольная ВТС 12х12 ВТС Компл. 1 П5.1С Приточная установка напольная ВТС6х6 ВТС Компл.1 П1.2С Приточная установка напольная ВТС 12х12 ВТС Компл. 1 П2.2С Приточная установка напольная ВТС 12х9 ВТС Компл. 1 П3.2С Приточная установка напольная ВТС 15х12 ВТС Компл. 1 П4.2С Приточная установка напольная ВТС 12х12 ВТС Компл. 1 П5.2С Приточная установка напольная ВТС 9х9 ВТС Компл. 1 В1.1С, В1.1Са Вытяжная установка напольная, наружного исполнения ВТС 21х15 ВТС Компл. 2 (1 рез.) В2.1С, В2.1Са Вытяжная установка напольная, наружного исполнения ВТС 12х15 ВТС Компл. 2 (1 рез В3.1С В3.1Са Вытяжная установка напольная, наружного исполнения ВТС 21х18 ВТС Компл. 2 (1 рез.) Тех.лист В4.1С В4.1Са Вытяжная установка напольная, наружного исполнения ВТС 21х15 ВТС Компл. 2 (1 рез.) Тех.лист В5.1С В5.1Са Вытяжная установка напольная, наружного исполнения ВТС 12х9 ВТС Компл. 2 (1 рез.) П1.1 Приточная установка подвесная Вентилятор прямоугольный канальный SHUFT RFD 600х350-4 VIM RFD 600х350-4 VIM SHUFT шт 1 П1.3 Приточная установка подвеснаяВентилятор прямоугольный канальный SHUFT RFD 600х350-4 VIM RFD 600х350-4 VIM SHUFT шт 1 П1.4Приточная установка подвеснаяВентилятор прямоугольный канальный SHUFT RFD 600х350-4 VIM RFD 600х350-4 VIM SHUFT шт 1 П1,5 Приточная установка подвесная Вентилятор прямоугольный канальный SHUFT RFD 700х400-4 VIMRFD 700х400-4 VIM SHUFT шт 1 П1,6 Приточная установка подвесная Вентилятор прямоугольный канальный SHUFT RFD 700х400-4 VIMRFD 700х400-4 VIM SHUFT шт 1 П3,6 Приточная установка подвесная Вентилятор прямоугольный канальный SHUFT RFD 600х350-4 VIMRFD 600х350-4 VIM SHUFT шт 1	

		П4,6 Приточная установка подвесная Вентилятор прямоугольный канальный SHUFT RFD 600x350-4 VIM RFD 600x350-4 VIM SHUFT шт 1 П5,6 Приточная установка подвесная Вентилятор прямоугольный канальный SHUFT RFD 600x350-4 VIMRFD 600x350-4 VIM SHUFT шт 1 П4.5 Приточная установка подвесная Вентилятор прямоугольный канальный SHUFT RFD 600x300-4 VIMRFD 600x300-4 VIM SHUFT шт 1 П5.5, П5.5а Приточная установка подвесная Круглый канальный вентилятор TUBE 160 XL TUBE 160 XL SHUFT шт 2 П1.2Приточная установка подвесная Вентилятор прямоугольный канальный SHUFT RFD 600x350-4 VIMRFD 600x350-4 VIM SHUFT шт 1 П1.4-1Приточная установка подвесная Круглый канальный вентилятор TUBE 315 XL TUBE 315 XL SHUFT шт 1 П2.4/В16.4;П2.4а/В16.4а Приточно-вытяжная установка с рециркуляцией в составе: ВТС 12-12 / ВТС 12-9 ВТС Компл. 2 (1 рез.) Круглый канальный вентилятор TUBE 200 XL TUBE 200 XL SHUFT шт 1 В8.1-2 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 200 XL TUBE 200 XL SHUFT шт 1 В11.2-1 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 160 XL TUBE 160 XL SHUFT шт 1 В11.2-2 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 160 XL TUBE 160 XL SHUFT шт 1 В11.2-3 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 160 XL TUBE 160 XL SHUFT шт 1 В10.4-1 Вытяжная SHUFT В8.1-1 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 200 XL TUBE 200 XL SHUFT шт 1 В8.1-2 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 200 XL TUBE 200 XL SHUFT шт 1 В11.2-1 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 160 XL TUBE 160 XL SHUFT шт 1 В11.2-2 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 160 XL TUBE 160 XL SHUFT шт 1 В11.2-3 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 160 XL TUBE 160 XL SHUFT шт 1 В10.4-1 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 200 XL TUBE 200 XL SHUFT шт 1 В10.6-2 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 200 XL TUBE 200 XL SHUFT шт 1 В10.6-3 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 200 XL TUBE 200 XL SHUFT шт 1 В10.6-4 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 200 XL TUBE 200 XL SHUFT шт 1 В6.1 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1 В7.1 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1 В9.1 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1 В10.1 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1 В11.1 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1 В9.2 Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1 В10.2 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 160 XL TUBE 160 XL SHUFT шт 1 В9.3 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1 В10.3 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 160 XL TUBE 160 XL SHUFT шт 1 В13.3 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 160 XL TUBE 160 XL SHUFT шт 1 В14.3 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1 В6.4 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1	

		В7.4 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1 В8.4 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1 В12.4 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1 В14.4 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 160 XL TUBE 160 XL SHUFT шт 1 В15.4 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1 В18.4 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1 В19.4 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1 В20.4 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1 В21.4 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1 В22.4 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1 В23.4 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1 В24.4 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1 В25.4 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1 В26.4 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1 В27.4 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1 В4.5 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1 В6.5 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1 В8.5 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 160 XL TUBE 160 XL SHUFT шт 1 В12.5 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 315 XL TUBE 315 XL SHUFT шт 1 В14.5 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1 В18.5,В18.5а Вытяжная шт 2 (1 рез.) Круглый канальный вентилятор TUBE 125 XL TUBE 125 XL SHUFT шт 2 В8.6 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 160 XL TUBE 160 XL SHUFT шт 1 В13.6 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1 В18.6 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1 В21.6 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 315 XL TUBE 315 XL SHUFT шт 1 В22.6 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1 В28.6 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1 В29.6 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 160 XL TUBE 160 XL SHUFT шт 1 В38.6 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1 В39.6 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 160 XL TUBE 160 XL SHUFT шт 1 В49.6 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1 В50.6 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1 В51.6 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт	

		В52.6 Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1 В11.3-1 Подземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 160 XL TUBE 160 XL SHUFT шт 1 В11.3-2 Подземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 160 XL TUBE 160 XL SHUFT шт 1 В11.3-3 Подземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 160 XL TUBE 160 XL SHUFT шт 1 В20.6-1 Подземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 160 XL TUBE 160 XL SHUFT шт 1 В20.6-2 Вытяжная круглый канальный вентилятор TUBE 160 XL TUBE 160 XL SHUFT шт 1 В20.6-3 Подземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 160 XL TUBE 160 XL SHUFT шт 1 В31.6-1 Подземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 160 XL TUBE 160 XL SHUFT шт 1 В31.6-2 Подземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 160 XL TUBE 160 XL SHUFT шт 1 В41.6-1 Подземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 160 XL TUBE 160 XL SHUFT шт 1 В41.6-2 Подземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 160 XL TUBE 160 XL SHUFT шт 1 В14.2 Подземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 250 XL TUBE 250 XL SHUFT шт 1 В15.3 Подземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 200 XL TUBE 200 XL SHUFT шт 1 В16.3 Подземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 200 XL TUBE 200 XL SHUFT шт 1 В30.4 Подземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 160 XL TUBE 160 XL SHUFT шт 1 В31.4 Подземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 200 XL TUBE 200 XL SHUFT шт 1 В54.6 Подземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 125 XL TUBE 125 XL SHUFT шт 1 В55.6 Подземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 125 XL TUBE 125 XL SHUFT шт 1 В56.6 Подземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 125 XL TUBE 125 XL SHUFT шт 1 В57.6 Подземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 250 XL TUBE 250 XL SHUFT шт 1 В58.6 Подземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 250 XL TUBE 250 XL SHUFT шт 1 В5.4 Подземная Вытяжная Вентилятор канальный центробежный SHUFT CFk 125 MAX CFk 125 MAX SHUFT шт 1 В13.4 Подземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1 В5.5 Подземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 125 XL TUBE 125 XL SHUFT шт 1 В7.5 Подземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 125 XL TUBE 125 XL SHUFT шт 1 В9.5 Подземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 200 XL TUBE 200 XL SHUFT шт 1 В13.5 Подземная Вытяжная Вентилятор прямоугольный канальный SHUFT RFD 600x300-4 VIM В15.5 Подземная Вытяжная Вентилятор канальный центробежный SHUFT CFk 125 MAX CFk 125 MAX SHUFT шт 1 В5.6 Подземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 125 XL TUBE 125 XL SHUFT шт 1 В7.6 Подземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 125 XL TUBE 125 XL SHUFT шт 1 В16.6 Подземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1 В27.6 Подземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 125 XL TUBE 125 XL SHUFT шт 1 В36.6 Подземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1	

		В53.5 Подземная Вытяжная SHUFT id 1919156 Вытяжная установка ML 500x250 SHUFT шт 1 В13.1 Подземная Вытяжная SHUFT id 1919417 Вытяжная установка ML 500x250 SHUFT шт 1 В7.2 Подземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 125 XL TUBE 125 XL SHUFT шт 1 В7.3 Подземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1 П2.6/В11.6 Приточно-вытяжная установка подвесная. Вентилятор прямоугольный канальный SHUFT RFD 600x350-4 VIM В10.5 Подземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 125 XL TUBE 125 XL SHUFT шт 1 В11.2 Подземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 1 В15.1; В15.2 подземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 2 В17.3; В32.4 подземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 2 В19.5;В59.6; В60.6 подземная Вытяжная Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL TUBE 100 XL SHUFT шт 3 Противодымная вентиляция ДВ1.1с Вентилятор радиальныйЯВР-1-11,2-ДУ400-Н30/1000-У1-1-П0ООО "ЯЛКА"шт 1 ДВ 2.1С Вентилятор радиальный ЯВР-1-11,2-ДУ400-Н-30/1000-У1-1-П0ООО "ЯЛКА"шт 1 ДВ 3.1СВентилятор радиальныйЯВР-1-11,2-ДУ400-Н-30/1000-У1-1-П0ООО "ЯЛКА"шт 1 ДВ 4.1СВентилятор радиальныйЯВР-1-11,2-ДУ400-Н-30/1000-У1-1-П0ООО "ЯЛКА"шт 1 ДВ 5.1СВентилятор радиальныйЯВР-1-11,2-ДУ400-Н-30/1000-У1-1-П0ООО "ЯЛКА"шт 1 ДП 1.1С Вентилятор осевой ЯВОС-6,3/Б-50-Н-11/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 2.1С Вентилятор осевой ЯВОС-6,3/Б-50-Н-11/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 3.1С Вентилятор осевой ЯВОС-6,3/Б-50-Н-11/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 4.1С Вентилятор осевой ЯВОС-6,3/Б-50-Н-11/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 5.1С Вентилятор осевой ЯВОС-6,3/Б-50-Н-11/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 6.1С Вентилятор осевой ЯВОС-4,5/Б-57-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 8.1С Вентилятор осевой ЯВОС-4,5/Б-57-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 7.1С Вентилятор осевой ЯВОС-4,5/Б-57-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 43.1С Вентилятор осевой ЯВОС-7,1/Л-57-Н-3/1500-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 44.1С Вентилятор осевой ЯВОС-7,1/Л-57-Н-3/1500-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 42.1С;ДП6.1С –ДП74.1С Вентилятор осевой ЯВОС-7,1/Л-57-Н-3/1500-У1 ООО "ЯЛКА"шт 11 ДП 9.1С Вентилятор осевой ЯВОС-4,5/Б-57-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 11.1С Вентилятор осевой ЯВОС-4,5/Б-57-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 10.1С Вентилятор осевой ЯВОС-4,5/Б-57-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 46.1С Вентилятор осевой ЯВОС-7,1/Л-57-Н-3/1500-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 47.1С Вентилятор осевой ЯВОС-7,1/Л-57-Н-3/1500-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 13.1С Вентилятор осевой ЯВОС-4,5/Б-57-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 14.1С Вентилятор осевой ЯВОС-4,5/Б-57-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1	

		ДП 12.1С Вентилятор осевой ЯВОС-4,5/Б-57-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 48.1С Вентилятор осевой ЯВОС-7,1/Л-57-Н-3/1500-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 45.1С Вентилятор осевой ЯВОС-7,1/Л-57-Н-3/1500-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 16.1С Вентилятор осевой ЯВОС-4,5/Б-57-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 15.1С Вентилятор осевой ЯВОС-4,5/Б-57-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 50.1С Вентилятор осевой ЯВОС-7,1/Л-57-Н-3/1500-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 51.1С Вентилятор осевой ЯВОС-7,1/Л-57-Н-3/1500-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 17.1С Вентилятор осевой ЯВОС-4,5/Б-57-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 18.1С Гибкая вставка ВГ-10-ЯВОС-4,5-Ц ООО "ЯЛКА" шт 2 Вентилятор осевой ЯВОС-4,5/Б-57-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 52.1С Вентилятор осевой ЯВОС-7,1/Л-57-Н-3/1500-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 53.1С Вентилятор осевой ЯВОС-7,1/Л-57-Н-3/1500-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 21.1С Вентилятор осевой ЯВОС-4,5/Б-57-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 19.1С Вентилятор осевой ЯВОС-4,5/Б-57-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 20.1С Вентилятор осевой ЯВОС-4,5/Б-57-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 54.1С Вентилятор осевой ЯВОС-7,1/Л-57-Н-3/1500-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 55.1С Вентилятор осевой ЯВОС-7,1/Л-57-Н-3/1500-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 22.1С Вентилятор осевой ЯВОС-4,5/Б-57-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 23.1С Вентилятор осевой ЯВОС-4,5/Б-57-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 57.1С Вентилятор осевой ЯВОС-7,1/Л-57-Н-3/1500-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 56.1С Вентилятор осевой ЯВОС-7,1/Л-57-Н-3/1500-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 26.1С Вентилятор осевой ЯВОС-4,5/Б-57-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 25.1С Вентилятор осевой ЯВОС-4,5/Б-57-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 24.1С Вентилятор осевой ЯВОС-4,5/Б-57-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 59.1С Вентилятор осевой ЯВОС-7,1/Л-57-Н-3/1500-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 58.1С Вентилятор осевой ЯВОС-7,1/Л-57-Н-3/1500-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 27.1С Вентилятор осевой ЯВОС-4,5/Б-57-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 28.1С Вентилятор осевой ЯВОС-4,5/Б-57-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 61.1С Вентилятор осевой ЯВОС-7,1/Л-57-Н-3/1500-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 60.1С Вентилятор осевой ЯВОС-7,1/Л-57-Н-3/1500-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 30.1С Вентилятор осевой ЯВОС-4,5/Б-57-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 31.1С Вентилятор осевой ЯВОС-4,5/Б-57-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 29.1С Вентилятор осевой ЯВОС-4,5/Б-57-Н-4/3000-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП 62.1С Вентилятор осевой ЯВОС-7,1/Л-57-Н-3/1500-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1	

		Вентилятор осевой ЯВОС-7,1/Л-57-Н-3/1500-У1 ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП32.1С Вентиляционная установка для подачи воздуха SGK-C (25) 10 R ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП33.1С Вентиляционная установка для подачи воздуха SGK-C (25) 10 R ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП34.1С Вентиляционная установка для подачи воздуха SGK-C (25) 10 R ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП35.1С Вентиляционная установка для подачи воздуха SGK-C (25) 10 R ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП36.1С Вентиляционная установка для подачи воздуха SGK-C (25) 10 R ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП37.1С Вентиляционная установка для подачи воздуха SGK-C (25) 10 R ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП40.1С Вентиляционная установка для подачи воздуха SGK-C (25) 10 R ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП38.1С Вентиляционная установка для подачи воздуха SGK-C (25) 10 R ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП39.1С Вентиляционная установка для подачи воздуха SGK-C (25) 10 R ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП64.1С Вентиляционная установка для подачи воздуха SGK-C (25) 10 R ООО "ЯЛКА" шт 1 ДП1.2С,ДП1.2Са Завеса противодымная СВАП-2-3,5 "КВМ" шт 2 ДП2.2С,ДП2.2Са, ДП2.2Сб,ДП2.2СвЗавеса противодымная СВАП-2-3,5 "КВМ" шт 4 ДП3.2С,ДП3.2Са Завеса противодымная СВАП-2-3,5 "КВМ" шт 2	
19	Воздуховоды общеобменной вентиляции	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х500 мм м. 22,4 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х600 мм м. 4,2 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 700х700 мм м. 342,4 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 700х1000 мм м. 183,8 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1000х400 мм м. 6,4 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали700 мм м. 46 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1050х550 мм м. 2,7 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 2100х550 мм м. 24,1 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 650х950 мм м. 8,9 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 700х950 мм м. 0,3 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 700х1000 мм м. 178 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 950х650 мм м. 5 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 950х700 мм м. 4,3 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1000х300 мм м. 4,1 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1000х700 мм м. 7,6 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1100х1200 мм м. 5,4 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1200х1100 мм м. 8,9 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1700х650 мм м. 95,1 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 2000х500 мм м. 4,5 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали100 мм м. 1733,2 δ=0.5 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали100 мм м. 1010,4 δ=0.8 мм	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%

		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали125 мм м. 113,4 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали160 мм м. 65,3 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали250 мм м. 84,2 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 100х100 мм м. 4,5 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х200 мм м. 35 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 200х400 мм м. 1,7 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400х200 мм м. 200 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 450х150 мм м. 15,4 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 450х450 мм м. 0,2 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х700 мм м. 1,7 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х700 мм м. 8,7 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 700х500 мм м. 334,8 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1000х1000 мм м. 3,7 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1900х600 мм м. 8,4 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 150х100 мм м. 16,7 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400х100 мм м. 200,9 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400х100 мм м. 13,6 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 450х150 мм м. 9,6 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 450х450 мм м. 0,2 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х300 мм м. 13,9 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 150х100 мм м. 20,6 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400х100 мм м. 228,8 δ=0.8 мм Покровный слой для изоляции воздуховодов на кровле: Окожушивание воздуховодов (на кровле) оцинкованной сталью м2 63 δ=1.2 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 100х200 мм м. 318,2 δ=0.8 м Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 150х200 мм м. 160,1 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 200х100 мм м. 131,6 δ=0.8 мм В оздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 200х300 мм м. 215,7 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 200х400 мм м. 1,9 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х100 мм м. 131,2 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х200 мм м. 70,4 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х400 мм м. 128,3 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400х200 мм м. 43 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 450х200 мм м. 5,9 δ=0.8 мм	

		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 450х450 мм м. 0,5 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х700 мм м. 1,8 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 550х300 мм м. 44,6 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х700 мм м. 4,6 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 700х500 мм м. 314,5 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 150х100 мм м. 14,5 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400х100 мм м. 201,6 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 150х100 мм м. 12,3 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400х100 мм м. 212,7 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х550 мм м. 3,7 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 450х200 мм м. 3,3 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 450х450 мм м. 0,5 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 550х300 мм м. 8,8 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 550х500 мм м. 1,7 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 950х700 мм м. 34,1 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1200х500 мм м. 1,1 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1500х700 мм м. 19,4 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали100 мм м. 1973,1 δ=0.5 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали100 мм м. 1104 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали125 мм м. 247,6 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали160 мм м. 65,3 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали250 мм м. 164,8 δ=0.8 мм Окожушивание воздуховодов (на кровле) оцинкованной сталью м2 65 δ=1.2 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 100х200 мм м. 9,3 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 150х200 мм м. 4,5 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 200х400 мм м. 1,4 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 200х450 мм м. 0,9 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х200 мм м. 4,2 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х400 мм м. 11 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х600 мм м. 3,9 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х750 мм м. 120,8 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400х200 мм м. 34 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400х300 мм м. 84,8 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400х550 мм м. 119,4 δ=0.8 мм	

		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 450х150 мм δ=0.8 мм м. 22,5 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 450х200 мм δ=0.8 мм м. 6,4 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 450х450 мм δ=0.8 мм м. 0,9 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 450х650 мм δ=0.8 мм м. 2,6 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х200 мм δ=0.8 мм м. 1,4 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х700 мм δ=0.8 мм м. 1,6 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 550х400 мм δ=0.8 мм м. 7,1 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х300 мм δ=0.8 мм м. 16,1 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х700 мм δ=0.8 мм м. 10,3 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 650х450 мм δ=0.8 мм м. 236,6 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 700х400 мм δ=0.8 мм м. 18,7 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 150х100 мм δ=0.8 мм м. 49,9 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х2100 мм δ=0.9 мм м. 78,2 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400х2100 мм δ=0.9 мм м. 64,8 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 550х100 мм δ=0.8 мм м. 138,8 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 150х100 мм δ=0.8 мм м. 250,8 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х200 мм δ=0.8 мм м. 4,9 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х850 мм δ=0.8 мм м. 126,3 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 550х100 мм δ=0.8 мм м. 35 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 450х150 мм δ=0.8 мм м. 20,7 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 450х450 мм δ=0.8 мм м. 0,9 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х300 мм δ=0.8 мм м. 10 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 700х400 мм δ=0.8 мм м. 3,5 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 700х650 мм δ=0.8 мм м. 22,8 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 700х800 мм δ=0.8 мм м. 10,9 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 800х700 мм δ=0.8 мм м. 11,1 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1200х650 мм δ=0.9 мм м. 18,5 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1400х1200 мм δ=0.9 мм м. 17,8 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1500х800 мм δ=0.9 мм м. 19,4 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1600х650 мм δ=0.9 мм м. 1,8 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1600х700 мм δ=0.9 мм м. 12,1 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 2150х300 мм δ=0.9 мм м. 12,9 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали100 мм δ=0.5 мм м. 1105,3	

		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали100 мм м. 1422,4 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали125 мм м. 157,2 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали160 мм м. 93,9 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали250 мм м. 125,8 δ=0.8 мм Покровный слой для изоляции воздуховодов на кровле: Окожушивание воздуховодов (на кровле) оцинкованной сталью м2 180 δ=1,2 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 150х300 мм м. 19,2 δ=0.5 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 200х400 мм м. 1,3 δ=0.5 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х150 мм м. 639,8 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х300 мм м. 162,6 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х350 мм м. 478,2 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х600 мм м. 1,4 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 350х200 мм м. 97,9 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 350х300 мм м. 18,5 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 350х600 мм м. 89,6 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400х200 мм м. 48,5 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400х300 мм м. 5,5 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400х400 мм м. 1,7 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 450х100 мм м. 14,6 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 450х200 мм м. 2,8 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 450х400 мм м. 3,4 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 450х450 мм м. 0,6 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х300 мм м. 30,4 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х400 мм м. 3,2 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х450 мм м. 4,2 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 550х400 мм м. 5,7 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х300 мм м. 20,3 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х350 мм м. 8 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х400 мм м. 3,8 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х500 мм м. 2,5 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 650х400 мм м. 2,2 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 700х350 мм м. 97,3 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 750х500 мм м. 1,6 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 750х700 мм м. 9,8 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали100 мм м. 1857 δ=0.8 мм	

		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали125 мм м. 288,2 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали160 мм м. 110,1 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали250 мм м. 82,6 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали700 мм м. 3,5 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 150х100 мм м. 325,3 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х1200 мм м. 0,8 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х1750 мм м. 183,8 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 350х800 мм м. 9,5 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 350х1500 мм м. 1 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400х100 мм м. 291,2 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 450х100 мм м. 2,3 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 450х200 мм м. 6,1 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 450х450 мм м. 1,4 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х300 мм м. 10,3 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 800х300 мм м. 14,9 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1100х300 мм м. 15,1 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1100х400 мм м. 6,6 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1200х300 мм м. 8,9 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1500х350 мм м. 96,1 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1700х300 мм м. 18,8 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1750х300 мм м. 11,2 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400х1550 мм м. 9,2 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1550х750 мм м. 6 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 100х300 мм м. 0,6 δ=0.6 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 150х300 мм м. 12,3 δ=0.6 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 200х250 мм м. 511,7 δ=0.6 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 200х400 мм м. 82,9 δ=0.6 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 200х500 мм м. 7,4 δ=0.7 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 250х100 мм м. 23,1 δ=0.6 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 250х200 мм м. 28,6 δ=0.6 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х100 мм м. 22 δ=0.6 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х150 мм м. 391,5 δ=0.6 м м Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х200 мм м. 26,9 δ=0.6 мм	

		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х300 мм м. 742,6 δ=0.6 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х650 мм м. 0,5 δ=0.7 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 350х650 мм м. 1,1 δ=0.7 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 350х700 мм м. 135,7 δ=0.7 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 350х850 мм м. 135,7 δ=0.7 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400х100 мм м. 4 δ=0.6 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400х150 мм м. 46,5 δ=0.6 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400х200 мм м. 27,2 δ=0.6 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400х300 мм м. 5,5 δ=0.6 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400х650 мм м. 3,1 δ=0.7 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 450х350 мм м. 68,3 δ=0.6 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 450х500 мм м. 68,3 δ=0.7 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х200 мм м. 13,3 δ=0.7 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х450 мм м. 1,5 δ=0.7 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 550х400 мм м. 2,1 δ=0.7 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х100 мм м. 11,9 δ=0.7 м м Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х300 мм м. 27,2 δ=0.7 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х400 мм м. 5,5 δ=0.7 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х4500 мм м. 1,1 δ=1,4 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 650х300 мм м. 135,3 δ=0.7 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 650х350 мм м. 136,4 δ=0,7 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 650х400 мм м. 135,3 δ=0.7 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 700х350 мм м. 0,3 δ=0.7 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 750х600 мм м. 3,3 δ=0.7 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 800х600 мм м. 3,5 δ=0.7 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 800х650 мм м. 7,8 δ=0.7 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 800х800 мм м. 2,2 δ=0.7 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 800х850 мм м. 0,6 δ=0.7 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 850х350 мм м. 0,2 δ=0.7 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 850х800 мм м. 4,5 δ=0.7 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 900х1400 мм м. 5,2 δ=1,2 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1300х700 мм м. 8,9 δ=1,2 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1400х900 мм м. 9,2 δ=1,2 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1700х550 мм м. 8,2 δ=1,2 мм	

		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали100 мм δ=0.5 мм м. 2441,4 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали100 мм δ=0.5 мм м. 2247,8 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали125 мм δ=0.5 мм м. 346,8 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали160 мм δ=0.5 мм м. 158,8 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали250 мм δ=0.5 мм м. 289,2 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 100х250 мм δ=0.5 мм м. 0,3 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 200х100 мм δ=0.6 мм м. 20 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 250х100 мм δ=0.6 мм м. 26,6 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х100 мм δ=0.6 мм м. 9,1 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х200 мм δ=0.6 мм м. 54 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х300 мм δ=0.6 мм м. 0,5 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400х150 мм δ=0.6 мм м. 43,7 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х200 мм δ=0.6 мм м. 6,4 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х300 мм δ=0.6 мм м. 20 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х1000 мм δ=0.6 мм м. 6,2 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 550х100 мм δ=0.6 мм м. 11,1 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х300 мм δ=0.6 мм м. 9,3 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х400 мм δ=0.6 мм м. 6,1 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 800х900 мм δ=0.7 мм м. 43,1 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 900х800 мм δ=0.7 мм м. 10 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1000х500 мм δ=0.8 мм м. 4,5 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1400х250 мм δ=1,2 мм м. 18,3 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1600х500 мм δ=1,2 мм м. 8 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 150х100 мм δ=0.5 мм м. 268,5 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х100 мм δ=0.6 мм м. 200,5 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 550х100 мм δ=0.6 мм м. 128,7 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 150х100 мм δ=0.5 мм м. 658 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х300 мм δ=0.6 мм м. 8 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х100 мм δ=0.6 мм м. 556 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х200 мм δ=0.6 мм м. 0,6 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х300 мм δ=0.6 мм м. 2,4 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 550х100 мм δ=0.6 мм м. 8,4 Покровный слой для изоляции воздуховодов на кровле: Окожушивание воздуховодов (на кровле) оцинкованной сталью м2 210 **Паркинг**	

		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 125х125 мм δ=0.5 мм м. 0,2 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 200х150 мм δ=0.5 мм м. 11,3 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 200х200 мм δ=0.5 мм м. 27,4 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 200х250 мм м. 219,3 δ=0.5 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 250х200 мм δ=0.5 мм м. 9,7 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х150 мм δ=0.8 мм м. 4,1 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х200 мм δ=0.8 мм м. 0,7 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х500 мм δ=0.8 мм м. 73,3 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х600 мм δ=0.8 мм м. 8,1 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 350х200 мм δ=0.8 мм м. 17,4 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400х200 мм δ=0.8 мм м. 5,6 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400х300 мм δ=0.8 мм м. 58 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 450х150 мм δ=0.7 мм м. 30 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 450х200 мм δ=0.8 мм м. 2,3 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 450х300 мм δ=0.8 мм м. 300 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х200 мм δ=0.8 мм м. 2,5 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х300 мм δ=0.8 мм м. 17,3 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 550х200 мм δ=0.8 мм м. 3,9 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 550х250 мм δ=0.8 мм м. 13,2 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 550х1650 мм δ=0.9 мм м. 1,8 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х250 мм δ=0.8 мм м. 2,2 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х300 мм δ=0.8 мм м. 17 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х350 мм δ=0.8 мм м. 32 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 700х350 мм δ=0.8 мм м. 11,8 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 700х400 мм δ=0.8 мм м. 24,6 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1100х500 мм δ=0.9 мм м. 11,2 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1200х500 мм δ=0.9 мм м. 5,2 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1200х1000 мм м. 4,6 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1250х950 мм δ=0.9 мм м. 4,3 оздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1250х1000 ммм. 1 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1650х550 мм м. 48,5 δ=0.9 мм Воздуховоды негорючие из листовой стали для общеобменной вентиляции, круглые для вытяжных систем, плотные, класса В: ГОСТ 19903-74 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали100 мм δ=0.8 мм м. 153,8	

		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали125 мм δ=0.8 мм м. 1318,1 Воздуховоды негорючие из листовой стали для общеобменной вентиляции, прямоугольные для приточных систем, плотные, класса В:ГОСТ 19903-74 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 650х650 мм δ=0.8 мм м. 0,3 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 700х400 мм δ=0.8 мм м. 0,2 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 900х800 мм δ=0.8 мм м. 6,3 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 900х1000 мм м. 155,8 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 900х1400 мм δ=0.9 мм м. 7,9 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 950х950 мм δ=0.8 мм м. 7,9 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 950х1250 мм δ=0.9 мм м. 2,3 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1000х900 мм δ=0.8 мм м. 6,9 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1000х1000 мм м. 101,9 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1000х1100 мм м. 9,8 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1000х1300 мм м. 11,9 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1000х1550 мм м. 4,7 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1000х5000 мм м. 10,2 δ=1.2 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1050х900 мм δ=0.8 мм м. 7,8 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1100х900 мм δ=0.8 мм м. 5,6 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1250х900 мм м. 7,1 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1250х950 мм м. 14,3 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1250х1250 мм м. 5 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1500х700 мм м. 10 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1500х800 мм δ=0.9 мм м. 1,9 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1500х1000 мм м. 10,9 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1550х400 мм δ=0.9 мм м. 7,9 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1550х900 мм δ=0.9 мм м. 8,8 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1550х950 мм δ=0.9 мм м. 2 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1550х1250 мм м. 1,8 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1600х350 мм м. 29,4 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 2000х600 мм δ=0.9 мм м. 6,4 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 2000х700 мм δ=0.9 мм м. 8,2 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 2100х550 мм м. 18,3 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 2150х300 мм м. 11,7 δ=0.9 мм	

20	Электрические водно-распределительные устройства	ГРЩ- 3 шт. ВРУ- 17шт. УЭРМ -1115 шт. ЩДН-4шт. ЩМА -32 шт. ЩОР-2шт Щпд/вд-158шт ЩР-17шт. ЩО-9 шт. Стабилизатор 3х. фазн.-15 шт.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
21	Светильники	Светильник подвесной 1500х50х80мм 15Вт 220В Selecta LINE 1500х50х80мм шт .5 Светильник подвесной 2000х50х80мм 20Вт 220В Selecta 2000х50х80мм шт. 9 Светильник подвесной 50х58мм 5Вт/м Selecta LINE 50х58мм пог.м шт. 1813 Светильник светодиодный 13Вт IP65 NAVIGATOR шт. 917 Линейный светильник, 14 721 DSP-01-PP-35-1200-5K-IP65, 35Вт шт. 94 Алюминиевый антивандальный серии SOLO-M25 (3000 Люмен / 30 Вт, 222×222×71)SOLO-M шт. 8 Светильник авайрийно-эвакуационный светодиодный 1,5ч 3Вт LSSAO-1005-003-K03 шт. 130 Светодиодный светильник SOL 4/21 ДСП-30Вт накладной потолочный 1262х124х85 ммSOL 4/21 ДСП-30Вт шт. 12 Светильник встраиваемый Selecta S-System Profile Recessed 0767 4000K opal 40W 90х65х1000мм RAL9005 муар пог.м 90 Светильник SOLO-M25 25Вт 5000К накладной круг SOLO-M25 шт. 38 Светодиодный светильник DROP LED 15 STANDARD MS 4000K (С датчиком движения) DROP LED шт. 44 Светодиодный светильник SOL 4/21 ДСП-30Вт потолочный 1262х124х85 м SOL 4/21 ДСП-30Вт шт. 749 Светильник аварийно-эвакуационный светодиодный 1,5ч 3Вт CCA1005шт. 40 промышленный светодиодный светильник LC 50-SKY PROM D120 шт. 69 Заградительный аэродромный огонь, LED, IP65, E27. ЗОМ-А шт. 8 Светодиодная лампа к заградительным огням. ЛСД-М шт. 8 Светильник накладного исполнения, с ЛЛ (комп.)-11Вт, E27, IP54 НПП1402 шт Компактная люминесцентная лампа, 11Вт, E27. шт. 311 Светильник встраиваемый MIO CRUZ MA 16W 220V IP67 шт. 11 Светодиодный встраиваемый светильник 16W 220V IP67,3000K шт. 7 Светильник встраиваемый Selecta S-System Profile Recessed 0767 4000K пог.м 55 Светильник SOLO-M25 25Вт 5000К накладной круг SOLO-M25 шт. 215 Светодиодный светильник DROP LED 15 STANDARD MS 4000K (С датчиком движения) шт. 50 Светодиодный светильник SOL 4/21 ДСП-30Вт накладной потолочный 1262х124х85 ммSOL 4/21 ДСП-30Вт шт. 751 Светильник аварийно-эвакуационный светодиодный 1,5ч 3Вт CCA1005 шт. 42 промышленный светодиодный светильник LC 50-SKY PROM D120 6000K шт. 75	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%

		Заградительный аэродромный огонь, LED, IP65, E27. ЗОМ-А шт. 8 Светильник накладного исполнения, с ЛЛ (комп.)-11Вт, E27, IP54 НПП1402 шт. 268 Светильник встраиваемый MIO CRUZ MA 16W SINGLE COLOR 220V IP67 шт. 12 Светильник встраиваемый Selecta S-System Profile Recessed 40W 90x65x1000мм RAL9005 муар пог.м 121,6 Светильник встраиваемый Selecta S-System Profile Recessed 0767 4000K opal 40W 90x65x1750мм RAL9005 муар пог.м 100 Светильник встраиваемый Selecta S-System Profile Recessed 0767 4000K opal 40W 90x65x1600мм RAL9005 муар пог.м 300 Светильник встраиваемый Selecta S-System Profile Recessed 0767 4000K opal 40W 90x65x1000мм RAL9005 муар пог.м 15 Торшер Flos Arco by Achille Castiglioni шт. 4 Промышленный светодиодный светильник SOL 4/21 ДСП-30Вт IP65 накладной 1262x124x85 мм SOLO шт. 49 Алюминиевый антивандальный светодиодный SOLO-M25 (3000 Люмен / 30 Вт, 222×222×71) SOLO-M шт. 169 Светильник аварийно-эвакуационный светодиодный 1,5ч 3Вт CCA1005 шт. 40 Светильник на поверхность с/д (накладной), 20Вт., 220В., LED, IP65, пыле, влагозащищенныйARCTIC STANDARD 600 TH 4000K шт. 69 Заградительный аэродромный огонь, LED, IP65, E27. ЗОМ-А шт. 8 Линейный светодиодный светильник 910 HTL Line RLC, 15Вт. RAL шт. 9 Светильник встраиваемый MIO CRUZ MA 16W SINGLE COLOR 220V IP67 шт. 10 Гибкий неон для подсветки пола ,Габариты 8x16 мм П.м. 69,87 Фасадный светильник FCD Prisma Two Sqr 1875 Шт. 20 Уличная гирлянда 10м. (предусмотреть блоки питания) Шт. 6 Светильник встраиваемый Selecta S-System Profile Recessed 4000K opal 26W 90x65x1200мм 79лм/Вт шт. 6 Светильник встраиваемый Selecta S-System Profile Recessed 4000K opal 46W 90x65x2000мм IP65 79лм/Вт шт. 8 Логотип ЖК"Остров"-светильник индивидуального изготовления по дизайн-проекту. Радиус полный – 1100мм с фланцами под штукатурку. Мощность – 98W. Цветовая температура – 4000K. 1100x1200x50мм шт. 1 Торшер Flos Arco by Achille Castiglioni White H240. 320x2200x2320мм шт. 3 Светильник встраиваемый Selecta S-System Profile Recessed 4000K opal 36W 90x65x1500мм 79лм/Вт RAL 9005 шт. 15 Светильник встраиваемый Selecta S-System Profile Recessed 4000K opal 36W 90x65x1550мм 79лм/Вт RAL 9005 шт. 4 Светильник встраиваемый Selecta S-System Profile Recessed 4000K opal 36W 90x65x1570м 79лм/Вт RAL 9005 шт. 2 Светильник встраиваемый Selecta S-System Profile Recessed 4000K opal 39W 90x65x1700мм 79лм/Вт RAL 9005 шт. 1 Светильник встраиваемый Selecta S-System Profile Recessed 4000K opal 44W 90x65x1900мм 79лм/Вт RAL 9005 шт. 1 Светильник встраиваемый Selecta S-System Profile Recessed 4000K opal 44W 90x65x1900мм 79лм/Вт RAL 9005 шт. 2 Светильник встраиваемый Selecta S-System Profile Recessed 4000K opal 47W 90x65x2025мм 79лм/Вт RAL 9005 шт. 2 Светильник встраиваемый Selecta S-System Profile Recessed 4000K opal 49W 90x65x2130мм 79лм/Вт RAL 9005 шт. 4 Светильник встраиваемый Selecta S-System Profile Recessed 4000K opal 58W 90x65x2500мм 79лм/Вт RAL 9005 шт. 1 Светильник встраиваемый Selecta S-System Profile Recessed 4000K opal 63W 90x65x2700мм 79лм/Вт RAL 9005 шт. 2 Светильник встраиваемый Selecta S-System Profile Recessed 4000K opal 66W 90x65x2850мм 79лм/Вт RAL 9005 шт. 1	

		Светильник встраиваемый Selecta S-System Profile Recessed 4000K opal 72W 90x65x3100мм 79лм/Вт RAL 9005 шт. 3 Светильник встраиваемый Selecta S-System Profile Recessed 4000K opal 84W 90x65x3650мм 79лм/Вт RAL 9005 шт. 1 Светильник встраиваемый Selecta S-System Profile Recessed 4000K opal 144W 90x65x6250м 79лм/Вт RAL 9005 шт. 3 Светильник встраиваемый Selecta S-System Profile Recessed 4000K opal 207W 90x65x9000м 79лм/Вт RAL 9005 шт. 1 Светильник встраиваемый Selecta S-System Profile Recessed 4000K opal 249W 90x65x10800мм 79лм/Вт RAL 9005 шт. 1 Светильник встраиваемый Selecta S-System Profile Recessed 4000K opal 252W 90x65x10950мм 79лм/Вт RAL 9005 шт. 2 Светильник встраиваемый Selecta S-System Profile Recessed 4000K opal 255W 90x65x11050 79лм/Вт RAL 9005 шт. 1 Светильник встраиваемый Selecta S-System Profile Recessed 0767 4000K opal 40W 90x65x1200мм RAL9005 муар шт. 600 Светильник встраиваемый Selecta S-System Profile Recessed 0767 4000K opal 40W 90x65x2000мм RAL9005 муар шт. 3 Светильник встраиваемый Selecta S-System Profile Recessed 0767 4000K opal 40W 90x65x1200мм RAL9005 муар шт. 24 Алюминиевый антивандальный светодиодный светильник (3000 Люмен / 30 Вт,222×222×71) SOLO-M шт. 196 Промышленный светодиодный светильник SOL 4/21 ДСП-30Вт IP65 накладной 1262x124x85 мм SOL шт. 28 Промышленный светодиодный светильник LC 50-SKY PROM D120 6000K LC SKY PROM D шт. 78 Светильник аварийно-эвакуационный светодиодный 1,5ч 3Вт CCA1005 шт. 58 Указатель адреса дома, IP 54 шт. 2 Линейный светодиодный светильник 910 HTL Line RLC, 15Вт. RAL ARL.LINE_RLC.910.15.30.4070 .IP67.RAL шт. 17 Заградительный аэродромный огонь, LED, IP65, E27. ЗОМ-А шт. 12 Светильник встраиваемый MIO CRUZ MA 16W SINGLE COLOR 220V IP67 шт. 11 LED лента П.м. 152.15 Фасадный светильник FCD Prisma Two Sqr 1875 Шт. 44 Уличная гирлянда 10м. Шт. 10 Светильник встраиваемый Selecta S-System Profile opal 40W 90x65x1000мм RAL9005 муар пог.м 90 Светильник SOLO-M25 25Вт 5000K накладной круг SOLO-M25 шт. 5 Светодиодный светильник DROP LED 15 STANDARD MS 4000K (С датчиком движения) DROP LED шт. 73 Светодиодный светильник SOL 4/21 ДСП-30Вт накладной потолочный 1262x124x85 ммSOL 4/21 ДСП-30Вт шт. 621 Светильник аварийно-эвакуационный светодиодный 1,5ч 3Вт CCA1005 шт. 40 промышленный светодиодный светильник LC 50-SKY PROM D120 6000K шт. 69 Заградительный аэродромный огонь, LED, IP65, E27. ЗОМ-А шт. 8 Светильник накладного исполнения, с ЛЛ (комп.)-11Вт, E27, IP54 НПП1402 шт. 386 Светильник встраиваемый MIO CRUZ MA 16W SINGLE COLOR 220V IP67 шт. 15 Алюминиевый антивандальный серии SOLO-M25 (3000 Люмен / 30 Вт, 222×222×71) SOLO-M шт. 29 Промышленный светодиодный светильник SOL 4/21 ДСП-30Вт IP65 накладной 1262x124x85 мм SOL шт. 48 Светодиодный светильник C LED 360 EM 4000K CRI90 (С ИБП) C LED 360 EM 4000K CRI90 шт. 20 Светодиодный светильник C LED 360 MS 4000K CRI90 (С датчиком движения) C LED 360 MS 4000K CRI90 шт. 22 Светильник аварийно-эвакуационный светодиодный 1,5ч 3Вт OBERON 5421-7 LED шт. 18	

		Промышленный светодиодный светильник LC 50-SKY PROM D120 6000K LC SKY PROM D шт. 42 Заградительный аэродромный огонь, LED, IP65, E27. ЗОМ-А шт. 4 Светильник накладного исполнения, с ЛЛ (комп.)-11Вт, E27, IP54 НПП1402 шт. 128 Светильник встраиваемый MIO CRUZ MA 16W SINGLE COLOR 220V IP67 шт 3 Алюминиевый антивандальный светодиодный серии SOLO-M25 (3000 Люмен / 30 Вт, 222×222×71) SOLO-M шт. 30 Промышленный светодиодный светильник SOL 4/21 ДСП-30Вт IP65 прозрачный 1262x124x85 мм SOL шт. 41 Светодиодный светильник C LED 360 EM 4000K CRI90 (С ИБП) C LED 360 EM 4000K CRI90 шт. 25 Светодиодный светильник C LED 360 MS 4000K CRI90 (С датчиком движения) C LED 360 MS 4000K CRI90 шт. 26 Светильник аварийно-эвакуационный светодиодный 1,5ч 3Вт OBERON 5421-7 LED шт. 22 Промышленный светодиодный светильник LC 50-SKY PROM D120 6000K LC SKY PROM D шт. 72 Заградительный аэродромный огонь, LED, IP65, E27. ЗОМ-А шт. 8 Светильник накладного исполнения, с ЛЛ (комп.)-11Вт, E27, IP54 НПП1402 шт. 237 Светильник встраиваемый MIO CRUZ MA 16W SINGLE COLOR 220V IP67 шт 9 Алюминиевый антивандальный светодиодный серии SOLO-M25 (3000 Люмен / 30 Вт, 222×222×71) SOLO-M шт. 45 Промышленный светодиодный светильник SOL 4/21 ДСП-30Вт IP65 прозрачный 1262x124x85 мм SOL шт. 45 Светодиодный светильник C LED 360 EM 4000K CRI90 (С ИБП) C LED 360 EM 4000K CRI90 шт. 24 Светодиодный светильник C LED 360 MS 4000K CRI90 (С датчиком движения) C LED 360 MS 4000K CRI90 шт. 22 Светильник аварийно-эвакуационный светодиодный 1,5ч 3Вт OBERON 5421-7 LED шт. 18 Промышленный светодиодный светильник LC 50-SKY PROM D120 6000K LC SKY PROM D шт. 42 Заградительный аэродромный огонь, LED, IP65, E27. ЗОМ-А шт. 4 Светильник накладного исполнения, с ЛЛ (комп.)-11Вт, E27, IP54 НПП1402 шт. 87 Светильник встраиваемый MIO CRUZ MA 16W SINGLE COLOR 220V IP67 шт 4 Алюминиевый антивандальный SOLO-M25 (3000 Люмен / 30 Вт, 222×222×71) SOLO-M шт. 34 Промышленный светодиодный светильник SOL 4/21 ДСП-30Вт IP65 прозрачный 1262x124x85 мм SOL шт. 34 Светодиодный светильник C LED 360 EM 4000K CRI90 (С ИБП) C LED 360 EM 4000K CRI90 шт. 22 Светодиодный светильник C LED 360 MS 4000K CRI90 (С датчиком движения) C LED 360 MS 4000K CRI90 шт. 22 Светильник аварийно-эвакуационный светодиодный 1,5ч 3Вт OBERON 5421-7 LED шт. 18 Промышленный светодиодный светильник LC 50-SKY PROM D120 6000K LC SKY PROM D шт. 42 Заградительный аэродромный огонь, LED, IP65, E27. ЗОМ-А шт. 4 Светильник накладного исполнения, с ЛЛ (комп.)-11Вт, E27, IP54 НПП1402 шт. 87 Светильник встраиваемый MIO CRUZ MA 16W SINGLE COLOR 220V IP67 шт 3	
22	Наружное функционально	Светодиодный светильник Рондо T, 49 Вт, 4 метров, 3000 к шт 44	Состояние работоспособное,

	е и декоративное электроосвещение	Торшер Маяк Мини , высота 1200 мм, 16Вт, 3000 кMAJAK MINI M - 12шт 46 Светодиодный торшер Пони-Слим TP SLIM 100 (1 ватт х 5 штук), высота 1040 мм , IP67, 24V, шт 40 Светодиодный уличный Туба Микро, 6 вт,– широкая 26°TUBA MICRO 6 шт16 Светильник уличный светодиодный Лига Z2, 40Вт, 3000K, ассимитричная оптика -ASLIGA C1 40 DIM NEMA шт 25 Светильник уличный светодиодный— симметричная LIGA C1 шт 26 Встраиваемый светильник Трейл 9,5W матовый 3000K IP69K TRL_R_220 шт 23 Светодиодный светильник Туба Микро на колышке, 24V, 10 Вт, W – широкая 26° TUBA MICRO 9шт 6 Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12х17 мм. Светодиоды SMD 2835 140 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (4000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 420 лм/м, угол излучения 115°. Мощность 9.6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. м 219	соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
23	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения	Зарядная станция для зарядки электромобилей постоянным током Pandora Pro Charge 60 ~400В, 50Гц, 60кВт с двумя типами зарядных пистолетов- 2 шт.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обна-ружены. Процент износа 0,0%
24	Системы дымоудаления	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х500 мм м. 11,2 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х600 мм м. 2,1 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 700х700 мм м. 171,2 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 700х1000 мм м. 91,9 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1000х400 мм м. 3,2 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали700 мм м. 46 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х500 мм м. 11,2 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х600 мм м. 2,1 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 700х700 мм м. 171,2 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 700х1000 мм м. 91,9 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1000х400 мм м. 3,2 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1050х550 мм м. 2,7 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 2100х550 мм м. 24,1 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 650х950 мм м. 8,9 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 700х950 мм м. 0,3 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 700х1000 мм м. 178 δ=0.8 мм	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%

		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 950х650 мм δ=0.8 мм м. 5 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 950х700 мм δ=0.8 мм м. 4,3 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1000х300 мм δ=0.8 мм м. 4,1 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1000х700 мм δ=0.8 мм м. 7,6 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1100х1200 мм δ=0.9 мм м. 5,4 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1200х1100 мм δ=0.9 мм м. 8,9 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1700х650 мм δ=0.9 мм м. 95,1 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 2000х500 мм δ=0.9 мм м. 4,5 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали700 мм δ=0.8 мм м. 18 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400х700 мм δ=0.8 мм м. 1,4 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х200 мм δ=0.8 мм м. 4,2 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х950 мм δ=0.8 мм м. 93 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х500 мм δ=0.8 мм м. 11,7 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х550 мм δ=0.8 мм м. 2,2 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х650 мм δ=0.8 мм м. 83,7 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 700х700 мм δ=0.8 мм м. 93,4 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 700х950 мм δ=0.8 мм м. 4,1 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 900х500 мм δ=0.8 мм м. 8,4 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1000х400 мм δ=0.8 мм м. 2,5 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 700х950 мм δ=0.8 мм м. 93,7 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 900х500 мм δ=0.8 мм м. 4,4 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 950х700 мм δ=0.8 мм м. 13 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х950 мм δ=0.8 мм м. 94,5 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 700х950 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 950х300 мм δ=0.8 мм м. 12,6 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 950х600 мм δ=0.8 мм м. 4,4 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 950х700 мм δ=0.8 мм м. 11,2 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1000х500 мм δ=0.8 мм м. 43,9 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1100х900 мм δ=0.9 мм м. 2,9 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1450х650 мм δ=0.9 мм м. 3 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1450х700 мм δ=0.9 мм м. 109,8 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х950 мм δ=0.8 мм м. 9,2 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 700х950 мм δ=0.8 мм м. 8,7 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 700х1000 мм δ=0.8 мм м. 179,1	

		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 750х2200 мм δ=0.9 мм м. 0,6 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 900х750 мм δ=0.8 мм м. 0,3 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 950х500 мм δ=0.8 мм м. 3,6 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 950х700 мм δ=0.8 мм м. 10 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1000х300 мм δ=0.8 мм м. 4,1 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1000х700 мм δ=0.8 мм м. 11,3 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1250х650 мм δ=0.9 мм м. 8,5 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1250х750 мм δ=0.9 мм м. 1,7 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1300х750 мм δ=0.9 мм м. 11,9 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1400х700 мм δ=0.9 мм м. 18 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1400х1000 мм δ=0.9 мм м. 4,7 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 2200х750 мм δ=0.9 мм м. 84,4 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х200 мм δ=0.8 мм м. 2,5 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х300 мм δ=0.8 мм м. 0,7 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х500 мм δ=0.8 мм м. 11,2 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х600 мм δ=0.8 мм м. 1,5 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 700х650 мм δ=0.8 мм м. 84,2 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 700х700 мм δ=0.8 мм м. 96,5 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 700х1000 мм δ=0.8 мм м. 191,7 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1000х400 мм δ=0.8 мм м. 3,8 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1000х500 мм δ=0.8 мм м. 4,2 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1000х700 мм δ=0.8 мм м. 6,4 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали700 мм δ=0.8 мм м. 14,7 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х1200 мм δ=0.9 мм м. 10,9 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 750х750 мм δ=0.8 мм м. 31 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 850х900 мм δ=0.8 мм м. 11,4 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 900х850 мм δ=0.8 мм м. 0,4 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 900х1300 мм δ=0.9 мм м. 0,3 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 950х850 мм δ=0.8 мм м. 67,8 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1000х500 мм δ=0.8 мм м. 2,8 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1200х600 мм δ=0.9 мм м. 14,1 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1500х500 мм δ=0.9 мм м. 9,6 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1700х400 мм δ=0.9 мм м. 2,2	

		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 2100х300 мм м. 17,5 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 2100х400 мм м. 5,8 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х500 мм м. 7,3 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х600 мм м. 1,5 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 650х1000 мм м. 12,7 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 650х1200 мм м. 145,2 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 850х500 мм м. 5,6 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1200х400 мм м. 4,8 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1200х500 мм м. 6 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1200х650 мм м. 0,8 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали500 мм м. 0,6 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали700 мм м. 27,7 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали700 мм м. 11,6 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 350х1100 мм м. 94,9 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400х100 мм м. 10,8 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 450х1100 мм м. 0,5 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х200 мм м. 0,9 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х700 мм м. 0,2 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х600 мм м. 2,6 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х700 мм м. 83,3 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 700х600 мм м. 2,6 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1000х600 мм м. 4,8 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1100х450 мм м. 12,5 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1200х400 мм м. 1,1 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х2150 мм м. 78,8 δ=1,2 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 550х1400 мм м. 0,5 δ=1,2 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х1000 мм м. 5,6 δ=1,2 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х1100 мм м. 6,8 δ=1,2 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х1450 мм м. 144,1 δ=1,2 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 750х1200 мм м. 11,3 δ=1,2 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 900х1200 мм м. 86 δ=1,2 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 900х1500 мм м. 70,6 δ=1,2 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1050х900 мм м. 16 δ=1,0 мм	

		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1100х300 мм м. 104,6 δ=1,0 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1100х600 мм м. 0,4 δ=1,0 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1100х800 мм м. 7,6 δ=1,0 м м Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1200х700 мм м. 9,4 δ=1,2 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1200х750 мм м. 8 δ=1,2 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1200х850 мм м. 8,1 δ=1,2 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1200х1200 мм м. 1,9 δ=1,2 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1450х700 мм м. 21 δ=1,2 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1500х900 мм м. 7,7 δ=1,2 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1800х400 мм м. 3,2 δ=1,2 м Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х2000 мм м. 156,4 δ=1,2 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х500 мм м. 0,5 δ=1,0 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х600 мм м. 1,4 δ=1,0 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х900 мм м. 67,9 δ=1,0 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х1400 мм м. 77,3 δ=1,2 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х500 мм м. 21,4 δ=1,0 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х600 мм м. 7,7 δ=1,0 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х700 мм м. 82,5 δ=1,0 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 650х1400 мм м. 1,5 δ=1,2 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 700х600 мм м. 7,9 δ=1,0 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 700х800 мм м. 12,3 δ=1,0 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 700х2000 мм м. 98,1 δ=1,2 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 800х600 мм м. 6,6 δ=1,0 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 800х700 мм м. 135,3 δ=1,0 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 900х500 мм м. 6 δ=1,0 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1400х500 мм м. 3,1 δ=1,2 мм В оздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 2000х300 мм м. 1,5 δ=1,2 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 2000х700 мм м. 2,8 δ=1,2 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали700 мм м. 43 δ=1,0 мм . **Паркинг** Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 100х100 мм м. 28,7 δ=0.5 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 150х100 мм м. 141,4 δ=0.5 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 150х150 мм м. 167,8 δ=0.5 мм	

		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 150х200 мм δ=0.5 мм м. 5,2 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 150х250 мм δ=0.5 мм м. 0,6 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 200х150 мм δ=0.5 мм м. 62,4 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 200х200 мм δ=0.5 мм м. 27,8 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 200х250 мм δ=0.5 мм м. 4,9 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 250х100 мм δ=0.5 мм м. 11 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 250х150 мм δ=0.5 мм м. 334,5 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 250х200 мм δ=0.5 мм м. 65,8 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х150 мм δ=0.7 мм м. 23,1 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х200 мм δ=0.7 мм м. 86,4 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х500 мм δ=0.7 мм м. 1,1 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х1100 мм δ=0.9 мм м. 3,7 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х1200 мм δ=0.9 мм м. 2,1 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х1650 мм δ=0.9 мм м. 10,6 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 350х200 мм δ=0.7 мм м. 228,5 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 350х250 мм δ=0.7 мм м. 36,9 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 350х300 мм δ=0.7 мм м. 14 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 350х1500 мм δ=0.9 мм м. 12 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400х150 мм δ=0.7 мм м. 4 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400х200 мм δ=0.7 мм м. 112,2 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400х250 мм δ=0.7 мм м. 5,6 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400х300 мм δ=0.7 мм м. 6,8 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400х400 мм δ=0.7 мм м. 2,3 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400х700 мм δ=0.9 мм м. 1,9 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400х1100 мм δ=0.9 мм м. 12,6 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400х1200 мм δ=0.9 мм м. 0,8 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400х1550 мм δ=0.9 мм м. 10,7 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 200х100 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 450х200 мм δ=0.9 мм м. 174,8 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 450х250 мм δ=0.7 мм м. 94,1 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 450х300 мм δ=0.7 мм м. 12,7 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х200 мм м. 14,9 δ=0.7 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х250 мм м. 21,6 δ=0.7 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х300 мм δ=0.7 мм м. 68,7 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х950 мм δ=0.8 мм м. 5,5	

		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х1000 мм δ=0.8 мм м. 6,5 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х1250 мм δ=0.9 мм м. 0,4 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х1400 мм δ=0.9 мм м. 0,4 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х1500 мм δ=0.9 мм м. 1,8 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 550х200 мм м. 168,7 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 550х250 мм δ=0.8 мм м. 29,3 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 550х300 мм δ=0.7 мм м. 9 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 550х700 мм δ=0.8 мм м. 1 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х200 мм δ=0.7 мм м. 62,6 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х250 мм δ=0.7 мм м. 17,9 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х300 мм δ=0.8 мм м. 21,2 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х350 мм δ=0.8 мм м. 20,6 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 650х200 мм δ=0.7 мм м. 17,4 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 650х300 мм δ=0.7 мм м. 25,2 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 650х500 мм δ=0.7 мм м. 10,3 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 650х700 мм δ=0.8 мм м. 1,5 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 700х200 мм δ=0.7 мм м. 35 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 700х250 мм δ=0.7 мм м. 28,8 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 700х400 мм δ=0.8 мм м. 68,8 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 700х650 мм δ=0.8 мм м. 32,2 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 700х700 мм δ=0.8 мм м. 39,1 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 700х800 мм δ=0.8 мм м. 14,7 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 750х300 мм δ=0.7 мм м. 30,7 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 750х700 мм δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 800х200 мм м. 20,2 δ=0.7 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 800х250 мм м. 6 δ=0.7 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 800х300 мм δ=0.8 мм м. 20,9 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 800х700 мм δ=0.8 мм м. 18,3 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 850х300 мм δ=0.7 мм м. 7,6 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 900х200 мм δ=0.7 мм м. 10,4 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 900х250 мм δ=0.7 мм м. 22,9 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 900х300 мм δ=0.7 мм м. 13,5 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 900х800 мм δ=0.8 мм м. 6,3 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 950х300 мм δ=0.7 мм м. 12,2	

		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 950х500 мм м. 112,9 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 950х700 мм м. 54,9 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 950х950 мм м. 12,7 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 950х1250 мм м. 6,6 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 966х660 мм м. 0,2 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 966х1004 мм м. 1 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1000х200 мм м. 30,3 δ=0.7 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1000х300 мм м. 9,7 δ=0.7 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1000х500 мм м. 306,1 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1000х650 мм м. 1,8 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1000х800 мм м. 12,8 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1000х1000 мм м. 1,5 δ=0.8 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1100х200 мм м. 11,1 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1100х300 мм м. 44,4 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1100х400 мм м. 97,9 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1100х500 мм м. 24,7 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1100х550 мм м. 5,1 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1100х600 мм м. 14,4 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1200х300 мм м. 103,5 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1200х400 мм м. 91,4 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1200х500 мм м. 37 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1200х600 мм м. 25,5 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1200х650 мм м. 12,2 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1200х700 мм м. 2,5 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1200х1000 мм м. 4,6 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1250х500 мм м. 12,5 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1250х550 мм м. 1,6 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1250х900 мм м. 7,2 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1250х950 мм м. 4,5 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1250х1000 мм м. 4,5 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1250х1250 мм м. 8 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1300х250 мм м. 6,9 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1300х300 мм м. 31,2 δ=0.9 мм	

		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1300х400 мм м. 10,1 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1300х750 мм м. 5,9 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1400х250 мм м. 11,7 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1400х400 мм м. 29,7 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1400х500 мм м. 126,1 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1450х550 мм м. 7,2 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1500х250 мм м. 7 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1500х300 мм м. 86,4 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1500х400 мм м. 43,4 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1500х500 мм м. 89,4 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1550х400 мм м. 3,4 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1550х600 мм м. 13,6 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1550х950 мм м. 0,6 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1550х1250 мм м. 2,1 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1600х300 мм м. 7,1 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1600х400 мм м. 47,6 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1600х500 мм м. 47,9 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1650х300 мм м. 0,2 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1650х550 мм м. 52,9 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1700х400 мм м. 6,3 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1800х250 мм м. 3 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 2000х300 мм м. 23,8 δ=0.9 мм Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 2000х700 мм	
25	Сети электроснаб-жения	Шинопровод на А630 от ГРЩ до ВРУ м 2 638,00 Шинопровод на А800 от ГРЩ до ВРУ м 1 870,00 Шинопровод на А1000 от ГРЩ до ВРУ м 1 875,00 Шинопровод на А1250 от ГРЩ до ВРУ м 1 360,00 Шинопровод на А2000 от ГРЩ до ВРУ м 1 380,00 **Кабель, провод:** 1х25 ПуГВнг-LS, 210м 1х35мм2 желто-зеленый ПуГВнг(А)-LS, 430м 1х4,0 ПуГВнг-LS, 195м 1х50м2 желто-зеленый ПуГВнг(А)-LS, 445м 1х50м2 ППГнг(А)-HF, 835м 1х70м2 желто-зеленый ПуГВнг(А)-LS, 135м 1х120 ППГнг(А)-HF , 4715м 1х150 ППГнг(А)-HF , 10975м 1х185 ППГнг(А)-HF , 12400м 1х240 ППГнг(А)-HF , 10750м 1х25 ППГнг(А)-HF , 1250м 1х25мм2 желто-зеленый , 100м 1х35мм2 ППГнг(А)-HF , 4430м 1х50мм2 ППГнг(А)-HF , 5073м 1х70мм2 ППГнг(А)-HF , 7920м 1х95мм2 ППГнг(А)-HF , 11988м	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%

		2х1,5мм2 АВВГнг-LS , 5000м 2х1,5мм2 ППГнг(А)-FRHF, 900м 2х1,5мм2 ППГнг(А)-HF, 1200м 3х1,5мм2 ППГнг(А)-HF , 16547м 3х1,5мм2 ППГнгА-FRHF, 27845м 3х10мм2 ППГнг(А)-FRHF, 20м 3х10мм2 ППГнг(А)-HF, 755м 3х16мм2 ППГнг(А)-FRHF, 20м 3х2,5мм2 ППГнг(А)-FRHF, 23019м 3х2,5мм2 ППГнг(А)-HF , 36505м 3х240м2 ППГнг(А)-FRHF, 20м 3х25мм2 ППГнг(А)-HF, 105м 3х4мм2 ППГнг(А)-FRHF, 2012м 3х4мм2 ППГнг(А)-HF , 8051м 3х50мм2 ППГнг(А)-HF, 40м 3х6мм2 ППГнг(А)-FRHF, 740м 3х6мм2 ППГнг(А)-HF , 1460м 3х6мм2 ППГнг(А)-HF , 450м 3х6мм2 ППГнг(А)-HF , 80м 3х6мм2 ППГнг(А)-HF , 300м 3х6мм2 ППГнг(А)-HF , 200м 3х70мм2 ППГнгА-FRHF, 28м 3х95мм2 ППГнг(А)-HF, 5м 4х1,5мм ППГнг(А)-HF , 140м 4х10мм2 ППГнг(А)-FRHF, 880м 4х10мм2 ППГнг(А)-HF, 427м 4х16мм2 ППГнг(А)-FRHF, 863м 4х2,5мм2 ППГнг(А)-FRHF, 7300м 4х2,5мм2 ППГнг(А)-HF, 190м 4х4мм2 ППГнг(А)-FRHF, 3085м 4х6мм2 ППГнг(А)-FRHF, 3145м 5х185мм2 ППГнг(А)-HF, 5м 5х1,5мм2 ППГнг(А)-HF, 1366м 5х10мм2 ППГнг(А)-FRHF, 1240м 5х10мм2 ППГнг(А)-HF , 3671м 5х120мм2 ППГнг(А)-HF, 14м 5х16мм2 ППГнг(А)-FRHF, 620м 5х16мм2 ППГнг(А)-HF , 402м 5х185мм2 ППГнг(А)-FRHF, 30м 5х2,5мм2 ППГнг(А)-FRHF, 8188м 5х2,5мм2 ППГнг(А)-HF , 7575м 5х25мм2 ППГнг(А)-FRHF, 932м 5х25мм2 ППГнг(А)-HF, 812м 5х35мм2 ППГнг(А)-HF , 85м 5х35мм2 ППГнгА-FRHF, 220м 5х4мм2 ППГнг(А)-FRHF, 899м 5х4мм2 ППГнг(А)-HF , 5319м 5х6мм2 ППГнг(А)-FRHF, 1487м 5х6мм2 ППГнг(А)-HF , 21795м 5х70мм2 ППГнг(А)-HF, 5м АВВГнг-LS2х1,5мм2 , 5000м	
26	Трубопроводы отопления/ теплоснабжения	Паркинг Труба стальная водогазопроводная обыкновенная: Ø15х2,8 ГОСТ 3262-75. 3433,8 м.п. Ø20х2,8 ГОСТ 3262-75. 811,1 м.п. Ø25х3,2 ГОСТ 3262-75. 2720,4 м.п. Ø32х3,2 ГОСТ 3262-75. 589,8 м.п. Ø40х3,5 ГОСТ 3262-75. 156,8 м.п. Ø50х3,5 ГОСТ 3262-75. 967,8 м.п. Труба стальная электросварная прямошовная: Ø76х3,5 ГОСТ 10704-91. 2379,8 м.п. Ø89х3,5 ГОСТ 10704-91. 1137 м.п. Ø108х4,0 ГОСТ 10704-91. 550,4 м.п. Ø133х4,5 ГОСТ 10704-91. 272,7 м.п. Ø159х4,5 ГОСТ 10704-91. 393,1 м.п. Ø219х5,0 ГОСТ 10704-91. 240,3 м.п Труба стальная водогазопроводная обыкновенная:	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%

		Ø15х2,8 ГОСТ 3262-75 6,4 м.п. Ø20х2,8 ГОСТ 3262-75 407,7 м.п. Ø25х3,2 ГОСТ 3262-75 939,9 м.п. Ø32х3,2 ГОСТ 3262-75 556,4 м.п. Ø40х3,5 ГОСТ 3262-75 345,6 м.п. Ø50х3,5 ГОСТ 3262-75 726,1 м.п. Труба стальная электросварная прямошовная: Ø76х3,5 ГОСТ 10704-91 848,4 м.п. Ø89х3,5 ГОСТ 10704-91 367,1 м.п. Ø108х4,0 ГОСТ 10704-91 208,7 м.п. Ø133х4,5 ГОСТ 10704-91 499,5 м.п. Ø159х4,5 ГОСТ 10704-91 70 м.п. Труба стальная водогазопроводная обыкновенная: Ø50х3,5 ГОСТ 3262-75 553 м.п. Труба стальная электросварная прямошовная: Ø76х3,5 ГОСТ 10704-91 82,9 м.п. Ø89х3,5 ГОСТ 10704-91 162,9 м.п. Ø108х4,0 ГОСТ 10704-91 137,1 м.п. Ø133х4,5 ГОСТ 10704-91 225,4 м.п. Труба стальная водогазопроводная обыкновенная: Ø50х3,5 ГОСТ 3262-75 553 м.п. Труба стальная электросварная прямошовная: Ø76х3,5 ГОСТ 10704-91 82,9 м.п. Ø89х3,5 ГОСТ 10704-91 162,9 м.п. Ø108х4,0 ГОСТ 10704-91 137,1 м.п. Ø133х4,5 ГОСТ 10704-91 225,4 м.п. Отопление Труба стальная водогазопроводная обыкновенная: Ø15х2,8 ГОСТ 3262-75 1м.п. Ø20х2,8 ГОСТ 3262-75 3,5 м.п. Ø25х3,2 ГОСТ 3262-75 37 м.п. Ø32х3,2 ГОСТ 3262-75 29 м.п. Ø40х3,5 ГОСТ 3262-75 41 м.п. Ø50х3,5 ГОСТ 3262-75 360 м.п. Труба стальная электросварная прямошовная: Ø76х3,5 ГОСТ 10704-91 132 м.п Теплоснабжение Труба стальная водогазопроводная обыкновенная: Ø20х2,8 ГОСТ 3262-75 6,5 м.п Ø25х3,2 ГОСТ 3262-75 35 м.п. Ø40х3,5 ГОСТ 3262-75 2,5 м.п. Отопление Труба стальная водогазопроводная обыкновенная: Ø15х2,8 ГОСТ 3262-75 8 м.п. Ø20х2,8 ГОСТ 3262-75 13 м.п. Ø25х3,2 ГОСТ 3262-75 37 м.п. Ø32х3,2 ГОСТ 3262-75 42 м.п. Ø40х3,5 ГОСТ 3262-75 41 м.п. Ø50х3,5 ГОСТ 3262-75 344 м.п Труба стальная электросварная прямошовная: Ø76х3,5 ГОСТ 10704-91 101 м.п. Теплоснабжение Труба стальная водогазопроводная обыкновенная: Ø20х2,8 ГОСТ 3262-75 16 м.п Ø25х3,2 ГОСТ 3262-75 35 м.п Отопление Труба стальная водогазопроводная обыкновенная: Ø15х2,8 ГОСТ 3262-75 3 м.п. Ø15х2,8 ГОСТ 3262-75 37 м.п. Ø32х3,2 ГОСТ 3262-75 58 м.п. Ø40х3,5 ГОСТ 3262-75 26 м.п. Ø50х3,5 ГОСТ 3262-75 374 м.п. Труба стальная электросварная прямошовная: Ø76х3,5 ГОСТ 10704-91 156 м.п. Теплоснабжение Труба стальная водогазопроводная обыкновенная: Ø20х2,8 ГОСТ 3262-75 5 м.п.	

		Ø25х3,2 ГОСТ 3262-75 28.м.п. Ø40х3,5 ГОСТ 3262-75 2 м.п. Отопление Труба стальная водогазопроводная обыкновенная: Ø15х2,8 ГОСТ 3262-75 233 м.п. Ø20х2,8 ГОСТ 3262-75 3.5 м.п. Ø25х3,2 ГОСТ 3262-75 18 м.п. Ø32х3,2 ГОСТ 3262-75 39 м п. Ø40х3,5 ГОСТ 3262-75 21 м.п. Ø50х3,5 ГОСТ 3262-75 88 м.п. Труба стальная электросварная прямошовная: Ø76х3,5 ГОСТ 10704-91 180 м.п. Ø89х3,5 ГОСТ 10704-91 76 м.п. Теплоснабжение Труба стальная водогазопроводная обыкновенная: Ø20х2,8 ГОСТ 3262-75 Ø25х3,2 ГОСТ 3262-75 Ø32х3,2 ГОСТ 3262-75 Ø40х3,5 ГОСТ 3262-75 Отопление Труба стальная водогазопроводная обыкновенная: Ø15х2,8 ГОСТ 3262-75 1,5 м.п. Ø20х2,8 ГОСТ 3262-75 20 м.п. Ø25х3,2 ГОСТ 3262-75 16 м.п Ø32х3,2 ГОСТ 3262-75 48 м.п. Ø40х3,5 ГОСТ 3262-75 215 м.п. Ø50х3,5 ГОСТ 3262-75 1.5 м.п. Труба стальная электросварная прямошовная: Ø76х3,5 ГОСТ 10704-91 335 м.п. Теплоснабжение Труба стальная водогазопроводная обыкновенная: Ø20х2,8 ГОСТ 3262-75 3 м.п. Ø25х3,2 ГОСТ 3262-75 45 м.п. Ø32х3,2 ГОСТ 3262-75 2.4 м.п. Отопление Труба стальная водогазопроводная обыкновенная: Ø15х2,8 ГОСТ 3262-75 348 м.п. Ø20х2,8 ГОСТ 3262-75 125 м.п. Ø25х3,2 ГОСТ 3262-75 86 м.п. Ø32х3,2 ГОСТ 3262-75 142 м.п. Ø40х3,5 ГОСТ 3262-75 440 м.п. Ø50х3,5 ГОСТ 3262-75 601 м.п. Труба стальная электросварная прямошовная: Ø76х3,5 ГОСТ 10704-91 452 м.п. Ø89х3,5 ГОСТ 10704-91 83 м.п. Теплоснабжение Труба стальная водогазопроводная обыкновенная: Ø20х2,8 ГОСТ 3262-75 2 м.п. Ø25х3,2 ГОСТ 3262-75 43 м.п. Ø32х3,2 ГОСТ 3262-75 45 м.п.	
27	Оборудование системы отопления (запорная арматура, узлы, приборы учета и прочее)	**Паркинг** **Отопление** Тепловентилятор с водяным нагревом 3-20кВт Volcano VR Mini AC 39 шт. Затвор дисковый Ридан-ЗДМ DN50 с рукояткой, материал диска чугун с эпоксидным покрытием, PN16, Tmax=120 ЗДМ 27 шт. Затвор дисковый Ридан-ЗДМ DN65 с рукояткой, материал диска чугун с эпоксидным покрытием, PN16, Tmax=120 ЗДМ 58 шт. Затвор дисковый Ридан-ЗДМ DN80 с рукояткой, материал диска чугун с эпоксидным покрытием, PN16, Tmax=120 ЗДМ 16 шт. Затвор дисковый Ридан-ЗДМ DN100 с рукояткой, материал диска чугун с эпоксидным покрытием, PN16, Tmax=120 ЗДМ 6 шт. Затвор дисковый Ридан-ЗДМ DN125 с рукояткой, материал диска чугун с эпоксидным покрытием, PN16, Tmax=120 ЗДМ 2 шт. Затвор дисковый Ридан-ЗДМ DN150 с рукояткой, материал диска чугун с эпоксидным покрытием, PN16, Tmax=120 ЗДМ 4 шт.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%

		Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN15, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °C BVR 94 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN20, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °C BVR 156 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN25, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °C BVR 124 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN32, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °C BVR 13 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN40, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °C BVR 14 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN50, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °C BVR 3 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR-D DN15, с внутренней резьбой, со спускным элементом и заглушкой, PN40, Tmax 110 °C BVR-D 26 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR-D DN20, с внутренней резьбой, со спускным элементом и заглушкой, PN40, Tmax 110 °C BVR-D 12 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN15, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °C BVR 100 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN20, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °C BVR 100 шт. **Теплоснабжение** Воздушно-тепловая завеса с водяным источником тепла L=1575мм Vmax=3600м3/ч, Q=32,2кВт в комплекте с пультом управления HL10 и кронштейнами КЭВ-70П4141W 8 шт. Затвор дисковый Ридан-ЗДМ DN65 с рукояткой, материал диска чугун с эпоксидным покрытием, PN16, Tmax=120 ЗДМ 18 шт. Затвор дисковый Ридан-ЗДМ DN80 с рукояткой, материал диска чугун с эпоксидным покрытием, PN16, Tmax=120 ЗДМ 2 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN15, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °C BVR 40 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN20, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °C BVR 60 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN25, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °C BVR 50 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN32, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °C BVR 20 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN40, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °C BVR 14 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN50, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °C BVR 28 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR-D DN32, с внутренней резьбой, со спускным элементом и заглушкой, PN40, Tmax 110 °C BVR-D 2 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN15, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °C BVR 100 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN20, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °C BVR 100 шт. **Отопление** Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN15, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °C BVR 8 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR-D DN15, с внутренней резьбой, со спускным элементом и заглушкой, PN40, Tmax 110 °C BVR-D 2 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR-D DN20, с внутренней резьбой, со спускным элементом и заглушкой, PN40, Tmax 110 °C BVR-D 8 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR-D DN25, с внутренней резьбой, со спускным элементом и заглушкой, PN40, Tmax 110 °C BVR-D 2 шт. **Теплоснабжение** Воздушно-тепловая завеса потолочная с электрическим нагревом L=2180мм Vmax=5200м3/ч, Q=36кВт, в комплекте с пультом управления HL10 и потолочными кронштейнами. КЭВ-36П4091E 1 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN40, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °C BVR 2 шт.	

		Кран шаровой полнопроходной латунный BVR-D DN20, с внутренней резьбой, со спускным элементом и заглушкой, PN40, Tmax 110 °C BVR-D 6 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR-D DN25, с внутренней резьбой, со спускным элементом и заглушкой, PN40, Tmax 110 °C BVR-D 4 шт. **Отопление** Бриз В 260х80х800 Бриз В 1 шт. Бриз В 260х80х2400 Бриз В 1 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN15, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °C BVR 8 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR-D DN15, с внутренней резьбой, со спускным элементом и заглушкой, PN40, Tmax 110 °C BVR-D 10 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR-D DN20, с внутренней резьбой, со спускным элементом и заглушкой, PN40, Tmax 110 °C BVR-D 6 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR-D DN25, с внутренней резьбой, со спускным элементом и заглушкой, PN40, Tmax 110 °C BVR-D 2 шт. **Теплоснабжение** Воздушно-тепловая завеса потолочная с электрическим нагревом L=2180мм Vmax=5200м3/ч, Q=36кВт, в комплекте с пультом управления HL10 и потолочными кронштейнами. КЭВ-36П4091Е 1 шт. Воздухоотводчик автоматический Airvent, муфтовый, материал корпуса - латунь, DN15, PN10, Tмакс. = 110 °C Airvent 2 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR-D DN20, с внутренней резьбой, со спускным элементом и заглушкой, PN40, Tmax 110 °C BVR-D 12шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR-D DN25, с внутренней резьбой, со спускным элементом и заглушкой, PN40, Tmax 110 °C BVR-D 6 шт. **Отопление** Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN15, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °C BVR 8 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR-D DN15, с внутренней резьбой, со спускным элементом и заглушкой, PN40, Tmax 110 °C BVR-D 4 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR-D DN25, с внутренней резьбой, со спускным элементом и заглушкой, PN40, Tmax 110 °C BVR-D 2 шт. **Теплоснабжение** Воздушно-тепловая завеса потолочная с электрическим нагревом L=2180мм Vmax=5200м3/ч, Q=36кВт, в комплекте с пультом управления HL10 и потолочными кронштейнами. КЭВ-36П4091Е 2 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR-D DN20, с внутренней резьбой, со спускным элементом и заглушкой, PN40, Tmax 110 °C BVR-D 4 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR-D DN40, с внутренней резьбой, со спускным элементом и заглушкой, PN40, Tmax 110 °C BVR-D 2 шт. **Отопление** Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN15, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °C BVR 10 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR-D DN15, с внутренней резьбой, со спускным элементом и заглушкой, PN40, Tmax 110 °C BVR-D 4 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR-D DN20, с внутренней резьбой, со спускным элементом и заглушкой, PN40, Tmax 110 °C BVR-D 4 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR-D DN25, с внутренней резьбой, со спускным элементом и заглушкой, PN40, Tmax 110 °C BVR-D 4 шт. **Теплоснабжение** Воздушно-тепловая завеса потолочная с электрическим нагревом L=2180мм Vmax=5200м3/ч, Q=36кВт, в комплекте с пультом управления HL10 и потолочными кронштейнами. КЭВ-36П4091Е 2 шт.	

		Кран шаровой полнопроходной латунный BVR-D DN20, с внутренней резьбой, со спускным элементом и заглушкой, PN40, Tmax 110 °C BVR-D 6 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR-D DN25, с внутренней резьбой, со спускным элементом и заглушкой, PN40, Tmax 110 °C BVR-D 2 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR-D DN32, с внутренней резьбой, со спускным элементом и заглушкой, PN40, Tmax 110 °C BVR-D 2 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR-D DN40, с внутренней резьбой, со спускным элементом и заглушкой, PN40, Tmax 110 °C BVR-D 2 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN15, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °C BVR 8 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR-D DN15, с внутренней резьбой, со спускным элементом и заглушкой, PN40, Tmax 110 °C BVR-D 2 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR-D DN25, с внутренней резьбой, со спускным элементом и заглушкой, PN40, Tmax 110 °C BVR-D 2 шт. **Теплоснабжение** Воздушно-тепловая завеса потолочная с электрическим нагревом L=2180мм Vmax=5200м3/ч, Q=36кВт, в комплекте с пультом управления HL10 и потолочными кронштейнами. КЭВ-36П4091Е 1шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR-D DN20, с внутренней резьбой, со спускным элементом и заглушкой, PN40, Tmax 110 °C BVR-D 2 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR-D DN32, с внутренней резьбой, со спускным элементом и заглушкой, PN40, Tmax 110 °C BVR-D 2 шт. **Отопление** Затвор дисковый Ридан-ЗДМ DN65 с рукояткой, материал диска нержавеющая сталь AISI 316, PN16, Tmax=120 ЗДМ 8 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN15, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °C BVR 44 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN20, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °C BVR 16 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN40, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °C BVR 6 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN50, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °C BVR 2 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR-D DN15, с внутренней резьбой, со спускным элементом и заглушкой, PN40, Tmax 110 °C BVR-D 2 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR-D DN20, с внутренней резьбой, со спускным элементом и заглушкой, PN40, Tmax 110 °C BVR-D 2 шт. **Теплоснабжение** Воздушно-тепловая завеса потолочная с электрическим нагревом L=2180мм Vmax=5200м3/ч, Q=36кВт, в комплекте с пультом управления HL10 и потолочными кронштейнами. КЭВ-36П4091Е 4 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN15, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °C BVR 6 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR-D DN20, с внутренней резьбой, со спускным элементом и заглушкой, PN40, Tmax 110 °C BVR-D 2 шт. Кран шаровой полнопроходной латунный BVR-D DN25, с внутренней резьбой, со спускным элементом и заглушкой, PN40, Tmax 110 °C BVR-D 2 шт.	
28	Оборудование ИТП (теплообменники, насосное оборудование, запорная, запорно-регулирующая	-теплообменник системы ГВС 1 ступени (1 зона), расчет №w102138180 – 2 шт. -теплообменник системы ГВС 2 ступени (1 зона), расчет №w102138181 – 2 шт. -теплообменник системы ГВС 1 ступени (2 зона), расчет №w102138185 – 2 шт.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации,

	арматура и прочее	-теплообменник системы ГВС 2 ступени (2 зона), расчет №w102138186 – 2 шт. -теплообменник системы отопления (1 зона), расчет №w102138711 – 1 шт. -теплообменник системы отопления (2 зона), расчет №w102138709 – 2 шт. - теплообменник системы вентиляции, расчет №w102138708 – 1 шт. -теплообменника системы обогрева дорожек, расчет №w102138402 – 1 шт. -насос циркуляции системы ГВС (1 зона); G = 6,43 м³/ч, Р = 17 м.вод.ст – 2 шт. -насос циркуляции системы ГВС (2 зона); G = 4,19 м³/ч, Р = 20 м.вод.ст – 2 шт. -насос циркуляции системы отопления (1 зона); G = 190,4 м³/ч, Р = 24 м.вод.ст – 2 шт. - насос циркуляции системы отопления (2 зона); G = 61,2 м³/ч, Р = 27 м.вод.ст – 2 шт. - насос циркуляции системы вентиляции; G = 89,1 м³/ч, Р = 18 м.вод.ст – 2 шт. -насос циркуляции системы обогрева дорожек; G = 24,8 м³/ч, Р = 26 м.вод.ст – 2 шт. -насос подпитки обогрева дорожек; G = 1,36 м³/ч, Р = 15,5 м.вод.ст – 1 шт. -кран шаровый фланцевый с мех. редуктором Ду200, Ру25 – 2 шт. -кран шаровый фланцевый с мех. редуктором Ду200, Ру16 – 5 шт. -кран шаровый фланцевый с мех. редуктором Ду150, Ру16 – 6 шт. -кран шаровый фланцевый Ду125, Ру16 – 4 шт. -кран шаровый фланцевый Ду100, Ру16 – 14 шт. -кран шаровый фланцевый Ду80, Ру16 – 13 шт. -кран шаровый фланцевый Ду65, Ру16 – 13 шт. -кран шаровый фланцевый Ду50, Ру16 – 5 шт. -кран шаровый муфтовый ВР-ВР (ручка-рычаг) Ду50 – 2 шт. -кран шаровый муфтовый ВР-ВР (ручка-рычаг) Ду40 – 1 шт. -кран шаровый под приварку Ду32, Ру40 – 2 шт. -кран шаровый муфтовый ВР-ВР (ручка-рычаг) Ду25 – 83 шт. -кран шаровый муфтовый ВР-ВР (ручка-рычаг) Ду20 – 28 шт. -кран шаровый муфтовый ВР-ВР (ручка-рычаг) Ду15 – 2 шт. -кран шаровый под приварку Ду15, Ру40 – 2 шт. -кран чугунный шаровый фланцевый с ручкой Ду80, Ру16 – 3 шт. -кран чугунный шаровый фланцевый с ручкой Ду65, Ру16 – 2 шт. -кран чугунный шаровый фланцевый с ручкой Ду50, Ру16 – 1 шт. -дисковый поворотный затвор (заслонка) с мех. редуктором Ду250, Ру16 – 2 шт. -дисковый поворотный затвор (заслонка) с мех. редуктором Ду200, Ру16 – 11 шт. -дисковый поворотный затвор (заслонка) с мех. редуктором Ду150, Ру16 – 11 шт. -дисковый поворотный затвор (заслонка) Ду125, Ру16 – 1 шт. -дисковый поворотный затвор (заслонка) Ду100, Ру16 – 8 шт. -дисковый поворотный затвор (заслонка) Ду80, Ру16 – 3 шт. -дисковый поворотный затвор (заслонка) Ду65, Ру16 – 12 шт. -дисковый поворотный затвор (заслонка) Ду0, Ру16 – 13 шт.	осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
29	Отопительные приборы	**Паркинг** **Отопление** Конвектор стальной настенный с кожухом с боковым подключением концевой, в комплекте с термостатическим клапаном и термостатической головкой (Модуль подключения А13): Конвектор стальной настенный с кожухом с боковым подключением концевой, в комплекте с термостатическим клапаном и термостатической головкой (Модуль подключения А31) : Конвектор электрический BEC/EVU-1500 8 шт. Воздушно-тепловая завеса с водяным источником тепла L=1575мм Vmax=3600м3/ч, Q=32,2кВт в комплекте с пультом управления HL10 и кронштейнами КЭВ-70П4141W 8 шт.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены.

		Стальной панельный радиатор с нижним подключением и встроенным термостатическим клапаном, в комплекте с заглушками и краном маевского, термостатической головкой, напольными кронштейнами: U-21-500-500 Prado Universal 1 шт. U-21-500-600 Prado Universal 2 шт. U-21-500-700 Prado Universal 1 шт. U-21-500-800 Prado Universal 1шт. U-21-500-1100 Prado Universal 1 шт. U-22-500-1100 Prado Universal 5 шт. U-22-500-1200 Prado Universal 2 шт. U-22-500-1300 Prado Universal 2 шт. Надземная часть Биметаллический секционный радиатор с нижним подключением и встроенным термастатическим клапанов, в комплекте с заглушками и краном маевкого, термостатической головкой, напольными кронштейнами: RIFAR BVL-350-4 RIFAR Base Ventil 3 шт. RIFAR BVL-350-5 RIFAR Base Ventil 2 шт. RIFAR BVL-350-6 RIFAR Base Ventil 3 шт. RIFAR BVL-350-8 RIFAR Base Ventil 2 шт. RIFAR BVR-350-10 RIFAR Base Ventil 3 шт. RIFAR BVL-350-12 RIFAR Base Ventil 7 шт. RIFAR BVL-350-14 RIFAR Base Ventil 3 шт. RIFAR BVL-350-16 RIFAR Base Ventil 12 шт. RIFAR BVR-350-18 RIFAR Base Ventil 1 шт. RIFAR BVL-350-20 RIFAR Base Ventil 2 шт. Стальной панельный радиатор с нижним подключением и встроенным термастатическим клапанов, в комплекте с заглушками и краном маевкого, термостатической головкой, напольными кронштейнами: U-21-300-400 Prado Universal 4 шт. U-21-300-500 Prado Universal 1 шт. U-21-500-600 Prado Universal 3 шт. U-21-500-900 Prado Universal 1 шт. U-21-500-1300 Prado Universal 1 шт. Стальной панельный радиатор с боковым подключением, в комплекте с заглушками и краном маевкого, с термостатическим прямым клапаном (KT01) с термостатической головкой, запорно-регулирующим прямым клапаном (KZ01), настенными кронштейнами: C-22-300-1000 Prado Classic 10 шт. C-22-300-1200 Prado Classic 9 шт. C-22-300-1400 Prado Classic 1 шт.	Процент износа 0,0%
30	Насосы	**Насосная установка 1 зоны водоснабжения:** Насосная установка COR-3 MVL 2007/SK w-MB-EB-R на базе 3-х насосов (2 раб., 1 резерв.) Q=43,24 м3 /ч; H=68,8 м, Рнас1=7,5 кВт 1 компл. **Насосная установка 2 зоны водоснабжения:** Насосная установка WILO COR-3 MVL 1608/SK w-MB-EB-R на базе 3-х насосов (2 раб., 1 резерв.) Q=25,24 м3/ч; H=97,4 м, Рнас1=7,5 кВт 1 компл. **Насосная станция пожаротушения** Насосная станция "Спрут-PSL" исполнение [2xBL100/220-7,5/4 + MVI204 + Мембранный бак]200N/PSL + SmartFly + ШАК исполнение ПН/7,5/3L/O + ПН/7,5/3L/P + Жокей/0,75/3L/АВР - Ш4/ПУРL/1ПР10.5/IP54/Red/Фундамент Q=139м.куб/ч H=12,5м 1 компл. "Спрут-PSL" исполнение [2xBL65/170-15/2 + MVI405 + Мембранный бак]150N/PSL + SmartFly + ШАК исполнение ПН/15/3L/O + ПН/15/3L/P + Жокей/1,1/3L/АВР - Ш4/ПУРL/1ПР10.5/IP54/Red/Фундамент Q=69м.куб/ч H=40 м. 1 компл "Спрут-PSL" исполнение [2xMVI1611/6 + MVI408 + Мембранный бак]80N/PSL + SmartFly + ШАК исполнение ПН/7,5/3L/O + ПН/7,5/3L/P + Жокей/2,2/3L/АВР - Ш4/ПУРL/1ПР10.5/IP54/Red/Фундамент Q=20,88м.куб/ч H=63,4м 1 компл. "Спрут-PSL" исполнение [2xBL40/120-2,2/2 + MVI203 + Мембранный бак]100N/PSL + SmartFly + ШАК исполнение ПН/2,2/3L/O + ПН/2,2/3L/P + Жокей/0,55/3L/АВР - Ш4/ПУРL/1ПР10.5/IP54/Red/Фундамент Q=38м.куб/ч H=6,7м 1 компл.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%

31	Трубопроводы холодной/горячей воды	**ХВС** **1 зона** Трубопроводы: Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду15х2,8 ГОСТ 3262-7 225 м.п Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду50х3,5 ГОСТ 3262-7 675 м.п. Стальная электросварная прямошовная оцинкованная Ду65х4,0 ГОСТ10704-9 175 м.п. Стальная электросварная прямошовная оцинкованная Ду80х4,0 ГОСТ10704-9 205 м.п. Стальная электросварная прямошовная оцинкованнаяДу100х4,5 ГОСТ10704-9 75 м.п. **2 зона** Трубопроводы: Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду15х2,8 ГОСТ 3262-7 32 м.п. Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду50х3,5 ГОСТ 3262-7 660 м.п. Стальная электросварная прямошовная оцинкованная Ду65х4,0 ГОСТ10704-9 20 м.п. Стальная электросварная прямошовная оцинкованная Ду80х4,0 ГОСТ10704-9 205 м.п. Стальная электросварная прямошовная оцинкованнаяДу100х4,5 ГОСТ10704-9 36 м.п. **3 зона** Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду15х2,8 ГОСТ 3262-75 382 м.п. Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду20х2,8 ГОСТ 3262-75 160 м.п. Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду25х3,2 ГОСТ 3262-75 70 м.п. Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду32х3,2 ГОСТ 3262-75 225 м.п. Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду40х3,5 ГОСТ 3262-7550 м.п. Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду50х3,5 ГОСТ 3262-75 100 м.п. Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду65х4,0 ГОСТ 3262-75 252 м.п. **4 зона** Трубопроводы: Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду25х3,2 ГОСТ 3262-75 500 м.п. Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду32х3,2 ГОСТ 3262-75 40 м.п. Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду40х3,5 ГОСТ 3262-75 61 м.п. Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду50х3,5 ГОСТ 3262-75 180 м.п. **5 зона** Трубопроводы: Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду15х2,8 ГОСТ 3262-75 400 м.п. Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду20х2,8 ГОСТ 3262-75 30 м.п. Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду25х3,2 ГОСТ 3262-75 120 м.п. Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду40х3,5 ГОСТ 3262-75 335 м.п. Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду50х3,5 ГОСТ 3262-75 9 м.п. **1 Корпус** Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду15х2,8 ГОСТ 3262-75 656 м.п Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду20х2,8 ГОСТ 3262-75 85 м.п.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%

		Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду20х2,8 ГОСТ 3262-75 8 м.п. Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду25х3,2 ГОСТ 3262-75 180м.п. Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду32х3,2 ГОСТ 3262-75 1720м.п. Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду40х3,5 ГОСТ 3262-75 933 м.п. Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду50х3,5 ГОСТ 3262-75 278 м.п. ГВС **1 зона** Трубопроводы: Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду15х2,8 ГОСТ 3262-75 м. 350,0 Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду20х2,8 ГОСТ 3262-75 м. 189,6 Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду25х3,2 ГОСТ 3262-75 м. 11,6 Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду32х3,2 ГОСТ 3262-75 м. 217,3 Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду40х3,5 ГОСТ 3262-75 м. 17,5 Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду50х3,5 ГОСТ 3262-75 м. 896,0 м. 239,4 Стальная электросварная прямошовная оцинкованная Ду65х4,0 ГОСТ10704-91 Стальная электросварная прямошовная оцинкованная Ду80х4,0 ГОСТ10704-91 м. 195,0 Стальная электросварная прямошовная оцинкованнаяДу100х4,5 ГОСТ10704-91 м. 42,0 **2 зона** Трубопроводы: Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду15х2,8 ГОСТ 3262-75 м. 66,0 Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду20х2,8 ГОСТ 3262-75 м. 20,0 Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду25х3,2 ГОСТ 3262-75 м. 20,0 Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду32х3,2 ГОСТ 3262-75 м. 4,0 Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду40х3,5 ГОСТ 3262-75 м. 832.9 Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду50х3,5 ГОСТ 3262-75 м. 822,8 Стальная электросварная прямошовная оцинкованная Ду65х4,0 ГОСТ10704-91 м. 193,7 Стальная электросварная прямошовная оцинкованная Ду80х4,0 ГОСТ10704-91 м. 235.0 Стальная электросварная прямошовная оцинкованнаяДу100х4,5 ГОСТ10704-91 м. 41.1 **3 зона** Трубопроводы: Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду15х2,8 ГОСТ 3262-75 м. 107,1 Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду20х2,8 ГОСТ 3262-75 м. 2,9 Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду25х3,2 ГОСТ 3262-75 м. 76,1 Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду32х3,2 ГОСТ 3262-75 м. 65,0 Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду40х3,5 ГОСТ 3262-75 м. 28,9 Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду50х3,5 ГОСТ 3262-75 м. 21,0 **4 зона**	

		Трубопроводы: Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду15х2,8 ГОСТ 3262-75 м. 381,9 Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду20х2,8 ГОСТ 3262-75 м. 28,6 Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду25х3,2 ГОСТ 3262-75 м. 16,4 Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду32х3,2 ГОСТ 3262-75 м. 29,5 Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75 Ду40х3,5 ГОСТ 3262-75 м. 323,3 **Надземная часть.** Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø 15х2,8 ГОСТ 3262-75 – 1876 м. Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду20х2,8 ГОСТ 3262-75 м. 4 Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø 25х3,2 ГОСТ 3262-75 – 2619 м. Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø32х3,2 ГОСТ 3262-75 – 2257 м м. Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø40х3,5 ГОСТ 3262-75 – 289 м. Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø50х3,5 ГОСТ 3262-75 – 244 м.	
32	Трубопроводы АВПТ (система автоматического водяного пожаротушения)	Стальная водогазопроводная Ду15х2,8 ГОСТ 3262-75 м. 9,0 Стальная водогазопроводная Ду25х3,2 ГОСТ 3262-75 м. 122,8 Стальная водогазопроводная Ду32х3,2 Стальная электросварная_Прямошовная Ду76х3,5 8.5м Стальная электросварная_Прямошовная Ду89х3,5 522,5м Стальная электросварная_Прямошовная Ду133х4,0 7,2 Стальная водогазопроводная Ду40х3,5 16,8 Стальная электросварная_Прямошовная Ду57х3,5 95,8 Стальная электросварная_Прямошовная Ду57х3, 5,3 п.м. Стальная электросварная_Прямошовная Ду89х3,5 325м. Стальная электросварная_Прямошовная Ду57х3, 5,3 п.м. Стальная электросварная_Прямошовная Ду89х3,5 325м Стальная водогазопроводная Ду15х2,8 ГОСТ 3262-75 м. 6,0 Стальная водогазопроводная Ду25х3,2 ГОСТ 3262-75 м. 57,9 Стальная водогазопроводная Ду32х3,2 ГОСТ 3262-75 м. 3,0 Стальная электросварная_Прямошовная Ду57х3,5 ГОСТ 10704-91 м. 23,3 ГОСТ 10704-91 Стальная электросварная_Прямошовная Ду89х3,5 м. 503,1 ручным приводом с контролем положения УКПЗА, Ду80, РN16 3т Стальная электросварная_Прямошовная Ду57х3, 16,6 п.м. Стальная электросварная_Прямошовная Ду89х3,5 4 35м. Стальная водогазопроводная Ду15х2,8 ГОСТ 3262-75 м. 4,3 Стальная водогазопроводная Ду20х2,8 ГОСТ 3262-75 м. 0,0 Стальная водогазопроводная Ду25х3,2 ГОСТ 3262-75 м. 57,7 Стальная водогазопроводная Ду32х3,2 ГОСТ 3262-75 м. 20,7 Стальная водогазопроводная Ду40х3,5 ГОСТ 3262-75 м. 3,8 Стальная электросварная_Прямошовная Ду57х3,5 ГОСТ 10704-91 м. 31,6 Стальная электросварная_Прямошовная Ду76х3,5 ГОСТ 10704-91 м. 0,1 Стальная электросварная_Прямошовная Ду89х3,5 828м. принклерный ороситель розеткой вниз скрытого исполнения СВК0-РНо 0,42-R1/2/P57.B3-"СВК-К80" Спецавтоматик 35 **Паркинг** Стальная водогазопроводная Ду15х2,8 ГОСТ 3262-75 м. 4,0 Стальная электросварная_Прямошовная Ду57х3,5 ГОСТ 10704-91 м. 37,1 Стальная электросварная_Прямошовная Ду89х3,5 ГОСТ 10704-91 м. 15,7 Стальная электросварная_Прямошовная Ду159х4,5 ГОСТ 10704-91 м. 3,0 Стальная электросварная_Прямошовная Ду57х3,5 ГОСТ 10704-91 м. 2999,8 Стальная электросварная_Прямошовная Ду89х3,5 ГОСТ 10704-91 м. 732,4 Стальная электросварная_Прямошовная Ду108х4,0 ГОСТ 10704-91 м. 992,9	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%

		Стальная электросварная_Прямошовная Ду57х3,5 ГОСТ 10704-91 м. 1,1 Стальная электросварная_Прямошовная Ду89х3,5 ГОСТ 10704-91 м. 944,8 Стальная электросварная_Прямошовная Ду108х4,0 ГОСТ 10704-91 м. 821	
33	Оборудование АВПТ	**Корпус 1** Затвор дисковый с ручным приводом с контролем положения УКПЗА, Ду125, PN16 3т 80/1,0(Р)-Ф.У3.1-"АМК-100" Спецавтоматика шт. 1 Сигнализатор (реле) потока жидкости_Стрим_ЗАО ПО Спецавтоматика: Ду-125 СПЖ (25-150)-0,63/1,6(3)-УН(G1/2).У2-"Стрим"v5 Спецавтоматика шт. 1 Стальная электросварная_Прямошовная Ду57х3,5 32,9 Затвор дисковый с ручным приводом с контролем положения УКПЗА, Ду80, PN16 3т 80/1,0(Р)-Ф.У3.1-"АМК-80" Спецавтоматика шт. 8 Шаровый кран Ду50 шт. 6 Клапан Ø51мм., латунь, угловой, муфта-цапка Рукав пожарный напорный латексированный, в сборе с головками ГР-50, длиной 20м Ствол пожарный, диаметр 16мм. 80шт. Корзины пожарные 80шт **Корпус 2** Затвор дисковый с ручным приводом с контролем положения УКПЗА, Ду80, PN16 3т 80/1,0(Р)-Ф.У3.1-"АМК-80" Спецавтоматика шт. 8 Шаровый кран Ду50 шт.84 Клапан Ø51мм., латунь, угловой, муфта-цапка шт.84 Рукав пожарный напорный латексированный, в сборе с головками ГР-50, длиной 20м шт.44 Ствол пожарный, диаметр 16мм. шт.84 Корзины для рукавов. Шт.84 **Корпус 3** Затвор дисковый с ручным приводом с контролем положения УКПЗА, Ду80, PN16 3т 80/1,0(Р)-Ф.У3.1-"АМК-80" Спецавтоматика шт. 8 Шаровый кран Ду50 шт.4 Клапан Ø51мм., латунь, угловой, муфта-цапка шт.84 Рукав пожарный напорный латексированный, в сборе с головками ГР-50, длиной 20м шт.44 Ствол пожарный, диаметр 16мм. шт.84 Корзины для рукавов. Шт.84 **Корпус 4** Затвор дисковый с ручным приводом с контролем положения УКПЗА, Ду80, PN16 3т 80/1,0(Р)-Ф.У3.1-"АМК-80" Спецавтоматика шт. 14 Шаровый кран Ду50шт. 7 Шаровый кран Ду15шт. 1 **Корпус 5** Затвор дисковый с ручным приводом с контролем положения УКПЗА, Ду80, PN16 3т 80/1,0(Р)-Ф.У3.1-"АМК-80" Спецавтоматика шт. 8 Шаровый кран Ду50 шт.4 Клапан Ø51мм., латунь, угловой, муфта-цапка шт.84 Рукав пожарный напорный латексированный, в сборе с головками ГР-50, длиной 20м шт.84 Ствол пожарный, диаметр 16мм. шт.84 Корзины для рукавов. Шт. 84 **Корпус 6** Спринклерный ороситель розеткой вниз скрытого исполнения СВК0-РНо 0,42-R1/2/P57.B3-"СВК-К80" Спецавтоматик 35 Шкаф для пожарного крана и огнетушителя, навесной 7шт. Корзины для рукавов 119шт Затвор дисковый с ручным приводом с контролем положения УКПЗА, Ду80, PN16 3т 80/1,0(Р)-Ф.У3.1-"АМК-80" Спецавтоматика шт. 27 Шаровый кран Ду50 BV-03/T Динарм шт. 13 **Паркинг** Спринклер розеткой вверх 5728	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%

		Спринклер розеткой вниз шт. 182 Стальная электросварная_Прямошовная Ду57х3,5 ГОСТ 10704-91 м. 2999,8 Стальная электросварная_Прямошовная Ду89х3,5 ГОСТ 10704-91 м. 732,4 Стальная электросварная_Прямошовная Ду108х4,0 ГОСТ 10704-91 м. 992,9 Стальная электросварная_Прямошовная Ду57х3,5 ГОСТ 10704-91 м. 1,1 Стальная электросварная_Прямошовная Ду89х3,5 ГОСТ 10704-91 м. 944,8 Стальная электросварная_Прямошовная Ду108х4,0 ГОСТ 10704-91 м. 821,6 5мм., латунь, угловой, муфта-цапка, с датчиком положения ДППК-65 Шкаф пожарного крана металлический встраиваемый, комплектно с : Рукав пожарный напорный латексированный, в сборе с головками ГР-65, длиной 20м Ствол пожарный, диаметр 16мм. 258 Огнетушитель порошковый 258	
34	Трубопроводы системы водоотведения	**Система хоз.-бытовой канализации (К1)** Трубопровод канализации из труб чугунных безраструбных SML 050, с установкой фасонных элементов, устройством и заделкой мест прохода через конструкции м. 155 Трубопровод канализации из труб чугунных безраструбных SML 0100, с установкой фасонных элементов, устройством и заделкой мест прохода через конструкции м. 1134 Трубопровод канализации из труб чугунных безраструбных SML 0125, с установкой фасонных элементов, устройством и заделкой мест прохода через конструкции м. 44 Трубопровод канализации из труб чугунных безраструбных SML 0150, с установкой фасонных элементов, устройством и заделкой мест прохода через конструкции м. 258 Трубопровод канализации из ПП труб Ф50, с установкой фасонных элементов, устройством и заделкой мест прохода через конструкции м. 90 Трубопровод канализации из ПП труб Ф110, с установкой фасонных элементов, устройством и заделкой мест прохода через конструкции м. 9600 **Система ливневой канализации (К2)** Трубопровод канализации из стальных оц. труб Ду50х3,5, с установкой фасонных элементов, устройством и заделкой мест прохода через конструкции м. 2464 Трубопровод канализации из труб чугунных безраструбных SML 0100, с установкой фасонных элементов, устройством и заделкой мест прохода через конструкции м. 233 Трубопровод канализации из труб чугунных безраструбных SML 0150, с установкой фасонных элементов, устройством и заделкой мест прохода через конструкции м. 123,00 Трубопровод канализации из ПП труб 0110х3,2, с установкой фасонных элементов, устройством и заделкой мест прохода через конструкции м. 1122,00 **Система Дренажной канализации (К4)** Трубопровод канализации из труб чугунных безраструбных SML 0100, с установкой фасонных элементов, устройством и заделкой мест прохода через конструкции м. 358 Трубопровод канализации из ПП труб 0110, с установкой фасонных элементов, устройством и заделкой мест прохода через конструкции м. 1412 **Паркинг** **Система хоз.-бытовой канализации (К1, К1.1)** Трубопровод канализации из труб чугунных безраструбных SML Ф50, с установкой фасонных элементов, устройством и заделкой мест прохода через конструкции м. 289,80 Трубопровод канализации из труб чугунных безраструбных SML Ф100, с установкой фасонных элементов, устройством и заделкой мест прохода через конструкции м. 992,50 Трубопровод канализации из труб чугунных безраструбных SML Ф150, с установкой фасонных элементов, устройством и заделкой мест прохода через конструкции м. 468,50 **Дренажная канализация К4**	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%

		Трубопровод канализации из стальных оц. труб Ду50х3,5, с установкой фасонных элементов, устройством и заделкой мест прохода через конструкции м. 2 651,70 Трубопровод канализации из стальных оц. труб Ду65х4,0, с установкой фасонных элементов, устройством и заделкой мест прохода через конструкции м. 48,70 Трубопровод канализации из стальных оц. труб Ду80х4,0, с установкой фасонных элементов, устройством и заделкой мест прохода через конструкции м. 113,10 Трубопровод канализации из труб чугунных безраструбных SML Ф100, с установкой фасонных элементов, устройством и заделкой мест прохода через конструкции м. 962,20 Трубопровод канализации из труб чугунных безраструбных SML Ф150, с установкой фасонных элементов, устройством и заделкой мест прохода через конструкции м. 125,30 **Система ливневой канализации (К2)** Трубопровод канализации из труб чугунных безраструбных SML Ф100, с установкой фасонных элементов, устройством и заделкой мест прохода через конструкции м. 6,10 Трубопровод канализации из труб чугунных безраструбных SML Ф150, с установкой фасонных элементов, устройством и заделкой мест прохода через конструкции м. 405,00 Трубопровод канализации из труб чугунных безраструбных SML Ф200, с установкой фасонных элементов, устройством и заделкой мест прохода через конструкции м. 19,70 Трубопровод канализации из труб чугунных безраструбных SML Ф250, с установкой фасонных элементов, устройством и заделкой мест прохода через конструкции м. 22,00	
35	Система кондиционирования	К1.5 Мульти сплит система в составе: «LG» компл. 1 Наружный блок Qх=10,0 кВт, N=3,47 кВт MU5M40 U44 шт. 1 Внутренний блок канального типа в комплекте с пультом Qх=5,0 кВт, Qт=5,5 кВтCL18R шт. 2 Универсальный диффузор круглый ДПУ-М Ø250Арктика шт.2 К1.2 Мульти сплит система в составе: «LG» компл. 1 Наружный блок Qх=10,0 кВт, N=3,47 кВт MU5M40 U44 шт. 1 Внутренний блок канального типа в комплекте с пультом Qх=5,0 кВт, Qт=5,5 кВтCL18R шт. 2 К1.3 Мульти сплит система в составе: «LG» компл. 1 Наружный блок Qх=12,5 кВт, N=3,87 кВт MU5M40 U44 шт. 1 Внутренний блок канального типа в комплекте с пультом Qх=7.1 кВт, Qт=7.1 кВтCL24R шт. 2 1.4 Сплит система в комплекте с пультом, в составе: «LG» компл. 1 Наружный блок Qх=6,8 кВт, N=2,12 кВт UU24WR шт. 1 Внутренний блок канального типа в комплекте с пультом Qх=6,8 кВт, Qт=7.2 кВтCL24R шт. 1 2К2.4 Мульти сплит система в составе: «LG» компл. 1 Наружный блок Qх=12,5 кВт, N=3,87 кВт MU5M40 U44 шт. 1 Внутренний блок канального типа в комплекте с пультом Qх=7.1 кВт, Qт=7.1 кВтCL24R шт. 2 3 Универсальный диффузор круглый ДПУ-М Ø200 Арктика шт. 4 К1.5 Сплит система канального типа, в комплекте с пультом UU24WR/CL24R «LG» компл. 1 Qх=7,5 кВт, N=3,0 кВт Воздушный клапан (заслонка) для регулирования расхода воздуха (дроссель клапан) АВК 200х100 Арктика шт 1 Универсальный диффузор круглый (вытяжной) ДПУ-М 250 Арктика шт 2 К1.6; К5.6 Сплит система канального типа в комплекте с пультом, в составе: «LG» компл. 2 Наружный блок Qх=6,8 кВт, N=2,12 кВт UU24WR шт. 2 Внутренний блок канального типа в комплекте с пультом Qх=6,8 кВт, Qт=7.2 кВтCL24R шт. 2 К2.6; Сплит система канального типа в комплекте с пультом, в составе: «LG» компл. 3 К3.6;К4.6	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%

		Наружный блок Qx=4,9 кВт, N=1,51 кВт UU18WR шт. 3 Внутренний блок канального типа в комплекте с пультом Qx=4,9 кВт, Qт=5,3 кВт CL18R шт. 3 К6.6,К7.6 Мульти сплит система канального типа в комплекте с пультом, в составе: «LG» компл. 2 Наружный блок Qx=7,5 кВт, N=2,15 кВт MU4M25 U44 шт. 2 Внутренний блок канального типа в комплекте с пультом CL09R шт. 4 1 К1-К13 (К1а-К13а) Сплит система настенного типа LG PROCOOL B18TS «LG» компл. 26 13-резервных Qx=5.28 кВт, N=1.6 кВт B18TS.NSK / B18TS.UL2 «LG» Блок согласования работы кондиционеров шт. 13 2 К14-К15 Сплит система настенного типа LG PROCOOL B12TS «LG» компл. 2 Qx=3,52 кВт, N=1.085 кВт B12TS.NSJ / B12TS.UA3 «LG» 3 К16 Сплит система настенного типа LG PROCOOL B09TS «LG» компл. 1 Qx=2,7 кВт, N=0,771 кВт B09TS.NSJ / B09TS.UA3 «LG» 3 Дренажный насос, для настенных блоков сплит системы Silent+ Mini Lime «Aspen» шт. 29	
36	Коллективные приборы учета	Приборы учета тепловой энергии: Теплосчетчик ИТП ВИС.ТЗ ТС-00-02-00-01-02-02-01-1-0-0-0-0-1-0-0-Е Ду150 – 1 шт.; Водомер – 1 шт. Электросчетчик – 4 шт.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
37	Тепловая завеса	Компактная воздушно-тепловая завеса КЭВ-70П4141W 8 шт; Смесительный узел КЭВ-УТМ-4 (без насоса) 8 шт; Компактная воздушно-тепловая завеса КЭВ-36П4091Е (потолочная) 11 шт	
38	Системы АСПЗ	1. Модуль газового пожаротушения (Кронштейн потолочный КП-25.100 в комплекте), ЛПТ МГП-25-30-20, “Луис+” 60 шт. 2. Электромагнитный активатор пуска с возможностью ручного пуска, ЛПТ ЭП-2-Р, “Луис+” 60 шт. 3. Сигнализатор давления, ЛПТ СДГ-2, “Луис+” 60 шт. 4. ЗАПАС Модуль газового пожаротушения, ЛПТ МГП-25-30-20, “Луис+” 3 шт. 5. ЗАПАС Манометр электроконтактного, ЛПТ ЭКМ, 62 шт. 6. Клапан сброса избыточного давления, КСИД-0,5-600, “Луис+” 29 шт. 7. Решетка для КСИДа, РДК-600, “Луис+” 29 шт. 8. Дымосос в комплекте: всасывающая двухзонная обвязка, рукав напорный 10м, адаптер для узла стыковочного ВП-2шт., ДПЭ-7 (4ЦМ), “Луис+” 1 шт. 9. Узел стыковочный, ВП, “Луис+” 58 шт. 10. Самоспасатель изолирующий (20 мин.) в Монтаж коробке, СПИ-20, “Луис+” 2 шт. 11. Шкаф ШСП предназначен для хранения самоспасателей спи-20 “Луис+” 1 шт.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
39	Слаботочные системы	**Система охранно-тревожной сигнализации** 1. Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный, R3-Рубеж-2ОП, Рубеж 10 шт. 2. Источник вторичного электропитания резервированный адресный, ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х7 БР, Рубеж 11 шт. 3. Аккумулятор 12В, 7Ач, DT1207, Рубеж 20 шт.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной

		4. Изолятор шлейфа, М3-1-R3 267 шт. 5. Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный, ИО 10220-2, Рубеж 1600 шт. 6. Модуль сопряжения преобразователь интерфейса, R3-MC-E, Рубеж 1 шт. **Система контроля и управления доступа** 1. Сетевой контроллер доступа (точки доступа)* Tibbo 91 шт. 2. Сетевого контроллера доступа (лифтовой)* Tibbo 44 шт 3. Встраиваемый считыватель QR-кодов и RFID карт Mifare 13,56 МГц ER1003 ZKTeco 54 шт. 4. Внешняя NFC антенны для считывателей ESMART® Reader серии OEM EA1361 ESMART 17 шт. 5. Кнопка запроса на выход, контакт «НО» AT-H801A AccordTec 185 шт. 6. Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-6 (5) СМК-6 Магнито-контакт 314 шт. 7. Извещатель охранный магнито-контактного (уличный) ДПМ-3 исп.02 Магнито-контакт 71 шт. 8. Замок электромагнитный с монтажным уголком AL-400 Premium ЭКСКОН 144 шт. 9. Замок электромагнитный влагозащищенный AL-350F8-M-02 ЭКСКОН 59 шт. 10. Корпус навесной с монтажной панелью 800х600х250мм R5CE0869 ДКС 83 шт. 11. Адаптер ModBUS ЛНГС.465213.271 ДК Обь 24 шт. 12. Резервированый источник питания, 12В, 3А СКАТ-1200М (СКАТ ИБП-12/3-12) Бастион 112 шт. 13. АКБ, 12 А*ч DTM1212 Delta 224 шт. 14. Бесконтактная карта под прямую печать Mifare Classic 1k 13,56 МГц Торговая сеть 4150 шт. 15. Персональный компьютер. Клавиатура и мышь в комплекте. 2 шт. 16. Монитор АРМ U2720Q DELL 4 шт. 17. Клавиатура + мышь KK-3330 A4Tech 2 шт. 18. Источник бесперебойного питания SMART WINNER II 2000 IPPON 2 шт. 19. АКБ к источнику бесперебойного питания EBM Smart Winner II 2000/3000 IPPON 2 шт. 20. Кабель питания монитор-компьютер iec 320 c13 - iec 320 c14 (3x0.75). 1.8м PC-189-VDE-1.8M Cabeus 4 шт. 21. Кабель DPm-DPm 1.8м Cablexpert 2 шт. 22. Кабель HDMI-HDMI 1.8м Cablexpert 2 шт. 23. Настольный считыватель ESMART® Reader DESKTOP серии USB ESMART® Reader DESKTOP серии USB ESMART 2 шт. 24. Комплект ПО (сервер/клиент) организация АРМ Бюро пропусков TDST - TIBBO DEVICE SERVER TOOLKIT ДЛЯ WINDOWS Tibbo 2 шт. 25. Сервер Flagman в комплекте с ПО RX123.6-008LH STSS 2 шт. 26. **Система домофонной связи** 1. Комплект ПО (сервер/клиент) организация АРМ Бюро пропусков TDST - TIBBO DEVICE SERVER TOOLKIT ДЛЯ WINDOWS Tibbo 1 шт. 2. Сервер Flagman в комплекте с ПО RX123.6-008LH STSS 1 шт. 3. Зарядное устройство Sonar SBC-3250 Sonar 1 4. Многоабонентская вызывная панель со сплошной стеклянной поверхностью, с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, RTSP, IP55, IK08 XVP F-IP BPT 13 шт. 5. 62030020, MTMV/IP Видеомодуль IP360 для вызывной панели MTM BPT – 58 шт 6. 62030090, MTMFV2PVR Антивандальная накладка видеомодуля с 2 кнопками для вызывной панели MTM BPT - 58 шт. 7. MTMFRFIDVR-Антивандальная накладка модуля со считывателем Для вызывной панели MTM BPT – 56 шт. 8. MTMMC Модуль с фронтальной заглушкой для вызывной панели MTM BPT 58 шт.	документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%

9. 60020750, MTMTP2MVR антивандальная рамка и суппорт на 2 модуля для вызывной панели MTM BPT – 58 шт.
10. 0020160, MTMSI2M Монтажная коробка на 2 моДуля Для вызывной панели MTM BPT 58 шт
11. Считыватель ESMART® Reader BLE серии OEM, с индивидуальной конфигурацией ER1003 Esmart 68 шт.
12. Внешняя NFC антенна для считывателей ESMART® Reader серии OEM EA1361 Esmart 68 шт.
13. POE-инжектор LAS60-57CN-RJ45 Hikvision 428 шт
14. Моноблок 23.8", Intel Core i5 1240P, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel Iris Xe, Windows 11 Professional, черный AM242P MSI 4 шт.
15. ИБП, APC Back-UPS 850 ВА, 230 В BE850G2-RS APC 4 шт
16. ETI/SER XIP - Сервер (система XiP) 62740121 (В состав сервера входит ПО пульта консьержа PCS/PORTER - PC) BPT 4 шт.

Локальная вычислительная сеть инженерных систем здания (СКС)

1. Шкаф телекоммуникационный настенного 19", 12U, 1082x600x600, дверь стекло, серый, SH-05F-22U60/60-R, Cabeus 10 шт.
2. Шкаф телекоммуникационный напольный 19" напольный, 47U 800x800x2277, SH-05C-47U80/80, Cabeus 11 шт.
3. Модуль вентиляторный для установки в настенные шкафы серии SH-05F, TRAY-FAN2, Cabeus 10 шт.
4. Модуль вентиляторный, 19", TRAY-FAN2, Cabeus 11 шт.
5. Блок розеток для 19" шкафов, 8 розеток, 10А, выключатель, шнур 2м, PDU-8P-2IEC, Cabeus 10 шт.
6. Медная шина заземления 19", CGB-1U-19, Cabeus 21 шт.
7. Патч-панели 19", категории 6, 48 портов, экранированная, PLHD-48-CAT.6-SH-DUAL IDC-1U, Cabeus 96 шт.
8. Управляемый коммутатор доступа, 48 портов GE Base-T PoE+ и 4 порта 10GE SFP+, S5735-L48P4X-A1, Huawei 58 шт.
9. Источник бесперебойного питания 3000ВА, SKAT-UPS 3000 RACK+4x9Ah, Бастион 21 шт.
10. Батарейный блок для ИБП 48В 18Ач, SKAT BC 48/18S RACK, Бастион 10 шт.
11. Корпус навесной с монтажной панелью 800x600x250мм, R5CE0869, ДКС 25 шт.
12. Резервированный источник питания, 12В, 3А, СКАТ-1200М (СКАТ ИБП-12/3-12), Бастион 25 шт.
13. Аккумуляторная батаря, 12 Ач, DTM1212, Delta 25 шт.
14. Промышленный 5-портовый L2 коммутатора с PoE до 120Вт, S5735I-S8U4XN-V2, Huawei 25 шт.
15. Удлинитель Ethernet (комплект: передатчик + приемник), TA-IP + RA-IP, Osnovo 25 шт.
16. Бокс оптический на 8 SC, FO-19-8SC, Cabeus 17 шт.
17. Блок электрический розеток, PDU-8P-2EU, Cabeus 11 шт.
18. Батарейный блока 72В, 18Ач, SKAT BC 72/18S RACK, Бастион 22 шт.
19. SNMP-модуля для ИБП, DL 801, Бастион 11 шт.
20. Карта удаленного управления SNMP, BA 506, Связь Инжиниринг 1 шт.
21. Управляемый коммутатор 24x PoE+ и 4x 10GE SFP+, S5735-L24P4X-A1, Huawei 22 шт.
22. Управляемый коммутатор 24x PoE+ и 4x 10GE SFP+, S5735-L24P4X-A1, Huawei 39 шт.
23. Управляемый коммутатор 24x 10GE SFP+, 2x 40GE QSFP+, S6720S-26Q-EI-24S-AC, Huawei 3 шт.
24. DAC- кабель прямого подключения с QSFP+ модулями, 1 м, QSFP-40G-CU1M, Huawei 1 шт.
25. DAC-кабеля прямого подключения с SFP+ модулями, 3 м, SFP-10G-CU3M, Huawei 8 шт.
26. Оптический модуль SFP+ SM, 40км, OSX040N01, Huawei 8 шт.
27. Оптический терминала Gpon OLT 4-port, OLT1404A, Zyxel 1 шт.

		28. IP-АТС на 300 абонентов и 60 одновременных вызовов, Yeastar P570, Yealink 1 шт. 29. Плата расширения Для IP-АТС Yeastar S-серии и P-серии, Yeastar EX08, Yealink 1 шт. 30. Плата расширения Для IP-АТС Yeastar S-серии и P-серии, Yeastar EX30, Yealink 1 шт. 31. Модуль Для подключения одного внешнего GSM-канала, Yeastar GSM, Yealink 2 шт. 32. Модуль для подключения одного внешнего UMTS (WCDMA) - канала, Yeastar UMTS (WCDMA), Yealink 2 шт. 33. IP-телефона, 2х 10/100 Мб, 1 SIP, PoE, SIP-T30P, Yealink 38 шт. 34. IP-телефона, 2х 10/100 Мб, 3 SIP, PoE, SIP-T33G, Yealink 6 шт. **Система радиофикации** 1. Оповещатель речевой , АСР-03.1.2 исп.2, 100В, НПП МЕТА 264 шт. 2. Универсальный узел радиовещания и оповещения в составе:УУРиО-ЮПТП, ООО «ЮПТП» 2 шт. 3. Шкафа комплекта блоков сопряжения оповещения в составе:ШКБСО-ЮПТП (исп. 1), ООО «ЮПТП» 1 шт. 4. Источник бесперебойного питания, ИБП-ЮПТП 3000ВА, ООО «ЮПТП» 3 шт. 5. Объектовая станции, БСМС-VT, ООО «ЮПТП» 2 шт. 6. Блок сопряжения КПТС "КЛОН", ВН20Р БУУ-02 2 шт. **Связь Зон МГН** 1. Вызывная панели системы обратной связи SNA-8521CR Sonar 242 шт. 2. Сетевой контроллер системы обратной связи Sonar SNA-8521A Sonar 19 шт. 3. Распределительная система обратной связи Sonar SNA-8521G Sonar 51 шт. 4. Коммутатор на 8 портов Sonar SNA-800 (Калибр+) Sonar 9 шт. 5. Модуль расширения Sonar SNA-8502-EX Sonar 4 шт. 6. Оптический коммутатор Sonar SNSO-7208 Sonar 1 шт. 7. Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/3,5 2х17 -Р БР (К4) Sonar 1 шт. 8. Оптического кросса 19", 24 порта LC, укомплектованный, 1U ExaLan+ (EX ШКОС -24У/12.LC.D.9) Sonar 19 шт. 9. **ШТ6.1 в составе: Sonar 1 шт**. 10. **ШТ6.2 в составе: Sonar** 11. **ШТ6.3 в составе: Sonar** 12. **ШТ6.4 в составе: Sonar** 13. **ШТ1 в составе: Sonar** 14. **ШТ2 в составе: Sonar** 15. **ШТ3 в составе: Sonar** 16. **ШТ4.1 в составе: Sonar** 17. **ШТ4.2 в составе: Sonar** 18. **ШТ5 в составе: Sonar** 19. Стойка в сборе на 20U (4/16) Sonar Rack 20U (4/16) M-31-33 20.	
40	Системы автоматизации и диспетчеризации	**Диспетчеризация лифтов:** 1. Монтаж извещателя МС 31 ИО 102-2 25 шт. 2. Устройство переговорное 7.2 (приямок) ЛНГС.465213.270.500-02 – 25 шт. **Автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов** 1. Шкаф АСКУЭ 9 шт. 2. Разветвитель интерфейса RS-422/485 ПР-4У, ПСРЭ.01.ПР4У.55.02, НТК ПРИБОРЭНЕРГО 294 шт. **Автоматизированная система контроля загазованности** 1. Распределительная коробка, 260 шт. 2. Термостат защиты от замораживания RAK-TW. Siemens 8 шт. 3. Монтаж блока диспетчеризации МК – 8 шт. **Автоматизированная система управления движением** 1. Видеомодуль IP360 для вызывной панели 8 шт.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены.

		2. Внешнея антена для считывателей ESMART® Reader серии OEM, EA1361, ESMART – 8шт 3. Плата большого размера. 7 секций: 14M и 14C площадок под модули ввода/вывода, TPP3(G2), Tibbo – 6 шт. 4. Блока питания с функцией UPS, 13.8В, 2.8А; 13.8В, 1.5А; 59.34Вт, DRC-60A, Mean Well – 6 шт. 5. Блок питания с функцией UPS, 27.6В,1.4А; 27.6В,0.75А; 59.34Вт, DRC-60B, Mean Well 6 шт. 6. Считыватель бескорпусной, встраиваемый в вызывную панель BPT IP360, Reader OEM, ESMART 8 шт. 7. Встраиваемый считыватель QR-коДов и RFID карт Mifare 13,56 МГц, QR50BM, ZKTeco 8 шт. 8. Считыватель дальней идентификации, A10U48 U4GO, ERONE 8 шт. 9. Светофор ламповый зеленый 250 лм, IP65,150x150 мм, Диаметр 110 мм, TrLightG24V, Elka 8 шт 10. Монтаж пары фотоэлементов, дальность 10 м (24 Vac), L-900, Elka – 8 шт 11. 4МП уличная цилиндрическая IP камера с моторизованным объективом, DS-2CD3656G2T-IZS, Hikvision 8 шт. 12. 4МП купольная IP камера с моторизованным объективом с микрофоном, DS-2CD3756G2T-IZS, Hikvision 8 шт.	Процент износа 0,0%
41	Иное Имущество	1. Дератизатор (ДР), ТУ 7031-002-33227782-2014 Сертификат ГОСТ RA.RU.C309.H04444, ООО "АМТЦ" 8 шт. 2. Высоковольтный усилитель (ВУ), ТУ 7031-002-33227782-2014 Сертификат ГОСТ RA.RU.C309.H04444, ООО "АМТЦ" 79 шт. 3. Барьер электрический (БЭ), ТУ 7031-002-33227782-2014 Сертификат ГОСТ RA.RU.C309.H04444, ООО "АМТЦ" 79 шт.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества в многоквартирном доме*			
42	**Общая площадь**	Площадь земельного участка – 34191,0 м2,в том числе площадь застройки – 6863,6 м2. Площадь твердых покрытий принимается со значением 15 082,6 м2, площадь озеленения соответственно -11535,5 м2 (в т.ч. усиленный тротуар с покрытием из газонной решетки, с возможностью проезда и стоянки пожарной техники 2396,9 м2). резиновое покрытие –780,5 м2.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
43	**Зеленые насаждения**	Деревья- 401 шт, Кустарники – 27260 шт, Газон, цветник-14976,6 кв.м .	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует.

			Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
44	**Элементы благоустройства**	Малые архитектурные формы - 312 шт; ограждения дворовой территории – 371,0 п.м (3 ворот, 5 калиток); ограждения площадки собак – 64,9 п.м (2 калитки).	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%

Владелец:

_____/ /

Генеральный директор

_____**/Я.В. Куликов/**

М.П.

VI. Сведения о приборах учета (ПУ) в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ул. Нижние Мневники, д. 12

Секция	Этаж	Номер помещения по БТИ, место установки ПУ	Вид ресурса	Номер ПУ	Тип ПУ	Дата установки (введения в эксплуатацию)	Показания на дату акта			Состояние (исправен/не исправен)	Тех.документаия	Срок очередной поверки	Разрядность	Дата последнего опломбирования
							электроэнергия							
							T1	T2	T3					
							Отопление, кВт							

Владелец:

_____/ /

Генеральный директор

_____**/Я.В. Куликов/**

М.П.


VII. Акты разграничения эксплуатационной ответственности в многоквартирном по адресу г. Москва, ул. Нижние Мневники, д. 12

АКТ
разграничения эксплуатационной ответственности
системы отопления по адресу: г. Москва, ул. Нижние Мневники, д. 12

Управляющий обслуживает систему отопления до первого запорно-регулирующего крана, включая сам запорно-регулирующий кран.

Владелец обслуживает систему отопления от первого запорно-регулирующего крана на отводе от общедомового стояка, приборы учета, арматуру и трубопроводы.

Схема присоединения Помещения Владельца:

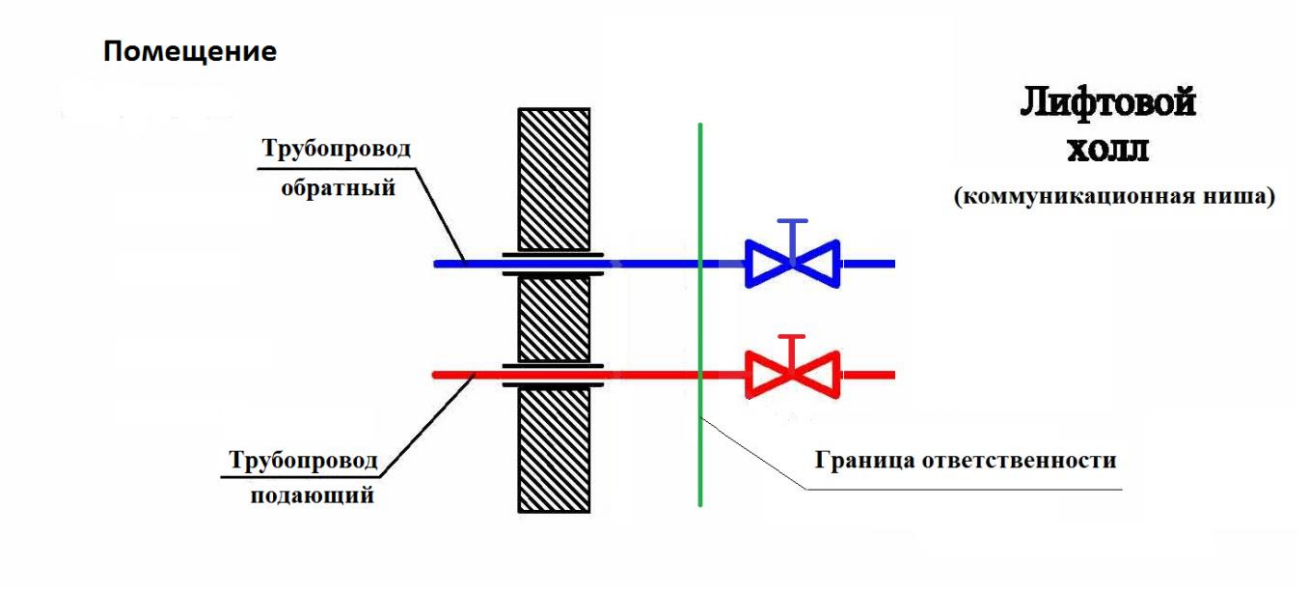

Владелец:

_____/ /

Генеральный директор

_____/Я.В. Куликов/

М.П.


АКТ
разграничения эксплуатационной ответственности
домофонной связи по адресу: г. Москва, ул. Нижние Мневники, д. 12

Границей эксплуатационной ответственности системы домофонной связи является клеммная колодка декодера (распределителя) подключаемого Помещения в коммуникационной слаботочной нише лифтового холла.

Управляющий обслуживает магистральные линии домофонных сетей до клеммной колодки декодера (распределителя) подключаемого Помещения к коммуникационной слаботочной нише лифтового холла.

Владелец Помещения обслуживает систему домофонной связи Помещения, включая трассу до слаботочной ниши лифтового холла.

Схема подключения Помещения Владельца:

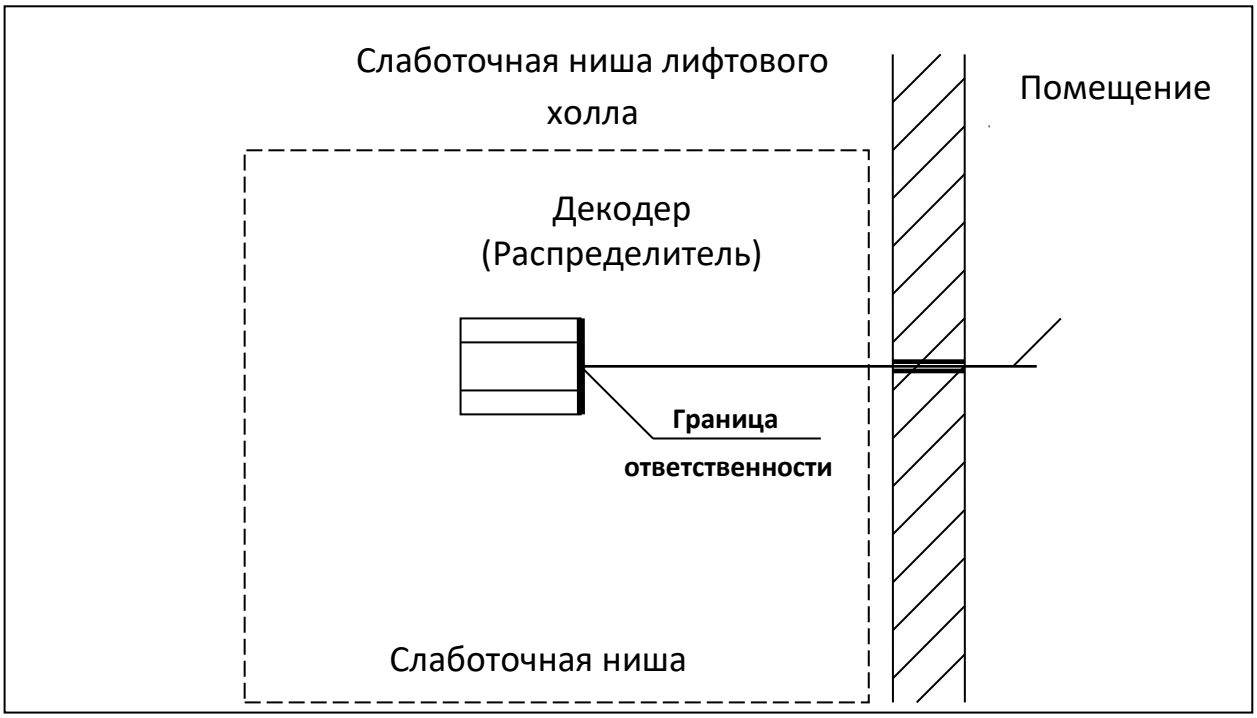

Владелец:

_____/ /

Генеральный директор

_____**/Я.В. Куликов/**

М.П.


АКТ
разграничения эксплуатационной ответственности
системы внутреннего противопожарного водопровода
и автоматического водяного пожаротушения по адресу: г. Москва, ул. Нижние Мневники, д. 12

Граница эксплуатационной ответственности системы внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) и автоматического водяного пожаротушения (АПТ) находится до первого запорного крана на отводе к внутренней разводке помещения Владельца от общедомового стояка.

Управляющий обслуживает трассу ВПВ и АПТ до первого запорного крана.

Владелец обслуживает систему ВПВ и АПТ от первого запорного крана на отводе, включая сам запорный кран, арматуру и трубопроводы.

Схема присоединения помещения Владельца:

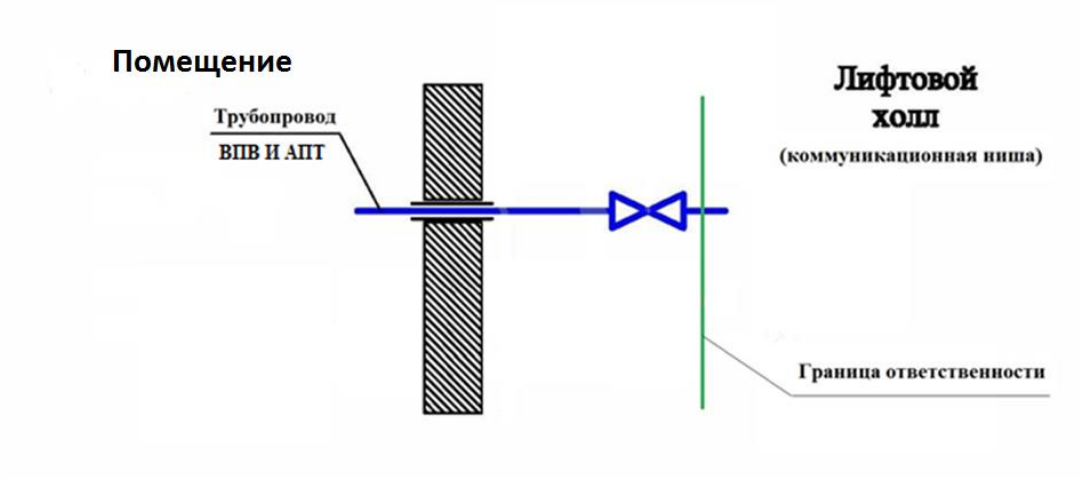

Владелец:

_____/ /

Генеральный директор

_____**/Я.В. Куликов/**

М.П.

АКТ


разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности системы автоматической пожарной сигнализации для адресной системы автоматической пожарной сигнализации с блоком разветвительно-изолирующим по адресу: г. Москва, ул. Нижние Мневники, д. 12

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности системы автоматической пожарной сигнализации находится на клеммной колодке блока разветвительно-изолирующего подключаемого помещения Владельца.

Управляющий обслуживает шлейф системы автоматической пожарной сигнализации до клеммной колодки блока разветвительно-изолирующего подключаемого помещения Владельца.

Владелец обслуживает шлейф системы автоматической пожарной сигнализации от клеммной колодки блока разветвительно-изолирующего подключаемого помещения, включая блок разветвительно-изолирующий и пожарные извещатели, расположенные в подключаемом помещении.

Схема подключения помещения Владельца
(для адресной системы автоматической пожарной сигнализации с блоком разветвительно-изолирующем)

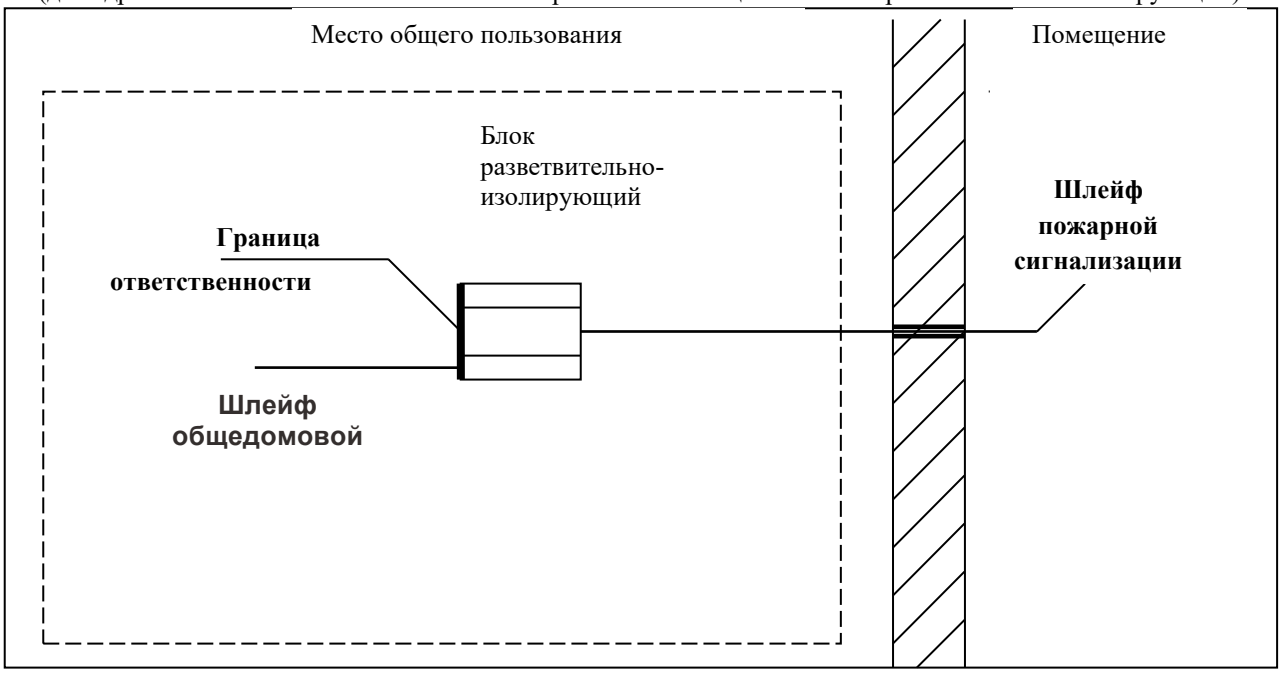

Владелец:

_____/ /

Генеральный директор

_____**/Я.В. Куликов/**

М.П.

АКТ


разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности системы автоматической пожарной сигнализации для адресной системы автоматической пожарной сигнализации по адресу: г. Москва, ул. Нижние Мневники, д. 12

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности системы автоматической пожарной сигнализации находится на клеммной колодке ближайшего общедомового пожарного извещателя к подключаемому помещению Владельца.

Управляющий обслуживает шлейф системы автоматической пожарной сигнализации до клеммной колодки ближайшего общедомового пожарного извещателя к подключаемому помещению Владельца.

Владелец обслуживает шлейф системы автоматической пожарной сигнализации от клеммной колодки ближайшего общедомового пожарного извещателя к подключаемому помещению, включая пожарные извещатели, установленные на указанном шлейфе.

Схема присоединения помещения Владельца
(для адресной системы автоматической пожарной сигнализации)

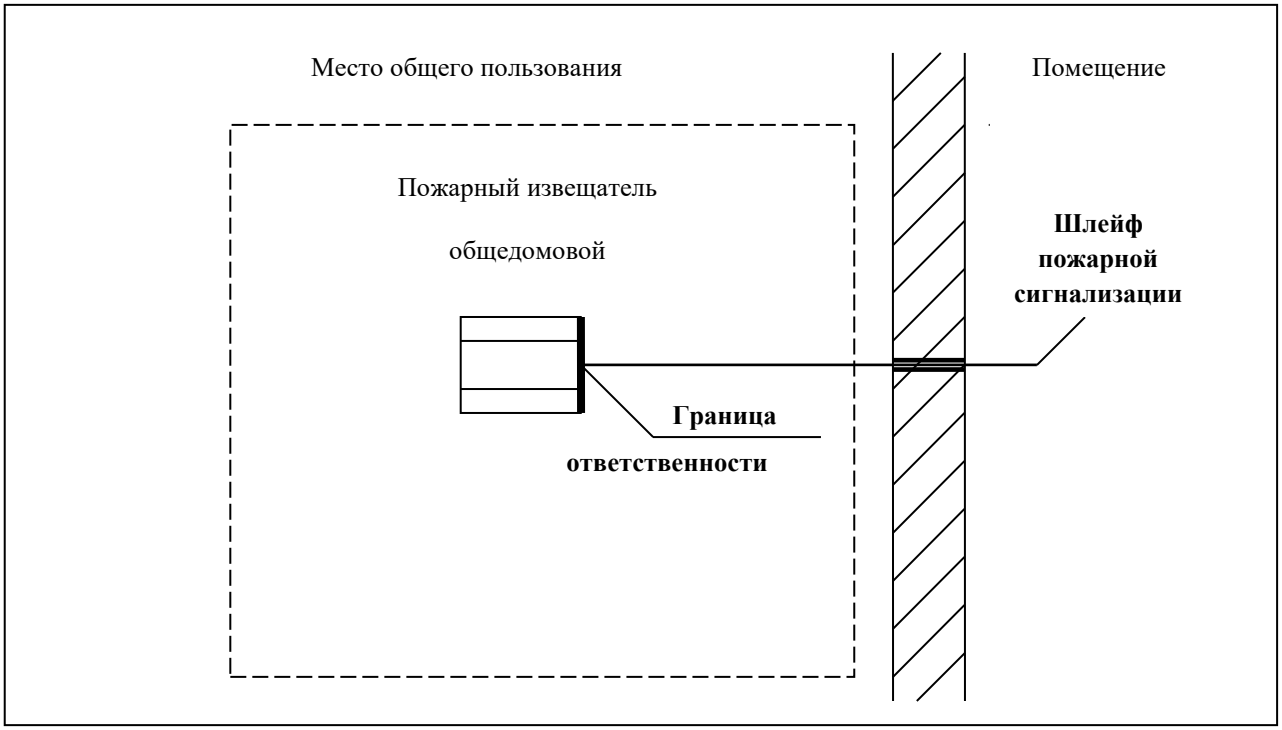

Владелец:

_____/ /

Генеральный директор

_____/Я.В. Куликов/

М.П.

АКТ


разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности системы автоматической пожарной сигнализации для адресной и безадресной систем автоматической пожарной сигнализации по адресу: г. Москва, ул. Нижние Мневники, д.12

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности системы автоматической пожарной сигнализации находится на клеммной колодке прибора приемно-контрольного подключаемого помещения Владельца, в коммуникационной нише.

Управляющий обслуживает шлейф системы автоматической пожарной сигнализации до клеммной колодки прибора приемно-контрольного подключаемого помещения Владельца.

Владелец обслуживает шлейф системы **автоматической** пожарной сигнализации от клеммной колодки приемно-контрольного прибора подключаемого помещения, включая пожарные извещатели, установленные в указанном помещении.

Схема присоединения помещения Владельца
(для адресной и безадресной систем автоматической пожарной сигнализации)

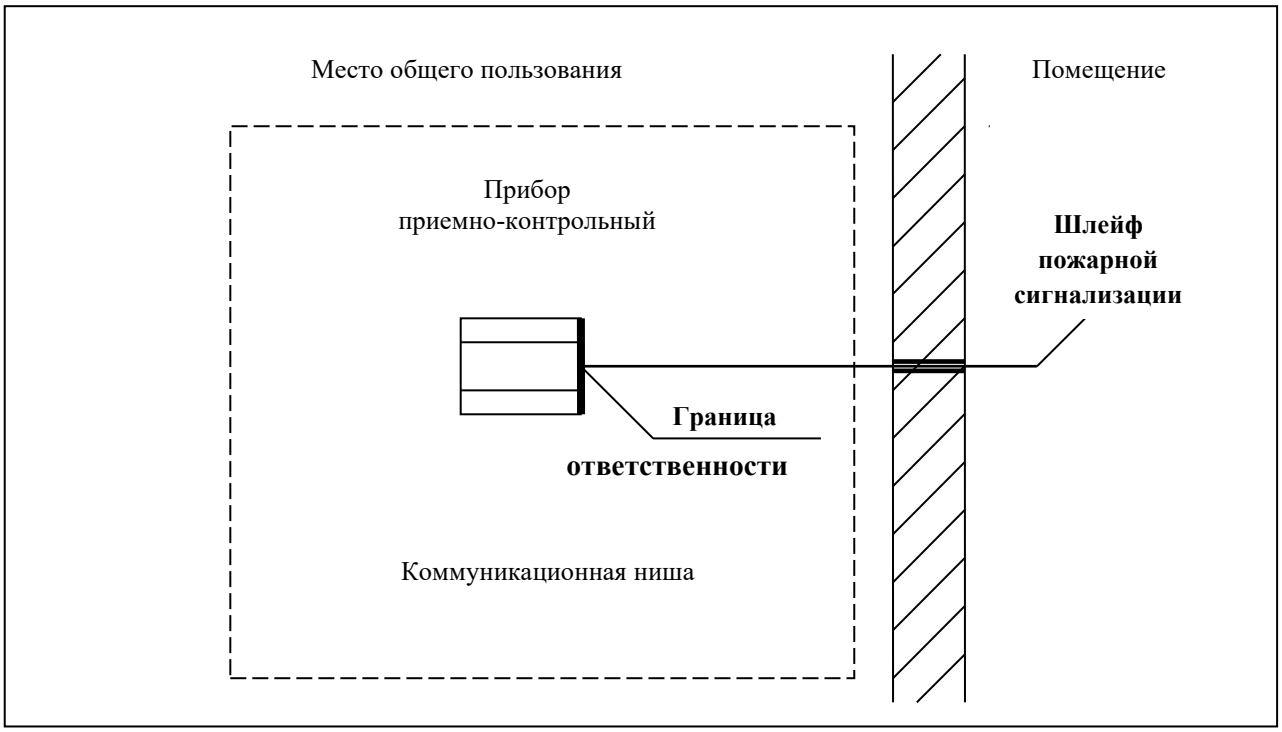

Владелец:

_____/ /

Генеральный директор

_____**/Я.В. Куликов/**

М.П.

Инструкция
выполнения работ по системам автоматической противопожарной защиты и порядок приема их в эксплуатацию* по адресу: *г. Москва, ул. Нижние Мневники, д. 12

Общие положения

Необходимость оборудования помещения Владельца системами автоматической пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода определена Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175), Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.06.2003 N 4836), Специальными техническими условиями на проектирование противопожарной защиты жилого комплекса.

Конкретный тип системы автоматической противопожарной защиты, которым необходимо оборудовать помещение Владельца необходимо уточнить у Управляющего по соответствующему письменному запросу.

1. **Подготовительный этап**

Выполнение проектных работ.

Проектные работы выполняются организацией, имеющей соответствующий допуск СРО на проектирование данных систем. Работы выполняются по техническим условиям, отражающим специфику помещения Владельца (необходимость устройства системы противопожарной защиты либо отсутствие таковой), а также имеющееся на жилом комплексе приемно-контрольное оборудование общедомовой системы.

Технические условия на проектирование противопожарной защиты необходимо получить у Управляющего по соответствующему письменному запросу.

Для выполнения проектных работ необходимы: план потолков, план перегородок, план расстановки потолочных осветительных приборов, план вентиляции и кондиционирования.

Главные специалисты Управляющей организации, по соответствующему письменному обращению и в порядке консультации, проводят экспертную оценку на соответствие принятых проектных решений требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

2. **Этап выполнения работ**

Работы по монтажу систем пожарной сигнализации выполняются организациями, имеющими лицензию МЧС России. По завершении монтажных работ и до окончательной заделки подшивных потолков представителями организации, ведущей монтажные работы, и Управляющего подписывается акт освидетельствования скрытых работах в 2-х экземплярах (в 3-х дневный срок).

С момента подписания актов скрытых работ, проведения гидравлических испытаний трубопроводов системы автоматического пожаротушения, система автоматической пожарной сигнализации (автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода) помещение Владельца подключается к общедомовой системе противопожарной защиты.

Акты подписываются только при наличии исполнительной схемы разводки слаботочных шлейфов с привязками.

Этап ввода в эксплуатацию системы пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения.

Через коменданта корпуса подать заявление Управляющей организации для вызова специалистов на подключение и проведение измерительных работ смонтированных систем противопожарной защиты помещения Владельца.

Проверка соответствия исполнительной документации и проекта, а также готовности противопожарных систем помещения Владельца является основанием для составления акта приемки противопожарных систем Владельца в эксплуатацию.

3. **Перечень документов при приемке систем квартиры в эксплуатацию:**

в 2-х экземплярах (1-ый – коменданту, 2-ой – владельцу квартиры)

- Допуск СРО (заверенная копия) на проектирование.
- Проект автоматической пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения.
- Исполнительные схемы слаботочных шлейфов пожарной сигнализации и прокладки трубопроводов с привязкой.
- Лицензия (заверенная копия) на производство монтажных работ.
- Акт проведения скрытых работ.
- Акт замеров сопротивления изоляции слаботочных шлейфов.
- Акт проведения проверочных испытаний автоматической пожарной сигнализации квартиры.
- Акт производства гидравлических испытаний.
- Сертификаты соответствия и пожарной безопасности на оборудование и используемые материалы.
- Паспорта и инструкции по эксплуатации на всё установленное оборудование на русском языке.
- Копия гарантийного обязательства монтажной организации на выполненные работы.

4. **Противопожарные мероприятия:**

Для выполнения огневых работ необходимо получить наряд-допуск у инженера корпуса, пройти инструктаж у инженера по пожарной безопасности, получить разрешение на производство работ у инженера Управляющего. После завершения огневых работ проверить противопожарное состояние места работы и смежных по горизонтали и вертикали помещений.


Владелец: Генеральный директор

_____/ / _____**/Я.В. Куликов/**

М.П.

АКТ
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок напряжением до 1000 В
по адресу: г. Москва, ул. Нижние Мневники, д. 12

В соответствии с проектом электроснабжения и актом технологического присоединения № _____ от _____ Владельцу выделяется расчетная мощность Ррасч. =____ кВт, при напряжении 220/380 В. Электроснабжение Помещения соответствует _____(_____) категории надежности и осуществляется по следующей схеме:

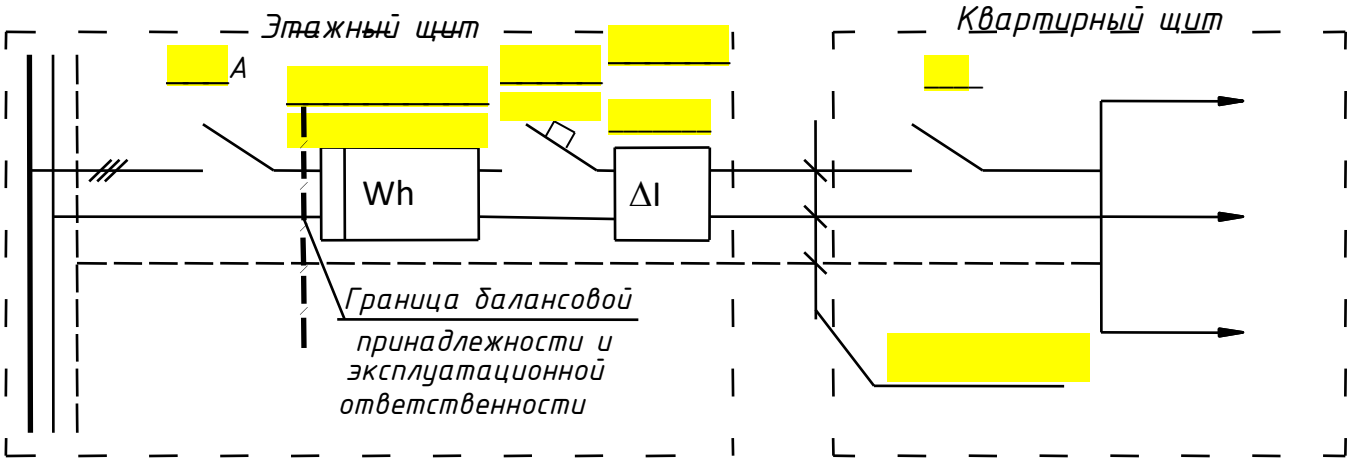

Управляющий несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность питающих электрических сетей согласно вышеуказанной схеме до прибора учета.
Общая защита на вводном щите Владельца должна быть установлена в соответствии с разрешенной мощностью на ток Iрасч. =____ А.
Ответственность за эксплуатацию электрооборудования и технику безопасности в Помещении несет Владелец.
Особые условия:
Управляющий обеспечивает Владельца через свои электросети электроэнергией и оставляет за собой право отключения в случае грубых нарушений ПТЭЭП и ПТБ, не соблюдения ПУЭ, самовольного вмешательства в общедомовые сети, этажные электрощиты или иные действия, повлекшие за собой ущерб работоспособности, безопасности эксплуатации электрооборудования дома и помещений (квартир) других жильцов.
Управляющий имеет право прекратить подачу электроэнергии в Помещение без предупреждения (с последующим уведомлением) в случае необходимости принятия мер по предотвращению и ликвидации аварии в системе электроснабжения.
Управляющий и Владелец обязуются обеспечить беспрепятственный доступ персоналу Энергонадзора и Энергосбыта ко всем электроустановкам.
При изменении условий, предусмотренных данным актом, акт составляется и подписывается заново.

Владелец:

_____/ /

Генеральный директор

_____/**Я.В. Куликов**/
М.П.

АКТ
разграничения эксплуатационной ответственности
системы канализации по адресу: г. Москва, ул. Нижние Мневники, д. 12


Граница ответственности за эксплуатацию системы канализации находится до первого соединения между тройником стояка канализации и фасонными частями внутренней системы канализации Помещения.

Управляющий обслуживает систему канализации до первого соединения.

Ответственность за герметичность соединения между стояком канализации и системой канализации Помещения возлагается на владельца Помещения.

Владелец Помещения обслуживает систему канализации внутри Помещения, включая фасонные части и трубопроводы.

Схема присоединения Помещения Владельца:

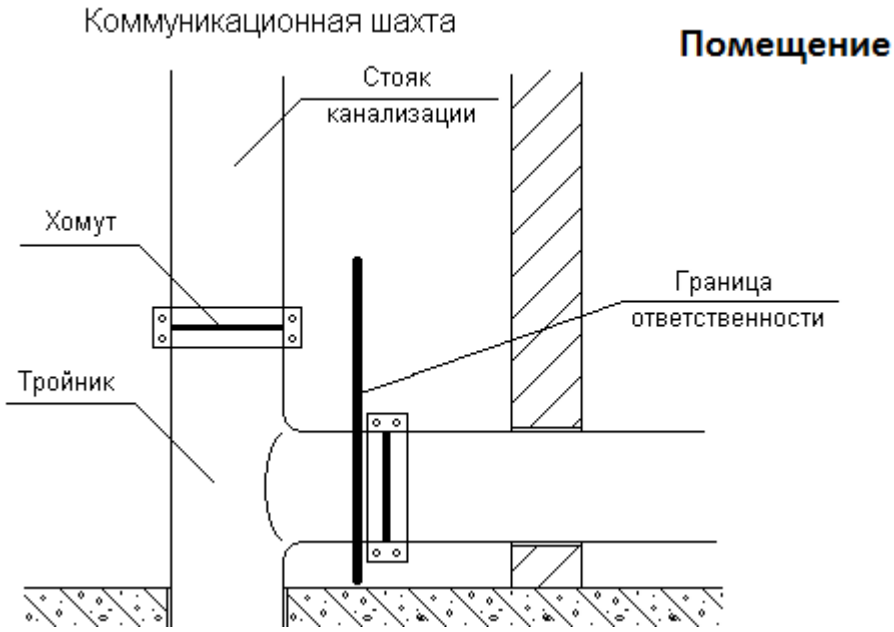

Владелец:

_____/ /

Генеральный директор

_____**/Я.В. Куликов/**

М.П.


АКТ
разграничения эксплуатационной ответственности
системы вентиляции по адресу: г. Москва, ул. Нижние Мневники, д. 12

Границей эксплуатационной ответственности по системе вентиляции являются входы в Помещение приточных и вытяжных воздуховодов.

Управляющий обслуживает систему вентиляции до ввода в Помещение приточных и вытяжных воздуховодов.

Владелец обслуживает систему вентиляции после ввода воздуховодов в Помещение.

Схема присоединения Помещения Владельца:

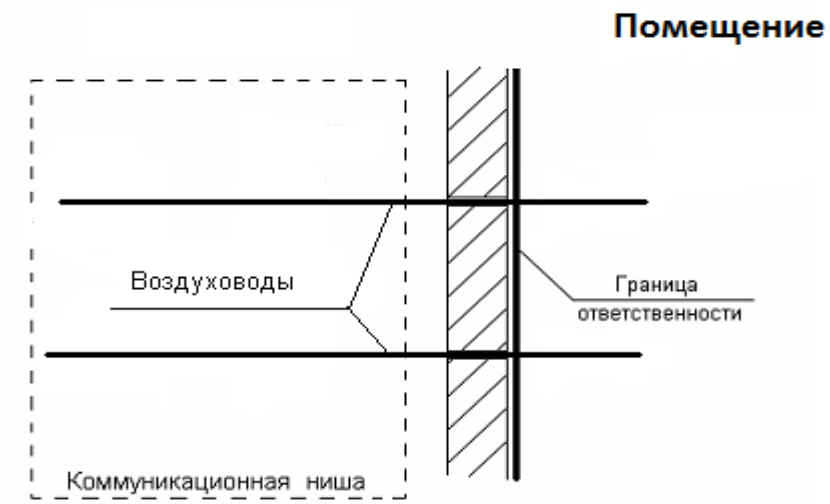

Владелец:

_____/ /

Генеральный директор


_____**/Я.В. Куликов/**

М.П.

АКТ
разграничения эксплуатационной ответственности (балансовой принадлежности)
сторон по системе водоснабжения по адресу: г. Москва, ул. Нижние Мневники, д. 12

Настоящий акт составлен о том, что границей ответственности за эксплуатацию системы водоснабжения находится до первого запорного крана на отводе к Помещению Владельца от общедомового стояка.
Управляющий обслуживает трассу холодного и горячего водоснабжения до первого запорного крана.
Владелец обслуживает систему водоснабжения от первого запорного крана на отводе, включая приборы учета, арматуру и трубопроводы.

Схема присоединения Помещения (Под квартирой понимается любое помещение (жилое/нежилое), принадлежащее Владельцу):

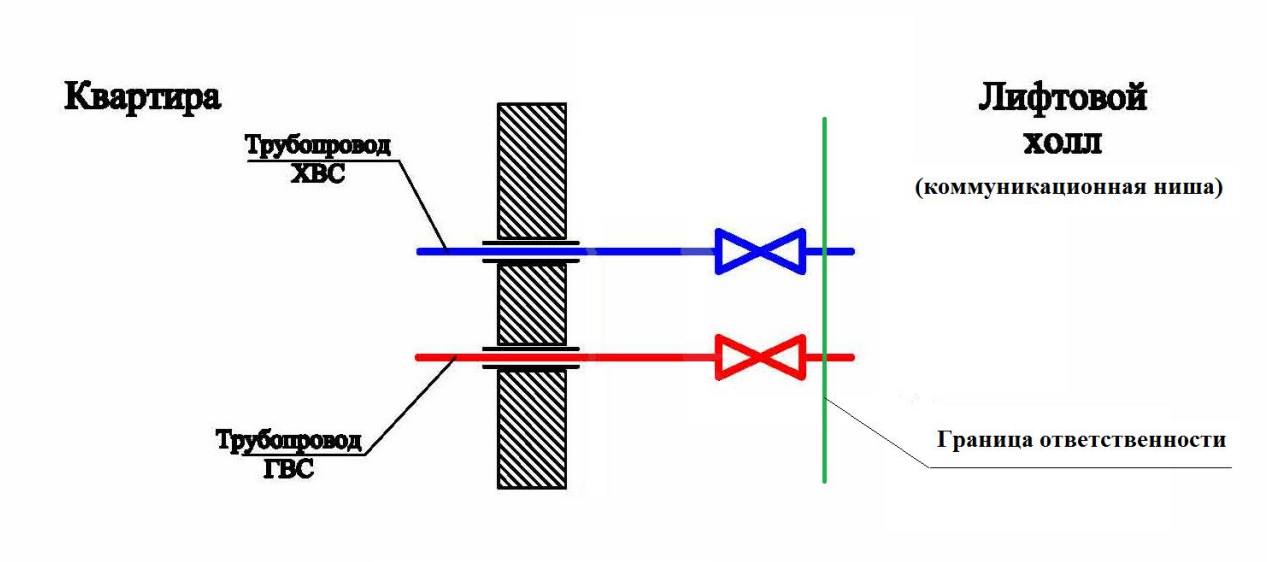

Владелец:

_____/ /

Генеральный директор

_____/Я.В. Куликов/
М.П.